




ecoTEC plus

VU../VUW..

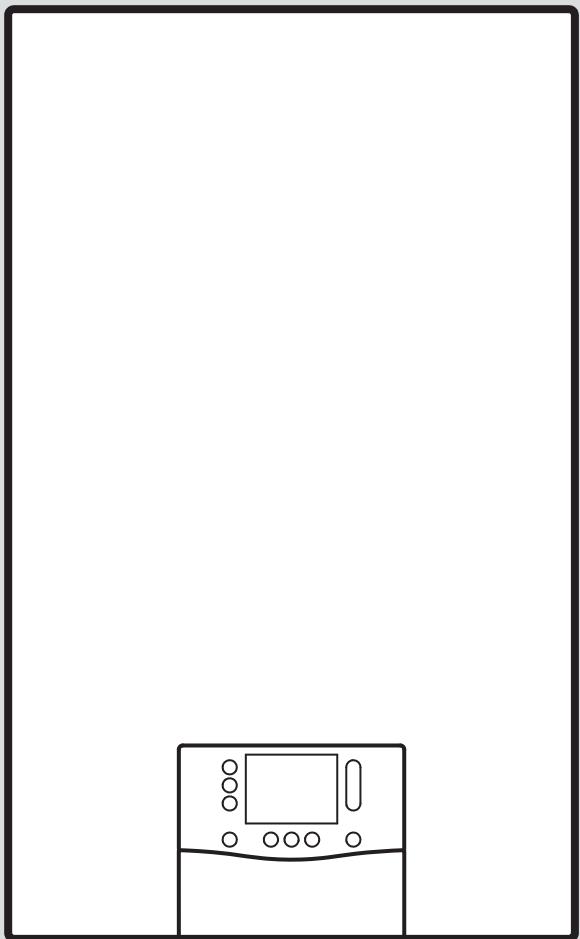

cs Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě

Obsah

1	Bezpečnost	3	7.10	Napouštění sifonu kondenzátu	19
1.1	Použití v souladu s určením	3	7.11	Kontrola nastavení plynu	19
1.2	Kvalifikace.....	3	7.12	Kontrola topného režimu	22
1.3	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	3	7.13	Kontrola ohřevu teplé vody	22
1.4	Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy).....	5	7.14	Kontrola těsnosti	22
2	Pokyny k dokumentaci	6	7.15	Změna výrobku na jiný druh plynu.....	22
3	Popis výrobku	6	7.16	Přizpůsobení maximálního zatížení výrobku	22
3.1	Technologie Sitherm Pro™	6	8	Přizpůsobení systému.....	23
3.2	Konstrukce výrobku	6	8.1	Nastavení parametrů	23
3.3	Konstrukce hydraulického bloku výrobku	7	8.2	Aktivace přídavné komponenty Modulboxu.....	23
3.4	Sériové číslo	8	8.3	Přizpůsobení nastavení pro topení	23
3.5	Typový štítek.....	8	8.4	Přizpůsobení nastavení pro teplou vodu	25
3.6	Označení CE	8	8.5	Interval údržby	25
4	Montáž	8	9	Předání provozovateli	26
4.1	Kontrola rozsahu dodávky	8	10	Inspekce a údržba.....	26
4.2	Minimální vzdálenosti	8	10.1	Test pohonů.....	26
4.3	Rozměry výrobku.....	9	10.2	Demontáž/montáž kompaktního topného modulu	26
4.4	Použití montážní šablony	9	10.3	Čištění/kontrola součástí	28
4.5	Zavěšení výrobku	9	10.4	Vypouštění výrobku	30
5	Instalace.....	10	10.5	Ukončení kontrolních a údržbových prací	30
5.1	Předpoklady	10	11	Odstranění poruch	30
5.2	Instalace trubek pro plyn a výstup do topení a vstup z topení	10	11.1	Kontrola přehledu údajů	30
5.3	Instalace trubek pro studenou/teplou vodu.....	11	11.2	Servisní hlášení	30
5.4	Instalace zásobníku teplé vody	11	11.3	Chybová hlášení	30
5.5	Připojení hadice pro odvod kondenzátu	11	11.4	Hlášení nouzového provozu	30
5.6	Montáž odtokové trubky na pojistném ventilu.....	11	11.5	Vrácení parametrů na nastavení z výroby	30
5.7	Systém přívodu vzduchu a odvodu spalin	12	11.6	Výměna vadných součástí.....	31
5.8	Elektrická instalace	12	12	Odstavení z provozu	37
6	Ovládání.....	15	12.1	Dočasné odstavení z provozu	37
6.1	Koncepce ovládání	15	12.2	Definitivní odstavení z provozu.....	37
6.2	Vyvolání úrovně pro instalatéry	15	13	Recyklace a likvidace	37
6.3	Vyvolání/nastavení diagnostických kódů	16	14	Servis	37
6.4	Provedení testovacího programu	16	Příloha	38	
6.5	Vyvolání přehledu dat	16	A	Úroveň pro instalatéry	38
6.6	Vyvolání stavových kódů	16	B	Diagnostické kódy	39
6.7	Provedení kominického režimu (analýza spalování)	16	C	Stavové kódy	44
7	Uvedení do provozu	16	D	Chybové kódy	45
7.1	Kontrola a úprava topné/plnicí a doplňovací vody	16	E	Testovací programy	53
7.2	Napouštění topného systému bez proudu	17	F	Test pohonů	53
7.3	Zapnutí výrobku	17	G	Kódy údržby	53
7.4	Procházení průvodce instalací	17	H	Vratné kódy nouzového provozu	54
7.5	Testovací programy a test pohonů	18	I	Nevratné kódy nouzového provozu	54
7.6	Zajištění přípustného tlaku v systému	18	J	Schéma zapojení	57
7.7	Napouštění topného systému	18	K	Kontrola a údržba	62
7.8	Odvzdušnění topného systému	18	L	Technické údaje	63
7.9	Napouštění a odvzdušnění systému teplé vody	18	Rejstřík	70	

1 Bezpečnost

1.1 Použití v souladu s určením

Výrobek je určen jako zdroj tepla pro uzavřené systémy topení a ohřev teplé vody.

Jakékoliv zneužití či nedovolené použití je zakázáno.

Použití v souladu s určením obsahuje dále:

- instalace a provoz výrobku pouze společně s příslušenstvím pro přívod vzduchu a odvod spalin, které je uvedeno v přiložených podkladech a odpovídá typu zařízení
- používání výrobku při dodržování přiložených návodů k obsluze, instalaci a údržbě výrobku a všech dalších součástí systému
- instalaci a montáž v souladu se schválením výrobků a systému
- dodržování všech podmínek prohlídek a údržby uvedených v návodech
- instalace při dodržování IP kódu

Za použití v rozporu s určením je považováno:

- použití výrobku ve vozidlech, jako např. mobilní my nebo obytné vozy. Za vozidla se nepovažují takové jednotky, které jsou trvale a pevně instalovány (tzv. pevná instalace).
- použití výrobku v kombinaci s modulem **actoSTOR**, at' už v případě výměny nebo při nové instalaci
- každé bezprostřední komerční nebo průmyslové využití
- každé jiné použití, než které je popsáno v tomto návodu a každé použití, které překračuje to, co je zde popsáno

1.2 Kvalifikace

Pro zde popsané práce je nutné ukončené odborné vzdělání. Instalatér musí prokazatelně disponovat všemi znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, které jsou nutné pro provádění níže uvedených prací.

Následující práce smějí provádět pouze instalatéri, kteří mají dostatečnou kvalifikaci:

- Montáž
- Demontáž
- Instalace
- Uvedení do provozu

- Inspekce a údržba
- Oprava
- Odstavení z provozu
- Postupujte podle aktuálního stavu techniky.
- Používejte speciální nářadí.

Osoby s nedostatečnou kvalifikací nesmí v žádném případě provádět výše uvedené práce.

Tento výrobek nesmějí obsluhovat děti do 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či psychickými schopnostmi a dále osoby, které nemají s obsluhou takového výrobku zkušenosti, nejsou-li pod dohledem nebo nebyly zaškoleny v bezpečné obsluze výrobku a jsou si vědomy souvisejících nebezpečí. Děti si nesmějí s výrobkem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, nejsou-li pod dohledem.

1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Následující kapitoly zprostředkují důležité bezpečnostní informace. Seznámení se s těmito informacemi a jejich dodržování je zásadní pro odvrácení nebezpečí života, nebezpečí zranění, věcných škod nebo škod na životním prostředí.

1.3.1 Plyn

Při zápacu plynu:

- Vyhýbejte se prostorům se zápacem plynu.
- Pokud možno úplně otevřete dveře a okna a zajistěte průvan.
- Zabraňte přítomnosti otevřeného plamene (např. zapalovač, zápalky).
- Nekuňte.
- Nepoužívejte žádné elektrické vypínače, síťové zástrčky, zvonky, telefony a jiná domovní hovorová zařízení.
- Uzavřete hlavní uzávěr plynu.
- Pokud možno uzavřete plynový kohout výrobku.
- Voláním nebo klepáním varujte obyvatele domu.
- Opusťte okamžitě budovu a zabraňte vstupu třetích osob.
- Z prostoru mimo budovu informujte požárníky, policii a pohotovostní službu plynárenského podniku.



1.3.2 Zkapalněný plyn

U vícenásobně obsazených systémů přívodu vzduchu / odvodu spalin vzniká nebezpečí, že se zkapalněný plyn nahromadí v dolní části na zemi.

Je-li výrobek instalován pod úrovní terénu, může se při netěsnostech zkapalněný plyn hromadit.

Aby se zabránilo výbuchu a ohni:

- ▶ Zdroj tepla ve vícenásobně obsazeném systému přívodu vzduchu / odvodu spalin v přetlaku neprovozujte se zkapalněným plyнем.
- ▶ Zajistěte, aby zkapalněný plyn v žádném případě nemohl unikat z výrobku a plynového rozvodu.

Aby se zabránilo problémům se zapalováním při špatně odvzdušněné nádrži na kapalný plyn:

- ▶ Před instalací výrobku se přesvědčte, že je nádrž na kapalný plyn dobře odvzdušněná.
- ▶ V případě potřeby se obrátěte na firmu, která nádrž plnila, nebo na dodavatele zkapalněného plynu.

1.3.3 Spaliny

Spaliny mohou způsobit otravu, horké spaliny i popáleniny. Proto nesmí spaliny v žádném případě vystupovat nekontrolovaně.

Při zápacu spalin v budovách:

- ▶ Otevřete úplně všechny přístupné dveře a okna a zajistěte dostatečné větrání.
- ▶ Vypněte výrobek.
- ▶ Zkontrolujte odvod spalin ve výrobku a vedení spalin.

Pro zabránění úniku spalin:

- ▶ Provozujte výrobek pouze s úplně namontovaným potrubím na přívod vzduchu a odvod spalin.
- ▶ S výjimkou krátkodobého spuštění pro kontrolní účely provozujte výrobek pouze s namontovaným a uzavřeným předním krytem.
- ▶ Zajistěte, aby byl sifon kondenzátu pro provoz výrobku vždy naplněný.

- Blokovací výška hladiny u zařízení se sifonem na kondenzát (cizí příslušenství): ≥ 200 mm

Aby se těsnění nepoškodila:

- ▶ Pro usnadnění montáže používejte místo tuků výhradně vodu nebo běžné tekuté mýdlo.

1.3.4 Přívod vzduchu

Nevhodný nebo nedostatečný spalovací a okolní vzduch může způsobit věcné škody, ale také situace, které ohrožují život.

Aby byl při provozu závislém na vzduchu v místnosti dostatečný přívod spalovacího vzduchu:

- ▶ Zajistěte trvalý a dostatečný přívod vzduchu bez překážek k místu instalace výrobku podle stanovených požadavků na větrání. To platí zejména při obložení ve skříňovém provedení.

Aby se zabránilo korozi na výrobku a v odvodu spalin:

- ▶ Zajistěte, aby přívod spalovacího vzduchu nikdy neobsahoval spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky obsahující chlór, barvy, lepidla, sloučeniny čpavku, prach apod.
- ▶ Zajistěte, aby se na místě instalace neskladovaly žádné chemické látky.
- ▶ Chcete-li výrobek instalovat v kadeřnických salónech, natěračských či truhlářských dílnách, čisticích provozech apod., zvolte samostatný instalační prostor, kde vzduch v místnosti technicky neobsahuje žádné chemické látky.
- ▶ Zajistěte, aby spalovací vzduch nebyl přiváděn přes komíny, které byly dříve používány pro provoz s olejovými kotli k vytápění nebo s jinými kotli, které mohly zanést komín sazemí.

1.3.5 Elektřina

Síťové připojovací svorky L a N jsou pod proudem!

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, před prací na výrobku postupujte následovně:

- ▶ Vypněte výrobek odpojením všech pólů zdrojů proudu (elektrické odpojovací zařízení se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm, např. pojistka nebo výkonový spí-



nač) nebo vytáhněte síťovou zástrčku (pokud je k dispozici).

- ▶ Zajistěte výrobek před opětovným zapnutím.
- ▶ Vyčkejte nejméně 3 minuty, až se vybijí kondenzátory.
- ▶ Zkontrolujte nepřítomnost napětí.

1.3.6 Hmotnost

Aby se zabránilo zraněním při přepravě:

- ▶ Výrobek přepravujte minimálně ve dvou osobách.

Aby se zabránilo věcným škodám na vlnité plynové trubce:

- ▶ Kompaktní topný modul nikdy nezavěšujte za vlnitou plynovou trubku.

1.3.7 Výbušné a hořlavé látky

Aby se zabránilo výbuchu a ohni:

- ▶ Nepoužívejte výrobek ve skladovacích prostorech s výbušnými a hořlavými látkami (např. benzín, papír, barvy).

1.3.8 Vysoké teploty

Aby se zabránilo popáleninám:

- ▶ Na součástech pracujte, až vychladnou.

Aby se zabránilo věcným škodám přenosem tepla:

- ▶ Na přípojkách letujte pouze v případě, že ještě nejsou spojeny s kohouty pro údržbu.

1.3.9 Topná voda

Jak nevhodná topná voda, tak vzduch v topné vodě, mohou způsobit věcné škody na výrobku a na okruhu zdroje tepla.

- ▶ Zkontrolujte kvalitu topné vody.
(→ Strana 16)
- ▶ Používáte-li v topném systému plastové trubky, které nejsou těsné proti difuzi, zajistěte, aby se do okruhu zdroje tepla nedostal vzduch.

1.3.10 Neutralizační zařízení

Aby se zabránilo znečištění odpadních vod:

- ▶ Zkontrolujte, zda je podle vnitrostátních předpisů potřeba instalovat neutralizaci.
- ▶ Dodržujte místní předpisy pro neutralizaci kondenzátu.

1.3.11 Mráz

Aby se zabránilo věcným škodám:

- ▶ Neinstalujte výrobek v prostorech ohrožených mrazem.

1.3.12 Bezpečnostní zařízení

- ▶ Instalujte nezbytná bezpečnostní zařízení.

1.4 Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy)

- ▶ Dodržujte vnitrostátní předpisy, normy, směrnice, nařízení a zákony.

2 Pokyny k dokumentaci

- Bezpodmínečně dodržujte všechny návody k obsluze a instalaci, které jsou připojeny ke komponentám zařízení.
- Tento návod a veškerou platnou dokumentaci předejte provozovateli zařízení.

Tento návod platí výhradně pro tyto výrobky:

Výrobek – číslo zboží

VU 10CS/1-5 (N-INT2)	0010024597
VU 15CS/1-5 (N-INT2)	0010024598
VU 20CS/1-5 (N-INT2)	0010024599
VU 25CS/1-5 (N-INT2)	0010024600
VU 30CS/1-5 (N-INT2)	0010024601
VU 35CS/1-5 (N-INT2)	0010024602
VUW 26CS/1-5 (N-INT2)	0010024603
VUW 32CS/1-5 (N-INT2)	0010024604

Následující výrobky je možné přestavit na provoz se zkапalněným plynem:

Výrobek – číslo zboží

VU 10CS/1-5 (N-INT2)	0010024597
VU 15CS/1-5 (N-INT2)	0010024598
VU 20CS/1-5 (N-INT2)	0010024599
VU 25CS/1-5 (N-INT2)	0010024600
VU 30CS/1-5 (N-INT2)	0010024601
VUW 26CS/1-5 (N-INT2)	0010024603
VUW 32CS/1-5 (N-INT2)	0010024604

Tento návod k obsluze platí výhradně pro:

- Česká republika


3 Popis výrobku

3.1 Technologie Sitherm Pro™

Nově zavedená inteligentní regulace spalování založená na adaptivní optimalizaci spalování Siemens Sitherm Pro™.


3.2 Konstrukce výrobku

Platnost: VU 10CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 15CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 20CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 25CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 30CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 35CS/1-5 (N-INT2)

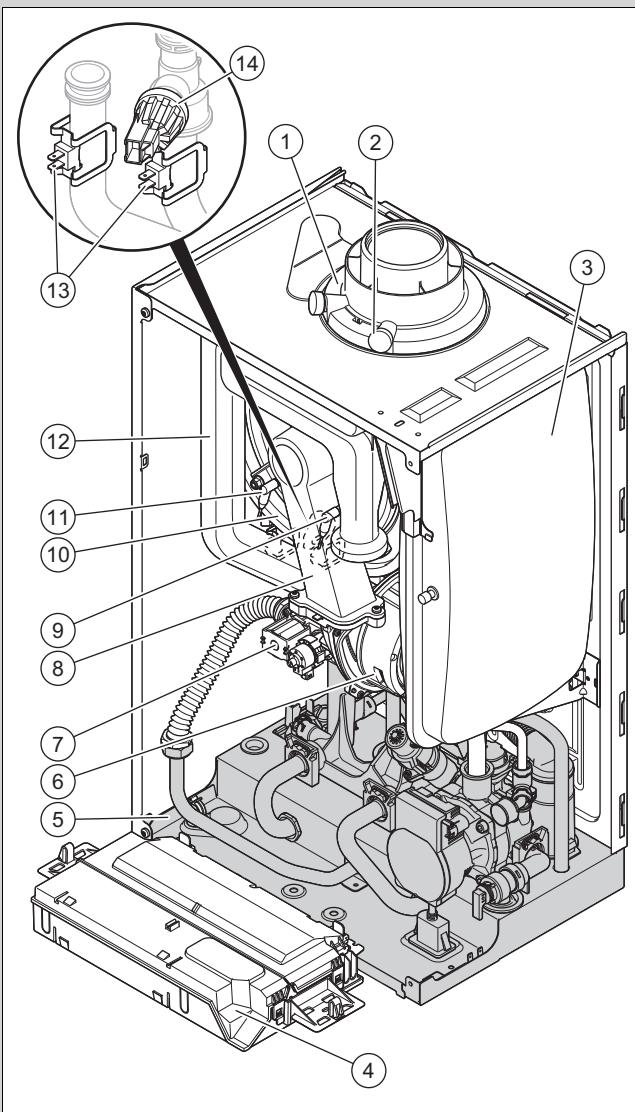

- | | | | |
|---|--|----|------------------------|
| 1 | Připojka přívodu vzduchu a odvodu spalin | 8 | Kompaktní topný modul |
| 2 | Měřicí hrdlo odvodu spalin | 9 | Regulační elektroda |
| 3 | Expanzní nádoba | 10 | Výměník tepla |
| 4 | Spínací skříňka | 11 | Zapalovací elektroda |
| 5 | Hydraulický blok | 12 | Trubka přívodu vzduchu |
| 6 | Ventilátor | 13 | Teplotní čidlo |
| 7 | Plynová armatura | 14 | Snímač tlaku vody |


Platnost: VUW 26CS/1-5 (N-INT2) NEBO VUW 32CS/1-5 (N-INT2)

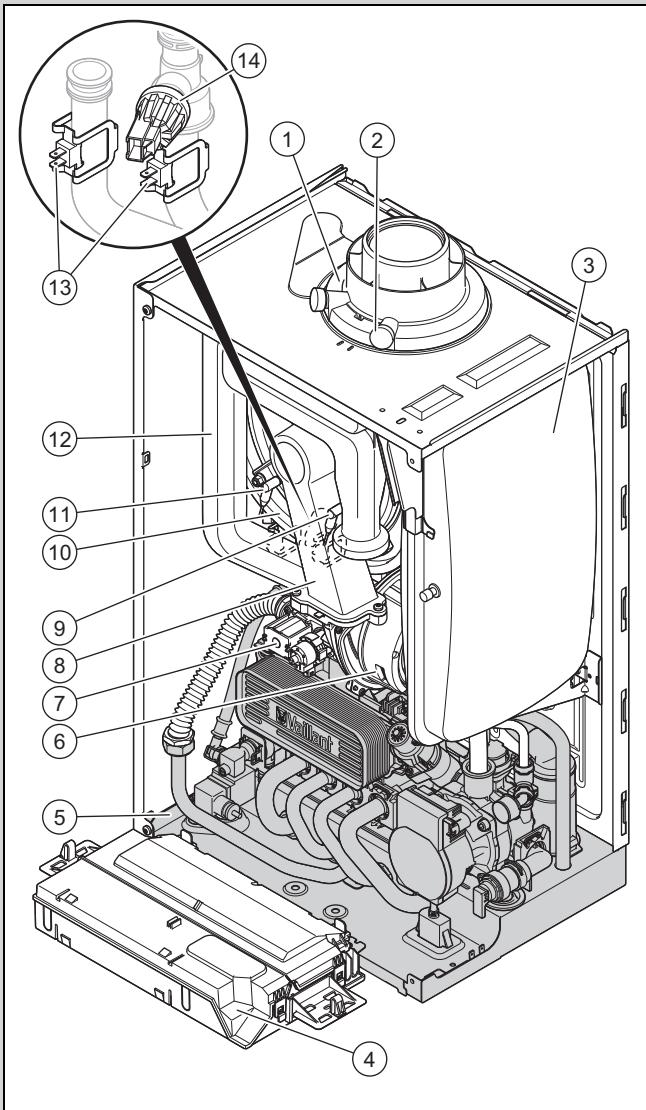

- | | | | |
|---|--|----|------------------------|
| 1 | Přípojka přívodu vzduchu a odvodu spalin | 8 | Kompaktní topný modul |
| 2 | Měřící hrdlo odvodu spalin | 9 | Regulační elektroda |
| 3 | Expanzní nádoba | 10 | Výměník tepla |
| 4 | Spínací skříňka | 11 | Zapalovací elektroda |
| 5 | Hydraulický blok | 12 | Trubka přívodu vzduchu |
| 6 | Ventilátor | 13 | Teplotní čidlo |
| 7 | Plynová armatura | 14 | Snímač tlaku vody |


3.3 Konstrukce hydraulického bloku výrobku

Platnost: VU 10CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 15CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 20CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 25CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 30CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 35CS/1-5 (N-INT2)

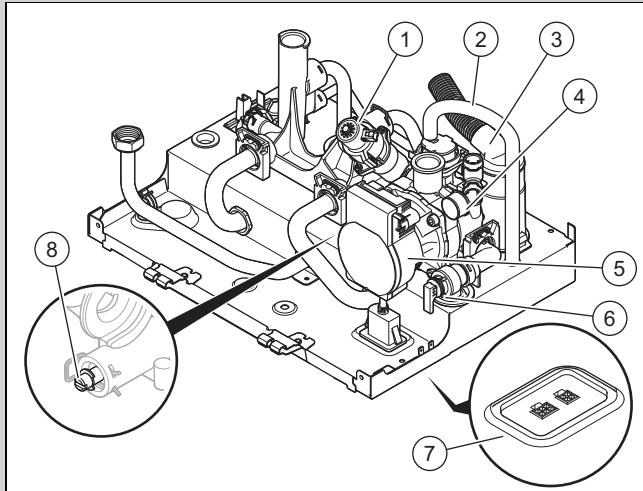

- | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Trojcestný přepínač ventil | 5 | Vysoko výkonné čerpadlo |
| 2 | Odvzdušňovací hadice | 6 | Pojistný ventil |
| 3 | Odvod kondenzátu | 7 | Zasouvací patice |
| 4 | Manometr | 8 | Přepouštěcí ventil |

Platnost: VUW 26CS/1-5 (N-INT2) NEBO VUW 32CS/1-5 (N-INT2)

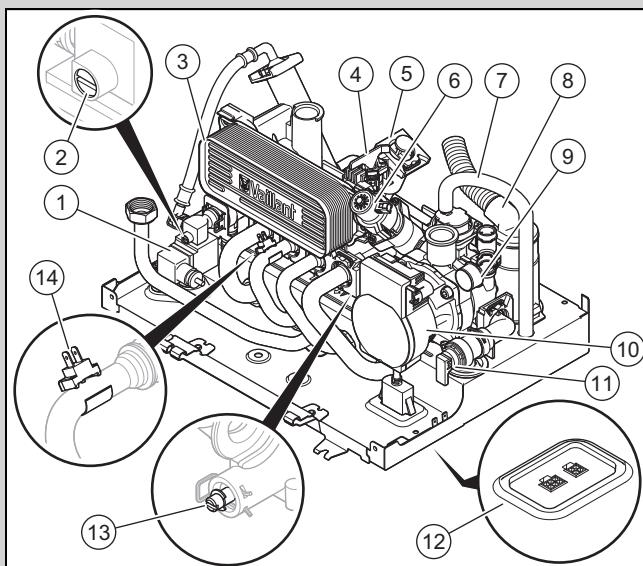

- | | | | |
|---|---|----|-------------------------|
| 1 | Napouštěcí zařízení | 7 | Odvzdušňovací hadice |
| 2 | Nastavovací šroub napouštěcího zařízení | 8 | Odvod kondenzátu |
| 3 | Sekundární výměník tepla | 9 | Manometr |
| 4 | Snímač průtoku vody oběžného kola | 10 | Vysoko výkonné čerpadlo |
| 5 | Omezovač průtočného množství | 11 | Pojistný ventil |
| 6 | Trojcestný přepínač ventil | 12 | Zasouvací patice |
| | | 13 | Přepouštěcí ventil |
| | | 14 | Snímač výstupní teploty |

3.4 Sériové číslo

Sériové číslo je uvedeno na spodní straně předního krytu a na typovém štítku.

3.5 Typový štítek

Typový štítek je z výroby na horní straně zařízení a na zadní straně spínací skřínky. Údaje, které zde nejsou uvedeny, najdete ve speciálních kapitolách.

Údaj	Význam
	Přečtěte si návod!
Např. VC, VU, VM, VHR	Výrobek bez integrovaného ohřevu teplé vody (kotel)
Např. VCW, VUW, VMW	Výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody (kombinovaný kotel)
10 - 43	Jmenovitý tepelný výkon
C	Kondenzační kotel
S	Výměník tepla z nerezové oceli
F	ExtraCondense, výměník tepla z nerezové oceli
/1	Generace výrobku
-5	Vybavení výrobku
Např. N, E	Skupina plynů
Např. AL / BA / HR / XK / ME / HU / RO / RS / SI / SK / TR	Země určení
ecoTEC plus	Marketingový název
Např. I2N, 2N, G20/G25 – 20 mbar (2,0 kPa) Např. I2H, 2H, I2HS G20/G25.1 – 20 mbar (2,0 kPa)	Skupina plynů z výroby a tlak připojení plynu
Kat.	Kategorie plynového kotle
Type	Zařízení typu
PMS	Povolený provozní tlak topný provoz
Pnw (pouze u kotle)	Maximální výstupní výkon
PMW (pouze u kombinovaného kotle)	Povolený provozní tlak ohřev teplé vody
D (pouze u kombinovaného kotle)	Specifický průtok teplá voda
DSN	Kód zařízení
NOx-clas.	Třída NOx (produkce oxidu dusnatého)
T _{max}	Maximální výstupní teplota
V	Sítové napětí
Hz	Kmitočet sítě
W	Maximální elektrický příkon
IP	Krytí
	Topný režim
	Teplá voda
P _n	Rozsah jmenovitého tepelného výkonu (80/60 °C)

Údaj	Význam
P _{nc}	Rozsah jmenovitého tepelného výkonu kondenzační (50/30 °C)
Q _n	Rozsah tepelného zatížení
Q _{nw}	Rozsah tepelného zatížení ohřev teplé vody
	Čárový kód se sériovým číslem 3. až 6. číslice = datum výroby (rok/týden) 7. až 16. číslice = číslo výrobku

3.6 Označení CE



Označením CE se dokládá, že výrobky podle prohlášení o shodě splňují základní požadavky příslušných směrnic.

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí u výrobce.


4 Montáž

4.1 Kontrola rozsahu dodávky

- Zkontrolujte úplnost a neporušenost dodávky.

Počet	Označení
1	Závěsný plynový kotel
1	Závěsná lišta
1	Sáček s odtokovou trubkou a šroubením pro pojistný ventil
2	Sáček s drobnými součástmi
1	Hadice pro odvod kondenzátu
1	Příslušná dokumentace


4.2 Minimální vzdálenosti

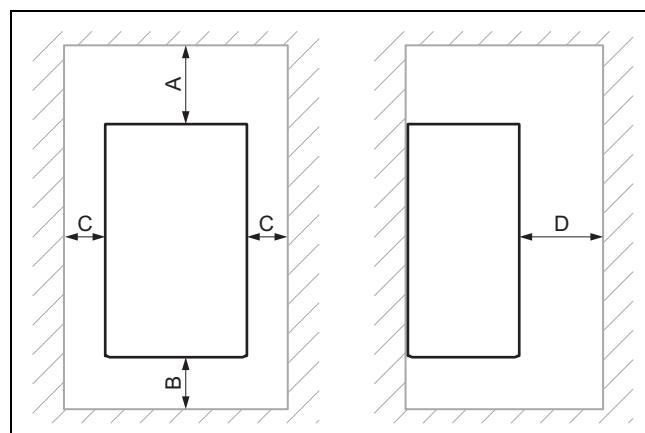

	Minimální vzdálenost
A	Přívod vzduchu a odvod spalin ø 60/100 mm: 248 mm Přívod vzduchu a odvod spalin ø 80/80 mm: 220 mm Přívod vzduchu a odvod spalin ø 80/125 mm: 276 mm
B	160 mm
C	50 mm

Minimální vzdálenost	
D	500 mm


4.3 Rozměry výrobku

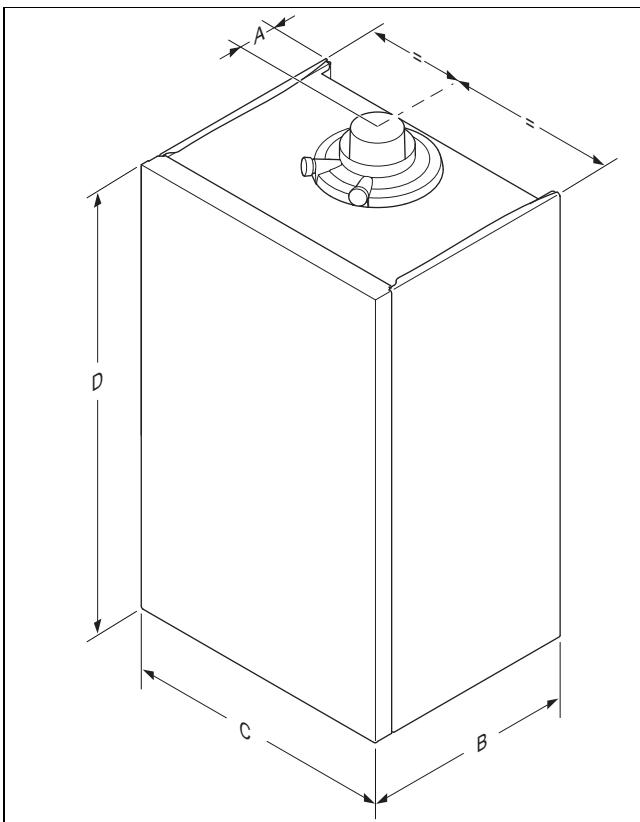


Rozměry

	A	B	C	D
VU 10	125 mm	348 mm	440 mm	720 mm
VU 15	125 mm	348 mm	440 mm	720 mm
VU 20	125 mm	348 mm	440 mm	720 mm
VU 25	125 mm	348 mm	440 mm	720 mm
VU 30	125 mm	348 mm	440 mm	720 mm
VU 35	125 mm	382 mm	440 mm	720 mm
VUW 26	125 mm	348 mm	440 mm	720 mm
VUW 32	125 mm	348 mm	440 mm	720 mm

Platnost: Výrobek bez integrovaného ohřevu teplé vody

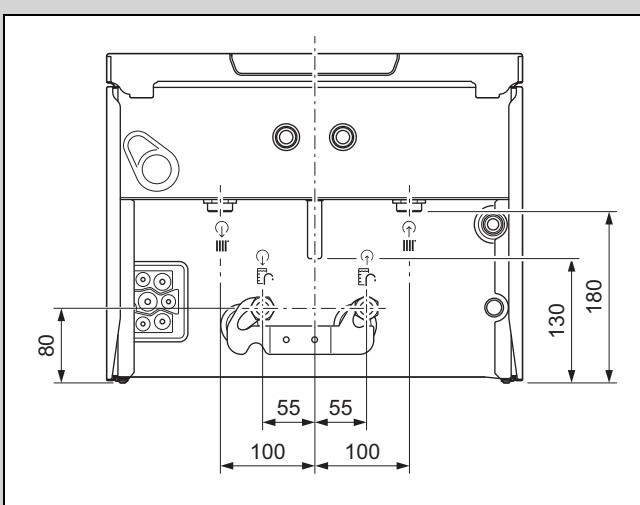

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

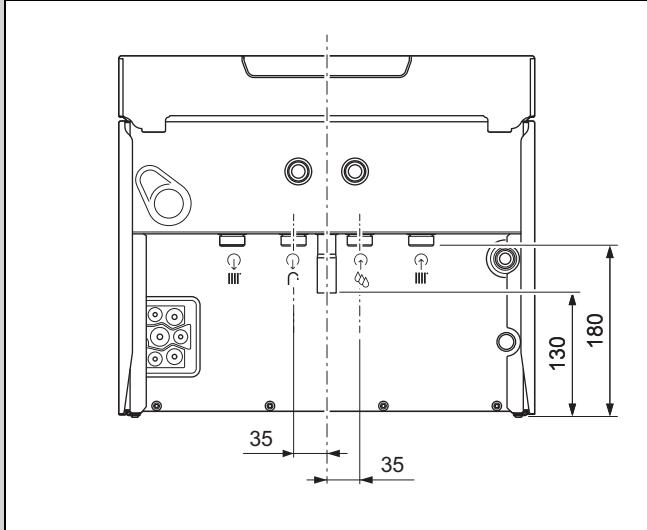

4.4 Použití montážní šablony

- Použijte montážní šablonu pro stanovení vrtaných otvorů, proražení a pro odečtení všech nutných vzdálostí.
- Při současné instalaci kotle k vytápění se zásobníkem teplé vody (VIH Q 75/2 B nebo VIH QL 75/2 B) a distančního rámu, použijte montážní šablonu distančního rámu.

4.5 Zavěšení výrobku


- Zajistěte dostatečnou nosnost stěny nebo závěsného zařízení, např. samostatný stojan.
- Upevněte držák zařízení schváleným upevňovacím materiélem.



Pokyn

Používejte vhodný upevňovací materiál podle provedení stěny na místě stavby pro nosnost 100 kg.

Přiložený upevňovací materiál je vhodný výhradně pro stěny z betonu a plných tvárnící.

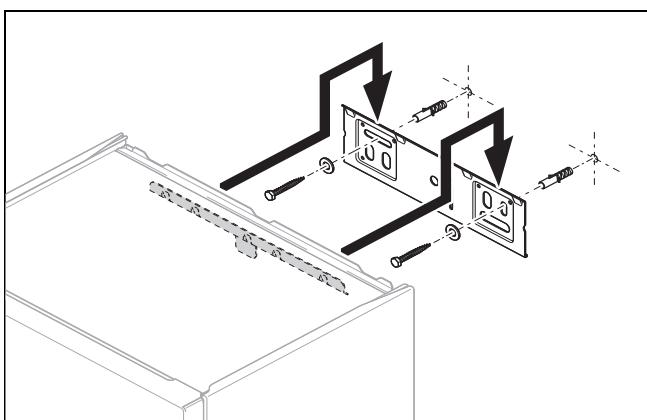

- Zavěste výrobek na držák zařízení.

5 Instalace



Nebezpečí!

Nebezpečí opaření a/nebo nebezpečí věcných škod v důsledku neodborné instalace a unikající vody!

Mechanické prutí v připojovacím potrubí může způsobit netěsnosti.

- ▶ Namontujte připojovací vedení bez napětí.



Pozor!

Riziko věcných škod způsobených zkouškou těsnosti plynu!

Zkoušky těsnosti plynu mohou při zkušebním tlaku > 11 kPa (110 mbar) způsobit škody na plynové armatuře.

- ▶ Přiváděte-li při zkouškách těsnosti plynu ve výrobku tlak i do plynového rozvodu a plynové armatury, používejte max. zkušební tlak 11 kPa (110 mbar).
- ▶ Nemůžete-li zkušební tlak omezit na 11 kPa (110 mbar), zavřete před zkouškou těsnosti plynu uzavírací kohout instalovaný před výrobkem.
- ▶ Zavřete-li při zkouškách těsnosti plynu uzavírací kohout instalovaný před výrobkem, pak před jeho otevřením uvolněte tlak v plynovém rozvodu.



Pozor!

Riziko věcných škod při změnách již připojených trubek!

- ▶ Připojovací trubky formujte pouze v případě, že ještě nejsou připojeny k výrobku.



Pozor!

Riziko věcných škod nečistotami v potrubí!

Zbytky po svařování, zbytky těsnění, nečistoty nebo jiné pozůstatky v potrubí mohou výrobek poškodit.

- ▶ Před instalací výrobku topný systém důkladně propláchněte.

5.1 Předpoklady

5.1.1 Použití správného druhu plynu

Špatný druh plynu může způsobit vypnutí výrobku v důsledku závady. Ve výrobku mohou vznikat zvuky při zapalování a spalování.

- ▶ Používejte výhradně druh plynu uvedený na typovém štítku.

5.1.2 Pokyny pro skupinu plynu

Výrobek je ve stavu při dodání přednastaven pro provoz se skupinou plynů, která je uvedena na typovém štítku.

Máte-li výrobek, který je přednastaven pro provoz na zemní plyn, musíte jej přestavět pro provoz se zkapalněným plynem.

5.1.3 Základní práce pro instalaci

1. Instalujte plynový uzavírací kohout na přívodu plynu.
2. Přesvědčte se, že je příslušný plynometr vhodný pro požadovaný průtok plynu.
3. Podle schválených technických předpisů vypočítejte, jestli kapacita namontované expanzní nádoby postačuje pro objem soustavy.


Výsledek:

Kapacita je nedostatečná

- ▶ Co nejbliže k výrobku instalujte přídavnou expanzní nádobu.

4. Namontujte odtokovou výlevku se sifonem pro odtok kondenzátu a odfukovací trubku pojistného ventilu. Odtokové potrubí instalujte co nejkratší a se spádem k odtokové výlevce.
5. Volné trubky vystavené působení prostředí izolujte pro ochranu před mrazem vhodným izolačním materiálem.
6. Před instalací všechna přívodní vedení důkladně propláchněte.
7. Instalujte napouštěcí zařízení mezi potrubí studené vody a výstupem do topení.


5.2 Instalace trubek pro plyn a výstup do topení a vstup z topení

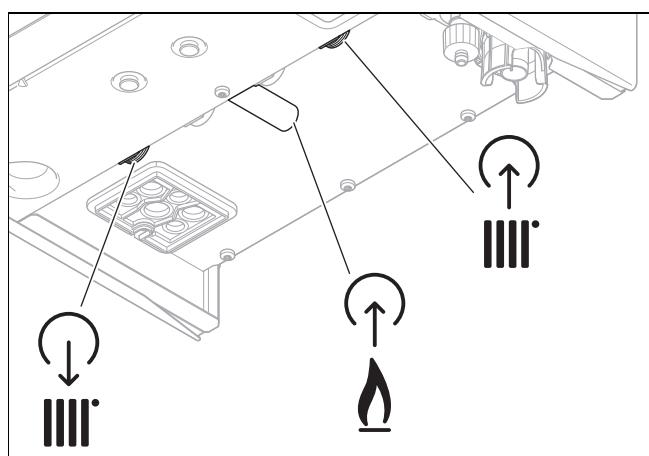

1. K plynové přípojce připojte bez prutí plynovou trubku.
2. Před uvedením do provozu plynovou trubku odvzdušněte.
3. V souladu s normami instalujte trubku pro výstup do topení a vstup z topení.
4. Zkontrolujte těsnost celé plynové trubky.

5.3 Instalace trubek pro studenou/teplou vodu


Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

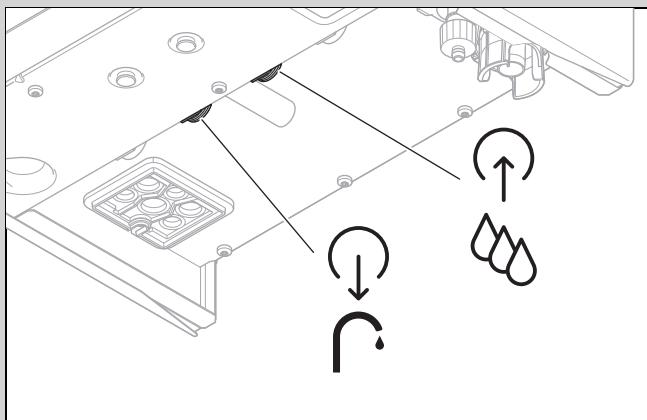

- ▶ Instalujte trubky pro studenou/teplou vodu v souladu s normou.

5.4 Instalace zásobníku teplé vody

Platnost: výrobek s připojeným zásobníkem teplé vody

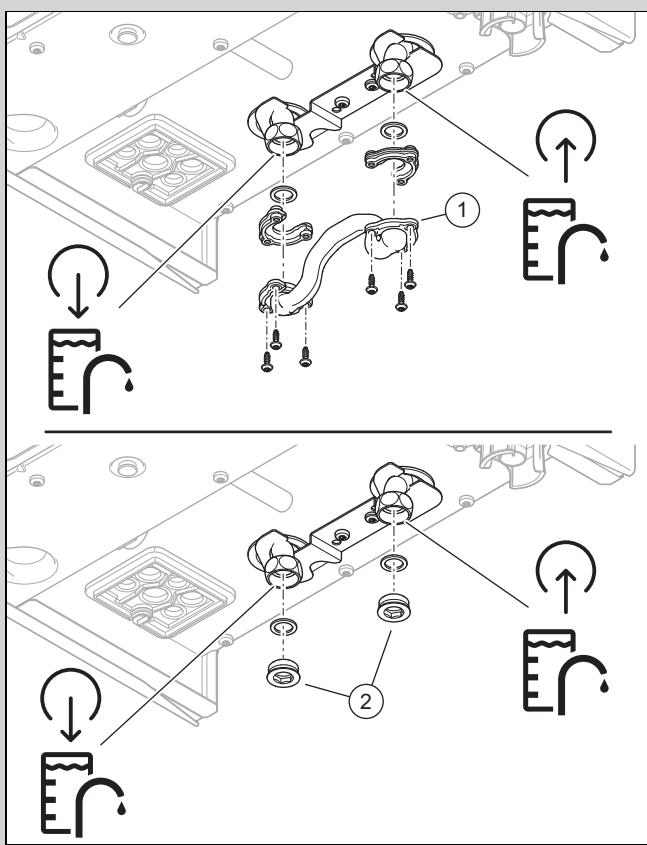

1. Demontujte obtok zásobníku (1) nebo ucpávku (2) z výstupu a vstupu zásobníku.
2. V souladu s normami instalujte výstup a vstup zásobníku.

5.5 Připojení hadice pro odvod kondenzátu




Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života při úniku spalin!


Hadice sifonu pro odvod kondenzátu nesmí být těsně spojena s kanalizačním potrubím, protože jinak by mohl být vnitřní sifon kondenzátu odsát a spaliny by mohly unikat.

- ▶ Hadici pro odvod kondenzátu nechte končit nad kanalizačním potrubím.

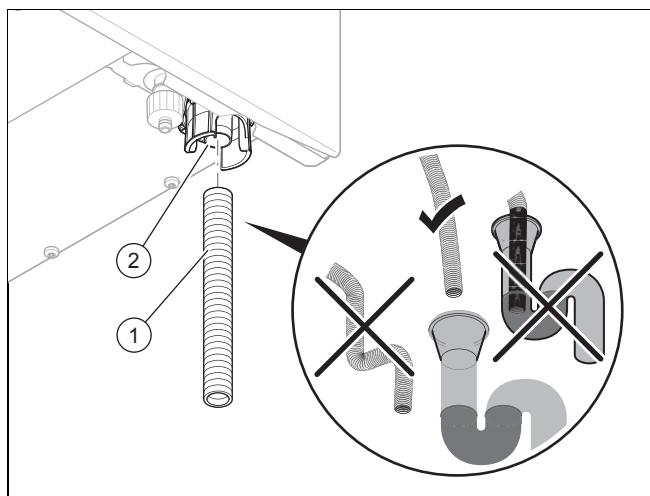

1. Napustěte sifon kondenzátu. (→ Strana 19)
2. Nainstalujte hadici pro odvod kondenzátu (1) na sifon (2) tak, jak je zobrazeno na obrázku, a na potrubí k odvodu kondenzátu použijte pouze trubky z materiálu odolného proti kyselinám (např. plast).

5.6 Montáž odtokové trubky na pojistném ventilu

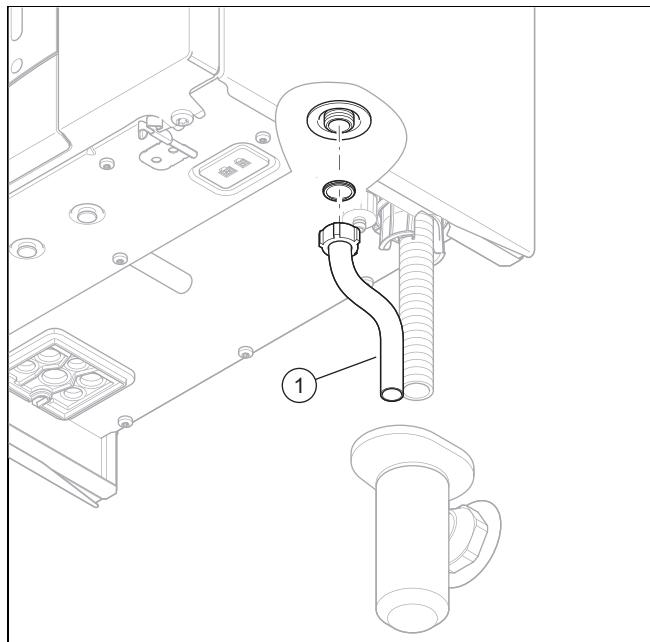

1. Instalujte odtokovou trubku (1) pro pojistný ventil tak, aby nepřekážela při montáži a demontáži sifonu.
2. Zajistěte, aby byl vidět konec trubky a unikající voda nebo pára nezranila žádné osoby a nemohly být poškozeny žádné elektrické součásti.


5.7 Systém přívodu vzduchu a odvodu spalin

5.7.1 Montáž a připojení přívodu vzduchu a odvodu spalin

- Použitelný přívod vzduchu a odvod spalin je uveden v přiloženém návodu k montáži přívodu vzduchu a odvodu spalin.

Podmínka: Instalace ve vlhkých prostorech


- Výrobek bezpodmínečně připojte k systému přívodu vzduchu / odvodu spalin nezávislému na vzduchu v místnosti. Spalovací vzduch nesmí být odebírána z místa montáže.
- Přívod vzduchu a odvod spalin namontujte podle návodu k montáži.

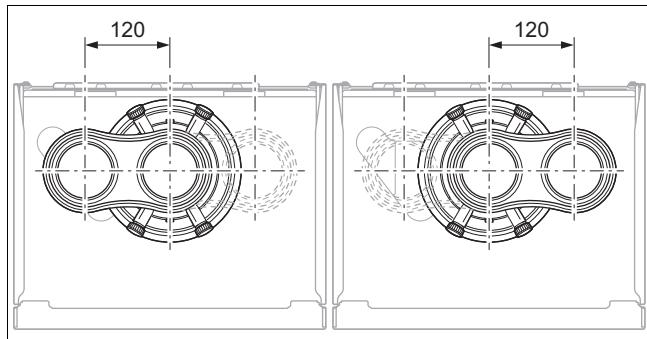

- Nasadte alternativní připojovací kus. Připojka pro přívod vzduchu může směřovat vlevo nebo vpravo. Dbejte přitom na západky.
- Otočte připojovací kus ve směru hodinových ručiček, až zapadne.

5.7.2 Výměna standardního připojovacího kusu pro přívod vzduchu a odvod spalin podle potřeby

5.7.2.1 Demontáž standardní přípojky pro přívod vzduchu a odvod spalin

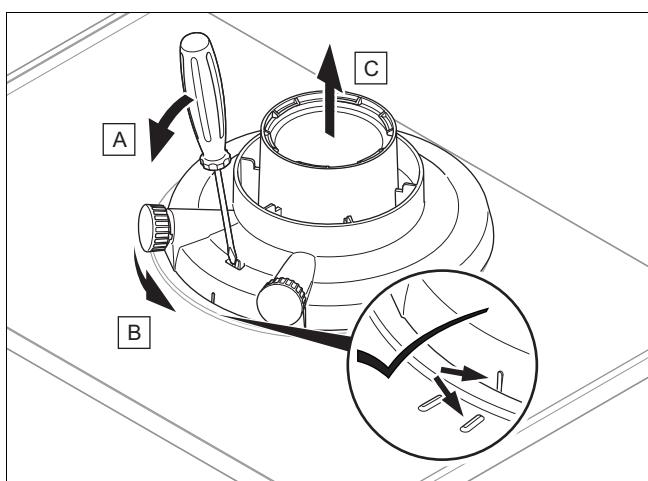

5.7.2.2 Montáž připojovacího kusu pro přívod vzduchu / odvod spalin ø 60/100 mm nebo ø 80/125 mm

- Demontujte standardní přípojku pro přívod vzduchu a odvod spalin. (→ Strana 12)
- Nasadte alternativní připojovací kus. Dbejte přitom na západky.
- Otočte standardní připojovací kus ve směru hodinových ručiček, až zapadne.

5.7.2.3 Montáž připojovacího kusu oddělený přívod vzduchu / odvod spalin ø 80/80 mm

- Demontujte standardní přípojku pro přívod vzduchu a odvod spalin. (→ Strana 12)

5.8 Elektrická instalace

Elektroinstalaci smí provádět pouze specializovaný elektrikář.

Výrobek musí být uzemněn.



Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Sítové připojovací svorky L a N jsou trvale pod proudem:

- Vypněte výrobek odpojením všech pólů zdrojů proudu (elektrické odpojovací zařízení se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm, např. pojistka nebo výkonový spínač).
- Zajistěte výrobek před opětovným zapnutím.
- Vyčkejte nejméně 3 minuty, až se vybjízí kondenzátory.
- Zkontrolujte nepřítomnost napětí.

5.8.1 Všeobecné informace k připojení kabelů




Pozor!

Riziko věcných škod způsobených neodbornou instalací!


Neodborné zapojení na konektorových svorkách může zničit elektroniku.

- Na svorky sběrnice eBUS (+/-) nepřipojujte sítové napětí.
- Připojovací kabel připojte výhradně na příslušné označené svorky!

- Připojovací kabely připojovaných komponent veděte kablovými průchodkami vlevo na spodní straně výrobku.
- Dbejte na to, aby byla kabelová průchodka rádně nasazená a kabely rádně protažené.
- Dbejte na to, aby kabelové průchodky obepínaly připojovací kabely těsně a bez viditelné mezery.
- Použijte odlehčení v tahu.
- Podle potřeby připojovací kabely zkratěte.

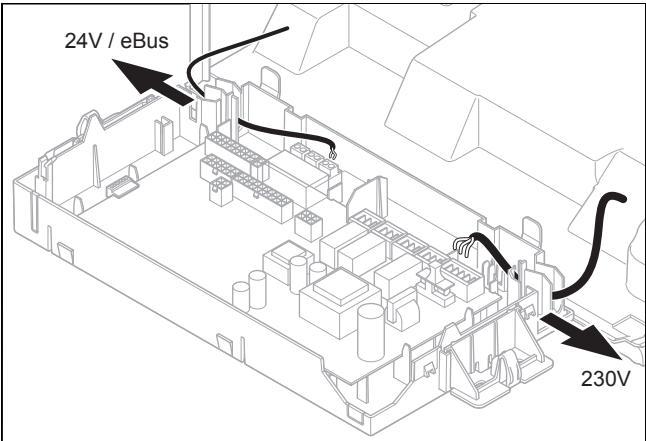


6. Instalujte řádně připojovací kabel příslušných komponent ve spínací skřínce.

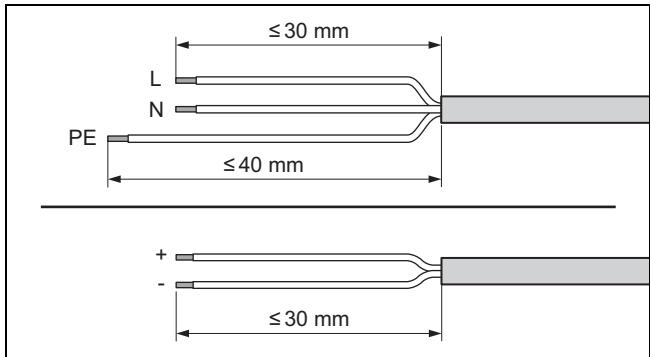


7. Odstraňte obal flexibilního kabelu, jak je znázorněno na obrázku. Dbejte přitom na to, abyste nepoškodili izolaci jednotlivých vodičů.
8. Izolujte vnitřní žíly jen tak, aby bylo možné vytvořit stabilní spoje.
9. Aby nedocházelo ke zkratům při uvolnění jednotlivých vodičů, namontujte na izolované konce vodičů koncové objímky.
10. Na připojovací kabely našroubujte příslušné konektory.
11. Zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče mechanicky pevně uchyceny ve svorkách konektoru. Příp. je opravte.
12. Konektor zasuňte na příslušnou pozici desky plošných spojů. (→ Strana 57)

5.8.2 Demontáž předního krytu

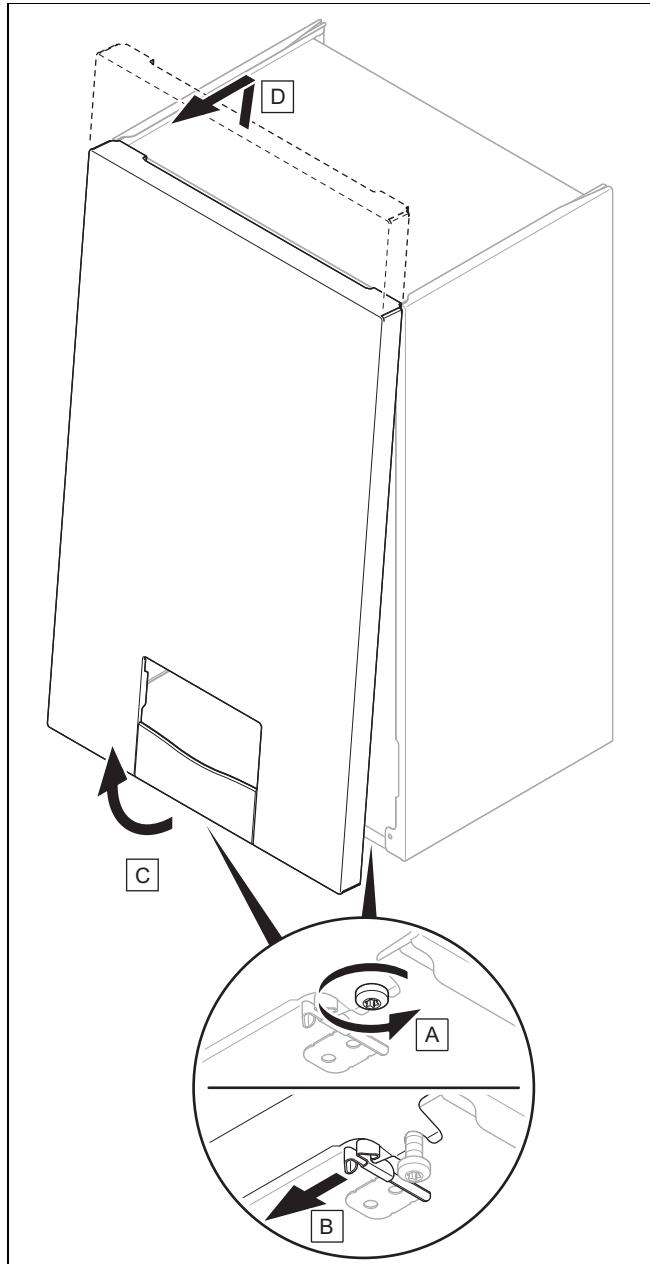

1. Povolte dva šrouby na levé a pravé spodní straně výrobku, ale šrouby úplně nevyšroubujte.
2. Demontujte přední kryt, jak je znázorněno na obrázku.

5.8.3 Otevření spínací skříňky

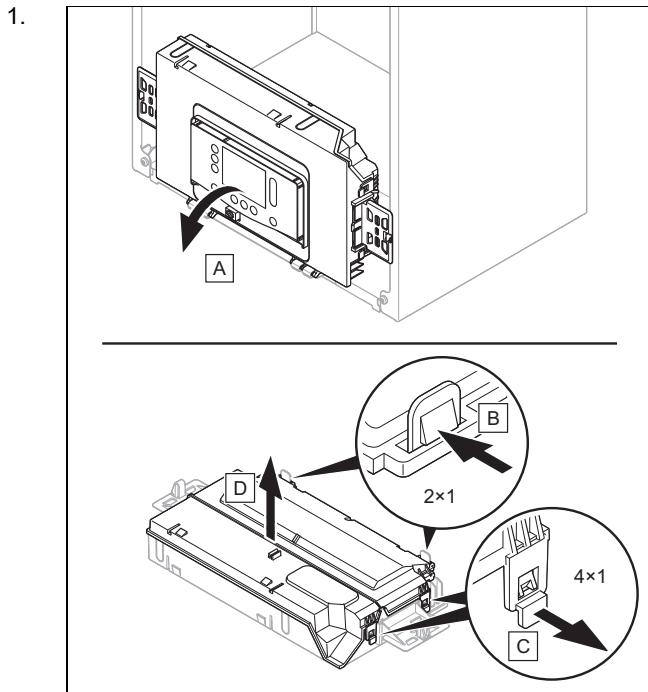

2. Dbejte na to, aby ste spínací skříňku nezatížili.

5.8.4 Připojení k síti

5.8.4.1 Připojení výrobku pomocí sítové zástrčky

1. Pro sítový připojovací kabel, který je do výrobku veden kabelovou průchodkou, použijte normovaný, flexibilní třípramenný kabel.
2. Připojte sítový připojovací kabel na pozici *X1* desky plošných spojů. (→ Strana 57)
3. Dbejte na správnou montáž při instalaci sítového připojovacího kabelu. (→ Strana 36)
4. Zajistěte, aby napětí sítě mělo hodnotu 230 V.
5. Na sítový připojovací kabel namontujte vhodnou bezpečnostní vidlici.
6. Připojte výrobek prostřednictvím sítové zástrčky.
7. Dbejte na to, aby byla sítová zástrčka po instalaci stále přístupná.

5.8.4.2 Připojení výrobku pomocí pevné přípojky

1. Pro sítový připojovací kabel, který je do výrobku veden kabelovou průchodkou, použijte normovaný, flexibilní třípramenný kabel.
2. Připojte sítový připojovací kabel na pozici *X1* desky plošných spojů. (→ Strana 57)
3. Dbejte na správnou montáž při instalaci sítového připojovacího kabelu. (→ Strana 36)
4. Zajistěte, aby napětí sítě mělo hodnotu 230 V.
5. Namontujte vhodnou odbočnou krabici.
6. Propojte sítový připojovací kabel a kabel domovní instalace uvnitř odbočné krabice.
7. Dbejte na to, aby byl kabel domovní instalace připojený k elektrickému odpojovacímu zařízení se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm (např. pojistka nebo výkonový spínač).

5.8.4.3 Připojení výrobku ve vlhkém prostředí



Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Instalujete-li výrobek v prostorách s vlhkostí, např. v koupelně, dodržujte schválené vnitrostátní technické předpisy pro elektroinstalaci. Používáte-li příp. připojovací kabel s bezpečnostní vidlicí namontovaný z výroby, vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- ▶ Při instalaci ve vlhkých prostorách nikdy nepouživejte příp. připojovací kabel s bezpečnostní vidlicí namontovaný z výroby.
- ▶ Připojte výrobek pomocí pevné přípojky a elektrického odpojovacího zařízení se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm (např. pojistky nebo výkonové spínače).

1. Pro sítový připojovací kabel, který je do výrobku veden kabelovou průchodkou, použijte normovaný, flexibilní třípramenný kabel.
2. Připojte sítový připojovací kabel na pozici *X1* desky plošných spojů. (→ Strana 57)
3. Dbejte na správnou montáž při instalaci sítového připojovacího kabelu. (→ Strana 36)
4. Zajistěte, aby napětí sítě mělo hodnotu 230 V.
5. Namontujte vhodnou odbočnou krabici.
6. Propojte sítový připojovací kabel a kabel domovní instalace uvnitř odbočné krabice.
7. Dodržujte potřebnou přípojku na straně odvodu spalin na systém přívodu vzduchu / odvodu spalin nezávislý na vzduchu v místnosti. (→ Strana 12)

5.8.5 Připojení regulátoru

1. Připojte kably. (→ Strana 12)
2. Dodržujte schéma zapojení. (→ Strana 57)

Podmínka: Regulátor na eBUS

- ▶ Připojte regulátor k přípojce *BUS*.
- ▶ Přemostěte přípojku *24 V = RT (X100)*, není-li přemosťení vytvořeno.

Podmínka: Nízkonapěťový regulátor (24 V)

- ▶ Odstraňte můstek a připojte regulátor k přípojce *24 V = RT (X100)*.


Podmínka: Maximální termostat podlahové vytápění

- ▶ Odstraňte můstek a připojte maximální termostat k přípojce *Burner off*.

3. Nastavte pro víceokruhový regulátor **D.018** z **Eco** (čerpadlo v přerušovaném provozu) na **Komfort** (čerpadlo v trvalém provozu). (→ Strana 23)

5.8.6 Připojení zásobníku teplé vody

Platnost: Výrobek bez integrovaného ohřevu teplé vody

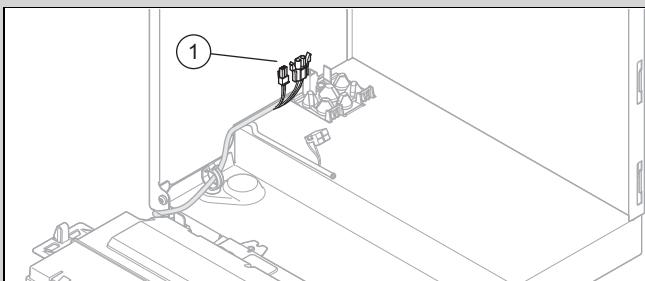

- Připojte zásobník teplé vody k zástrčce (1).

5.8.7 Modulbox, instalace multifunkčního modulu a doplňkových komponent

1. Nainstalujte Modulbox pro multifunkční modul (volitelná deska plošných spojů) ve výrobku (→ Návod k instalaci Modulboxu).
2. Připojte multifunkční modul na desku plošných spojů výrobku (→ Návod k instalaci multifunkčního Modulboxu).
3. Připojte doplňkové komponenty k multifunkčnímu modulu (→ Návod k instalaci Modulboxu).
4. Konfigurujte příslušnou požadovanou funkci pomocí diagnostických kódů. (→ Strana 23)

5.8.8 Instalace komunikační jednotky

- Instalujte komunikační jednotku (→ Návod k instalaci komunikační jednotky).

5.8.9 Použití přídavného relé



Pokyn

Přípojka Opt. (šedá zástrčka) na desce plošných spojů není k dispozici pro každý výrobek.

1. Na integrované přídavné relé přímo připojte další komponentu prostřednictvím připojení Opt. (šedý konektor) na desce plošných spojů.
2. Připojte kabely. (→ Strana 12)
3. Pro uvedení připojené komponenty do provozu zvolte v diagnostickém kódu D.026 komponentu. (→ Strana 16)

5.8.10 Instalace cirkulačního čerpadla


Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody NEBO výrobek s připojeným zásobníkem teplé vody

Podmínka: Regulátor připojen

- Připojte kabely. (→ Strana 12)
- Připojovací kabel 230 V spojte s konektorem pozice X13 a konektor zasuňte do pozice.
- Pokud je již pozice X13 obsazená, připojte cirkulační čerpadlo k X16.
- Pokud jsou již pozice X13 a X16 obsazené, připojte cirkulační čerpadlo k multifunkčnímu modulu (volitelná deska plošných spojů). (→ Strana 15)
- Propojte vedení externího tlačítka se svorkami 1 (OT) a 6 (FB) konektoru X41 přibaleného u regulátoru.
- Připojte konektor na pozici X41 desky plošných spojů.

5.8.11 Uzavření spínací skřínky

1.

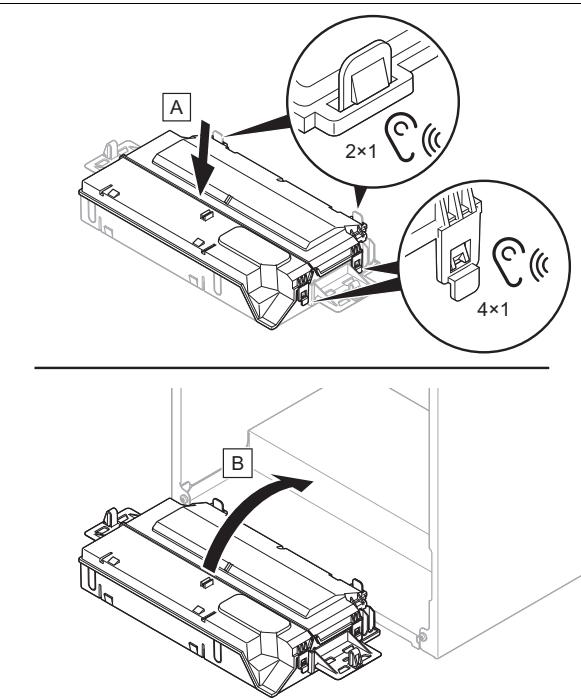

2. Dbejte na to, aby byly správně namontované držáky na pravé a levé straně spínací skřínky.

6 Ovládání

6.1 Koncepce ovládání

Koncepce ovládání, ovládání výrobku a možnosti zobrazení a nastavení úrovni pro provozovatele jsou popsány v návodu k obsluze.

Přehled možností zobrazení a nastavení úrovni pro instalatéry je uveden v tabulce úrovni pro instalatéry v příloze.

Úroveň pro instalatéry (→ Strana 38)

6.2 Vyvolání úrovni pro instalatéry

1. Přejděte k **HLAVNÍ MENU** → **NASTAVENÍ** → **Úroveň pro instalatéry** a potvrďte pomocí .
2. Nastavte kód úrovni pro instalatéry a potvrďte pomocí
 - Kód úrovni pro instalatéry: 17

6.2.1 Opuštění úrovni pro instalatéry

- Stiskněte .

▫ Zobrazí se základní zobrazení.

6.3 Vyvolání/nastavení diagnostických kódů

1. Vyvolejte úroveň pro instalatéry. (→ Strana 15)
2. Přejděte k položce menu **Diagnostické kódy**.
3. Pomocí rolovací lišty zvolte požadovaný diagnostický kód.
4. Potvrďte stisknutím .
5. Pomocí rolovací lišty zvolte požadovanou hodnotu pro diagnostický kód.
Diagnostické kódy (→ Strana 39)
6. Potvrďte stisknutím .
7. Pro nastavení dalších diagnostických kódů opakujte podle potřeby pracovní kroky 2 až 6.

6.3.1 Opuštění diagnostických kódů

1. Stiskněte .
2. Stiskněte 
 - Zobrazí se základní zobrazení.

6.4 provedení testovacího programu

1. Vyvolejte úroveň pro instalatéry. (→ Strana 15)
2. Přejděte k položce menu **Testovací programy**.
3. Pomocí rolovací lišty zvolte požadovaný testovací program.
Testovací programy (→ Strana 53)
4. Potvrďte stisknutím .
5. Testovací program se spustí a proběhne.
6. Když jste zvolili testovací program **P.001**, potom nejdříve nastavte požadované zatížení a potvrďte .
7. Zatímco testovací program probíhá, stiskněte v případě potřeby  pro zobrazení **Přehled údajů**.
8. V případě potřeby zvolte další testovací program.

6.5 Vyvolání přehledu dat

- Přejděte k **HLAVNÍ MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalatéry → Přehled údajů**.
- Na displeji se zobrazí aktuální provozní stav.

6.6 Vyvolání stavových kódů

- Přejděte k **HLAVNÍ MENU → INFORMACE → Stavový kód**.
- Stavové kódy (→ Strana 44)
- Na displeji se zobrazí aktuální provozní stav (stavový kód).

6.7 provedení kominického režimu (analýza spalování)

1. Stiskněte .
2. Stiskněte  nebo přejděte na **HLAVNÍ MENU → NASTAVENÍ → Kominický režim**.
3. Pro provedení analýzy spalování zvolte některé z těchto tepelných zatížení:
 - **Nastavitelný topný výkon**
 - **Max. výkon teplé vody**
 - **Min. výstup**
4. Potvrďte stisknutím .
5. Zvolíte-li **Nastavitelný topný výkon**, nastavte požadované tepelné zatížení a potvrďte pomocí .
6. Po zobrazení stavového kódu **S.093** se provede kalibrace.
7. Zobrazí-li se stavový kód **S.059**, není dosaženo minimálního oběhu topné vody pro zvolené tepelné zatížení. Zvyšte oběh v topném systému.
8. Měření spusťte až v případě, že je výrobek povolí.



Pokyn

Kominický režim běží 15 minut. Pomocí  můžete proces kdykoli přerušit.

6. Pro zobrazení provozního stavu stiskněte příp. .

7 Uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu může nejprve dojít k odchylkám od uvedených jmenovitých provozních údajů.

7.1 Kontrola a úprava topné/plnicí a doplňovací vody



Pozor!

Riziko věcných škod v důsledku nekvalitní topné vody

► Zajistěte dostatečnou kvalitu topné vody.

- Než systém začnete napouštět nebo dopouštět, zkontrolujte kvalitu topné vody.

- Kontrola kvality topné vody**
- Odeberte trochu vody z topného okruhu.
 - Zkontrolujte vzhled topné vody.
 - Zjistíte-li sedimentující látky, musíte systém vyčistit.
 - Magnetickou tyčí zkонтrolujte, zda je přítomen magnetit (oxid železitý).
 - Zjistíte-li magnetit, systém vyčistěte a provedte vhodná opatření pro ochranu proti korozi. Nebo namontujte magnetický filtr.
 - Zkontrolujte hodnotu pH odebrané vody při 25 °C.
 - U hodnot pod 8,2 nebo nad 10,0 vyčistěte systém a upravte topnou vodu.
 - Zajistěte, aby se do topné vody nedostal kyslík.

Kontrola plnicí a doplňovací vody

- Než systém napustíte, změřte tvrdost plnicí a doplňovací vody.

Úprava plnicí a doplňovací vody

- Při úpravě vody dodržujte platné předpisy a technické normy.

Nestanoví-li předpisy a technické normy vyšší požadavky, platí tyto požadavky:

Topnou vodu musíte upravovat,

- překračuje-li celkové množství plnicí a doplňovací vody během doby používání systému trojnásobek jmenovitého objemu topného systému nebo
- nejsou-li splněny mezní hodnoty uvedené v následující tabulce nebo
- je-li hodnota pH topné vody nižší než 8,2 nebo vyšší než 10,0.

Celkový topný výkon	Tvrdoš vody při specifickém objemu systému ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 50 l/kW		> 50 l/kW	
kW	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³
< 50	< 16,8	< 3	11,2	2	0,11	0,02
> 50 až ≤ 200	11,2	2	8,4	1,5	0,11	0,02
> 200 až ≤ 600	8,4	1,5	0,11	0,02	0,11	0,02
> 600	0,11	0,02	0,11	0,02	0,11	0,02

1) Litr jmenovitého objemu/topný výkon; u systémů s více TČ je třeba dosadit nejmenší samostatný topný výkon.



Pozor!

Riziko věcných škod v důsledku obohacení topné vody nevhodnými přísadami!

Nevhodné přísady mohou způsobit změny na součástech, zvuky při topném režimu a příp. další následné škody.

- Nepoužívejte žádné nevhodné prostředky proti zamrznutí a korozi, biocidy a těsnicí prostředky.

Při řádném používání následujících přísad nebyly u našich výrobků dosud zjištěny žádné nesrovnalosti.

- Při používání přísad bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.

Za slučitelnost jakékoli přísady s topným systémem a její účinnost nepřebíráme žádnou záruku.

Čisticí přísady (následné propláchnutí nezbytné)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fervox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Trvalé systémové přísady

- Adey MC1+
- Fervox F1
- Fervox F2
- Sentinel X 100

- Sentinel X 200

Trvalé systémové přísady pro ochranu proti zamrznutí

- Adey MC ZERO
 - Fervox Antifreeze Alpha 11
 - Sentinel X 500
- Použijete-li výše uvedené přísady, informujte provozovatele o nutných opatřeních.
- Informujte provozovatele o potřebných postupech pro ochranu proti zamrznutí.

7.2 Napouštění topného systému bez proudu

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

1. Před napouštěním topný systém propláchněte.
2. Spojte vypouštěcí kohout topného systému podle norem s odtokem.
3. Otočte nastavovací šroub napouštěcího zařízení vlevo nebo vpravo.
 - Topný systém se naplní.
4. Otevřete všechny termostatické ventily topných těles a příp. uzavírací kohouty.
5. Odvzdušněte nejvýše položené topné těleso, až z odvzdušňovacího ventila vytéká voda bez bublinek.
6. Odvzdušněte všechna ostatní topná tělesa, až je topný systém zcela naplněn topnou vodou.
7. Topnou vodu doplňujte tak dlouho, až je dosaženo požadovaného plnicího tlaku.
 - Sledujte manometr.
8. Když je dosaženo požadovaného plnicího tlaku, otočte seřizovací šroub napouštěcího zařízení do vodorovné polohy.

7.3 Zapnutí výrobku

- Stiskněte tlačítko zap./vyp. na displeji.
 - Na displeji se zobrazí základní zobrazení.

7.4 Procházení průvodce instalací

Při prvním zapnutí výrobku se spustí průvodce instalací.

Úroveň pro instalatéry (→ Strana 38)

Po spuštění průvodce instalací jsou všechny požadavky výrobku blokovány. Tento stav trvá až do ukončení, resp. přerušení průvodce instalací.

Po přestavbě druhu plynu je třeba nalepit dvě dodané nálepky pro nový druh plynu na velký typový štítek (rozvaděč) a na malý typový štítek (horní část výrobku). (→ Strana 22)

Opakování spuštění průvodce instalací je kdykoliv možné.

7.4.1 Nové spuštění průvodce instalací

1. Přejděte k HLAVNÍ MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalatéry → Průvodce instalací.
2. Potvrďte stisknutím ✓.

7.5 Testovací programy a test pohonů

HLAVNÍ MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalatéry

Kromě průvodce instalací můžete při uvedení do provozu, údržbě a odstranění závady rovněž vyvolat následující funkce:

Testovací programy (→ Strana 53)

Test pohonů (→ Strana 53)

7.6 Zajištění přípustného tlaku v systému

Je-li topný systém instalován na více podlažích, mohou být nezbytné vyšší hodnoty plnicího tlaku, než je přípustný pracovní plnicí tlak, aby nedocházelo k nasávání vzduchu do topného systému.

- Přípustný pracovní plnicí tlak: 0,1 ... 0,2 MPa (1,0 ... 2,0 bar)

Klesne-li plnicí tlak do oblasti minima, výrobek signalizuje nedostatečný tlak blikající hodnotou na displeji.

- Oblast minima plnicího tlaku: 0,05 ... 0,08 MPa (0,50 ... 0,80 bar)

Klesne-li plnicí tlak pod oblast minima, výrobek se vypne a displej ukazuje příslušnou zprávu.

- Pro opětovné uvedení výroku do provozu doplňte topnou vodu.


7.7 Napouštění topného systému

Platnost: Výrobek bez integrovaného ohrevu teplé vody

- Před napouštěním topný systém propláchněte.
- Propojte napouštěcí a vypouštěcí ventil topného systému v souladu s normou s přívodem topné vody.
- Spusťte testovací program **P.008**. (→ Strana 16)
 - Trojcestný přepínací ventil se posune do střední polohy, čerpadla nefungují a výrobek nepřejde do topného režimu.
- Otevřete všechny termostatické ventily topných těles a příp. uzavírací kohouty.
- Otevřete přívod topné vody a napouštěcí a vypouštěcí ventil, aby topná voda proudila do topného systému.
- Odvzdušněte nejvýše položené topné těleso, až z odvzdušňovacího ventilu vytéká voda bez bublinek.
- Odvzdušněte všechna ostatní topná tělesa, až je topný systém zcela naplněn topnou vodou.
- Topnou vodu doplňujte tak dlouho, až je dosaženo požadovaného plnicího tlaku.
- Zavřete plnicí a vypouštěcí kohout a přívod topné vody.

Platnost: výrobek s integrovaným ohrevem teplé vody

- Před napouštěním topný systém propláchněte.

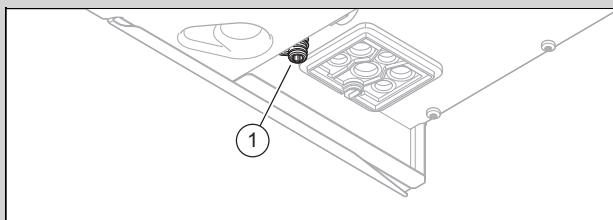

- Zajistěte, aby přípojka systémového oddělení (1) byla podle norem připojena ke kanalizačnímu potrubí.

- Spusťte testovací program **P.008**. (→ Strana 16)

- Trojcestný přepínací ventil se posune do střední polohy, čerpadla nefungují a výrobek nepřejde do topného režimu.
- Topný okruh se automaticky napustí na tlak nastavený v diagnostickém kódu **D.160**.
- Otevřete všechny termostatické ventily topných těles a příp. uzavírací kohouty.
- Odvzdušněte nejvýše položené topné těleso, až z odvzdušňovacího ventilu vytéká voda bez bublinek.
- Odvzdušněte všechna ostatní topná tělesa, až je topný systém zcela naplněn topnou vodou.
- Topnou vodu doplňujte tak dlouho, až je dosaženo požadovaného plnicího tlaku.



Pokyn

Pokud musí být požadovaný plnicí tlak > 2 bar, napouštějte topnou vodu prostřednictvím seřizovacího šroubu napouštěcího zařízení. (→ Strana 17)

7.8 Odvzdušnění topného systému

1. Spusťte testovací program **P.000**. (→ Strana 16)

- Výrobek nepřejde do provozu, interní čerpadlo funguje přerušovaně a automaticky odvzdušňuje topný okruh nebo okruh teplé vody.
- Na displeji je zobrazen plnicí tlak topného systému.

2. Dbejte na to, aby plnicí tlak topného systému neklesl pod minimální plnicí tlak.

- $\geq 0,08 \text{ MPa} (\geq 0,80 \text{ bar})$

3. Zkontrolujte, zda je plnicí tlak topného systému alespoň o $0,02 \text{ MPa}$ ($0,2 \text{ bar}$) vyšší než protitlak membránové expanzní nádoby (MAG) ($P_{\text{systému}} \geq P_{\text{MAG}} + 0,02 \text{ MPa}$ ($0,2 \text{ bar}$)).

Výsledek:

Plnicí tlak topného systému je příliš nízký

- Napustěte topný systém. (→ Strana 18)


4. Když se po dokončení testovacího programu **P.000** nachází v topném systému ještě příliš vzduchu, spusťte testovací program znovu.

7.9 Napouštění a odvzdušnění systému teplé vody

Platnost: výrobek s integrovaným ohrevem teplé vody

1. Otevřete ventil studené vody na výroku.
2. Napiřte systém teplé vody otevřením všech ventilů teplé vody, až voda vytéká.

7.10 Napouštění sifonu kondenzátu

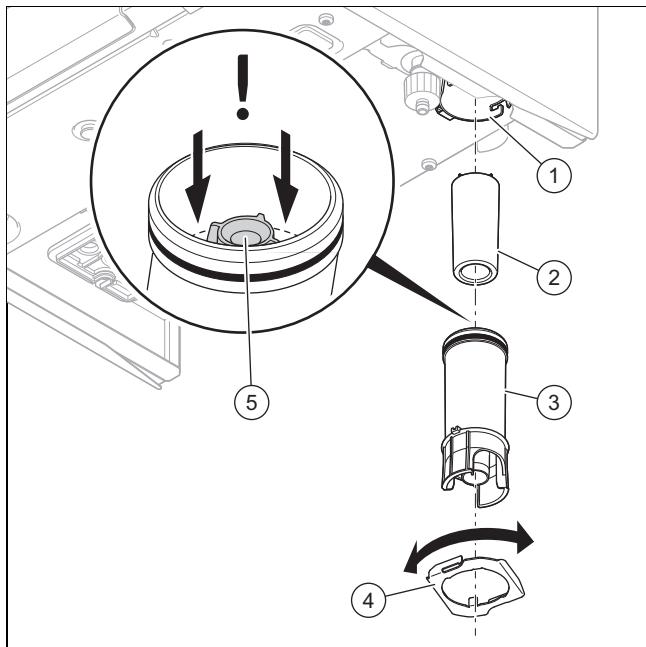

1. Povolte pojistný kroužek (4).
2. Povolte dolní část sifonu (3) od horní části sifonu (1).
3. Odstraňte plovák (2).
4. Naplňte dolní část vodou až do plnicí výšky 10 mm pod potrubím k odvodu kondenzátu (5).
5. Plovák znova nasadte.
6. Dolní část sifonu upevněte na horní část sifonu.
7. Upevněte pojistný kroužek.

7.11 Kontrola nastavení plynu

7.11.1 Kontrola nastavení plynu z výroby

- Zkontrolujte údaje k druhu plynu na typovém štítku a porovnejte je s druhem plynu, který je k dispozici v místě instalace.

Výsledek 1:

Provedení výrobku neodpovídá místní skupině plynů.

- Neuvádějte výrobek do provozu.
- Obratě se na servis.


Výsledek 2:

Provedení výrobku odpovídá místní skupině plynů.

- Zkontrolujte tlak na přívodu plynu / průtočný tlak plynu. (→ Strana 19)
- Zkontrolujte obsah CO₂. (→ Strana 20)

7.11.2 Kontrola tlaku na přívodu plynu / průtočného tlaku plynu

1. Odstavte výrobek dočasně z provozu. (→ Strana 37)
2. Odklopte spínací skříňku dolů.

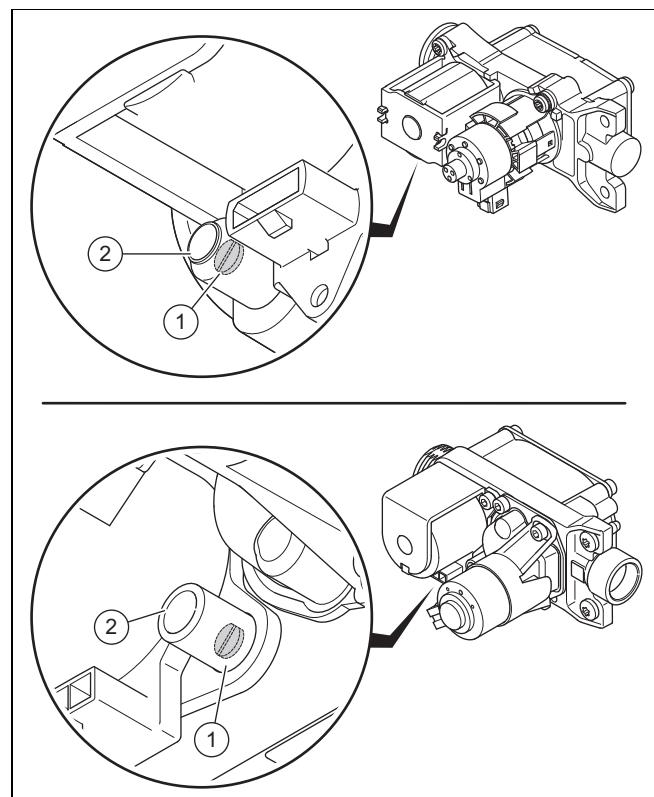

3. Povolte kontrolní šroub (1).
 - Otáčky vlevo: 2
4. Na měřicí hrdlo (2) připojte manometr.
 - Pracovní materiál: Trubicový manometr ve tvaru U
 - Pracovní materiál: Digitální manometr
5. Vyklopte spínací skříňku nahoru.
6. Otevřete plynový kohout.
7. Uveďte výrobek do provozu.
8. Změřte tlak na přívodu plynu / průtočný tlak plynu proti atmosférickému tlaku.

Přípustný průtočný tlak plynu

Zemní plyn	H	1,7 ... 2,5 kPa (17,0 ... 25,0 mbar)
Zkapalněný plyn	P	2,5 ... 3,5 kPa (25,0 ... 35,0 mbar)

- Tlak na přívodu plynu: bez použití P.001
- Hydraulický tlak plynu: s použitím P.001
(→ Strana 16)

Výsledek 1:

Tlak na přívodu plynu / průtočný tlak plynu v přípustném rozsahu

- Odstavte výrobek dočasně z provozu.
(→ Strana 37)
- Odklopte spínací skříňku dolů.
- Sejměte manometr.
- Utáhněte šroub měřicího hrdu.
- Otevřete plynový kohout.
- Zkontrolujte těsnost měřicího hrdu.
- Vyklopte spínací skříňku nahoru.
- Namontujte přední kryt. (→ Strana 20)
- Uveďte výrobek do provozu.

Výsledek 2:

Tlak na přívodu plynu / průtočný tlak plynu není v přípustném rozsahu



Pozor!

Riziko věcných škod a provozních závad způsobených nesprávným tlakem na přívodu plynu / hydraulickým tlakem plynu!


Je-li tlak na přívodu plynu / hydraulický tlak plynu mimo přípustný rozsah, může to vést k provozním poruchám a k poškození výrobku.

- ▶ Neprovádějte žádná nastavení výrobku.
- ▶ Neuvádějte výrobek do provozu.

- ▶ Nemůžete-li závadu odstranit, informujte plynárenský podnik.
- ▶ Odstavte výrobek dočasně z provozu.
(→ Strana 37)
- ▶ Odklopte spínací skříňku dolů.
- ▶ Sejměte manometr.
- ▶ Utáhněte šroub měřicího hrdla.
- ▶ Otevřete plynový kohout.
- ▶ Zkontrolujte těsnost měřicího hrdla.
- ▶ Vyklopte spínací skříňku nahoru.
- ▶ Namontujte přední kryt. (→ Strana 20)
- ▶ Zavřete plynový kohout.

7.11.3 Montáž předního krytu

1.

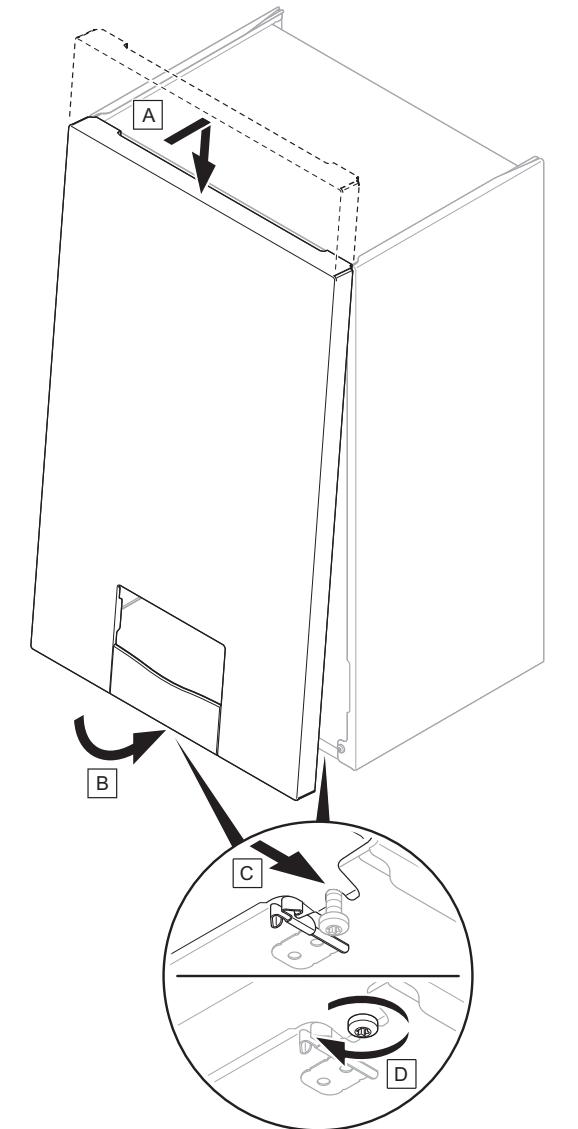

2. Utáhněte dva šrouby na levé a pravé spodní straně výrobku.

7.11.4 Kontrola obsahu CO₂

1. Spusťte kominický režim (→ Strana 16).




Pokyn

Měření provádějte pouze s namontovaným předním krytem.

- 2. Dodržujte správné tepelné zatížení.
 - **Max. výkon teplé vody** (standardní volba)
 - **Nastavitelný topný výkon** (u mnoha instalací se odliší od standardní volby)
- 3. Otevřete měřicí otvor na hrdle pro měření spalin.
- 4. Nastavte senzor zařízení pro měření CO₂ středově v trubce odvodu spalin.
- 5. Počkejte, až výrobek měření povolí a je dosaženo provozní teploty.


- Teplota na výstupu: ≥ 60 °C
 - Výstupní teplota podlahové vytápění: ≥ 45 °C
6. Změřte obsah CO₂ na hrdle pro měření spalin a naměřenou hodnotu zaznamenejte.

Platnost: VU 10CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 15CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 20CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 25CS/1-5 (N-INT2) NEBO VUW 26CS/1-5 (N-INT2)

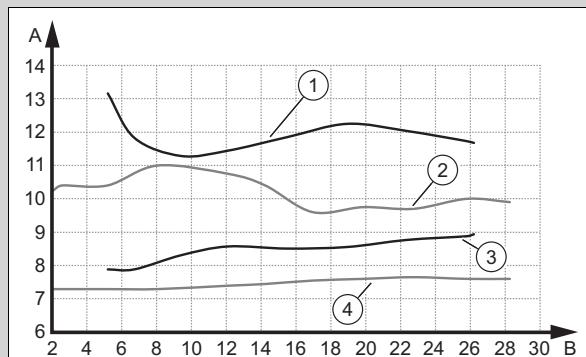


A	Obsah CO ₂ [obj. %]	B	Topný výkon [kW]
1	Max. obsah CO ₂ zkapalněný plyn	3	Min. obsah CO ₂ zkapalněný plyn
2	Max. obsah CO ₂ zemní plyn	4	Min. obsah CO ₂ zemní plyn

Platnost: VU 10CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 15CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 20CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 25CS/1-5 (N-INT2) NEBO VUW 26CS/1-5 (N-INT2)

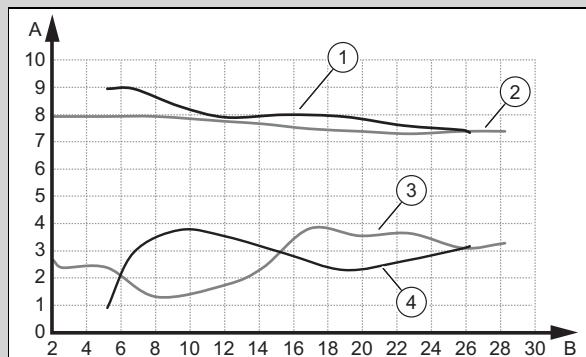


A	Obsah O ₂ [obj. %]	B	Topný výkon [kW]
1	Max. obsah O ₂ zkapalněný plyn	3	Min. obsah O ₂ zemní plyn
2	Max. obsah O ₂ zemní plyn	4	Min. obsah O ₂ zkapalněný plyn

Platnost: VU 30CS/1-5 (N-INT2) NEBO VUW 32CS/1-5 (N-INT2)

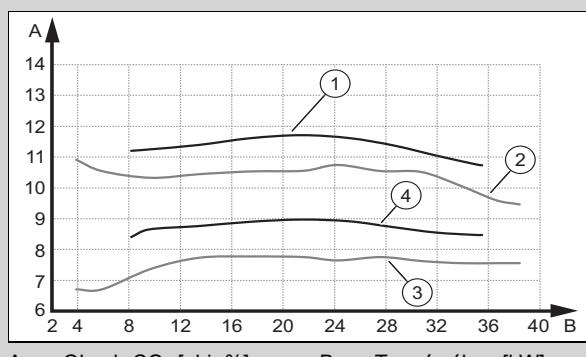


A	Obsah O ₂ [obj. %]	B	Topný výkon [kW]
1	Max. obsah O ₂ zkapalněný plyn	3	Min. obsah O ₂ zemní plyn
2	Max. obsah O ₂ zemní plyn	4	Min. obsah O ₂ zkapalněný plyn

Platnost: VU 30CS/1-5 (N-INT2) NEBO VUW 32CS/1-5 (N-INT2)

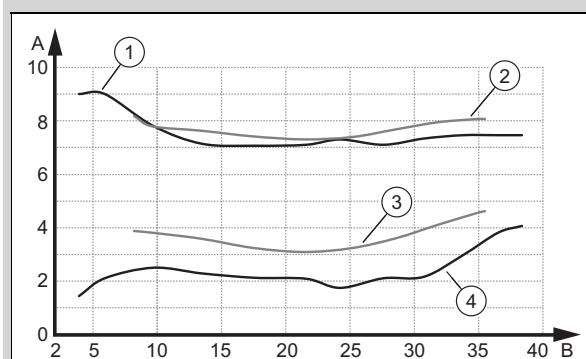


A	Obsah O ₂ [obj. %]	B	Topný výkon [kW]
1	Max. obsah O ₂ zemní plyn	3	Min. obsah O ₂ zkapalněný plyn
2	Max. obsah O ₂ zkapalněný plyn	4	Min. obsah O ₂ zemní plyn

Platnost: VU 35CS/1-5 (N-INT2)

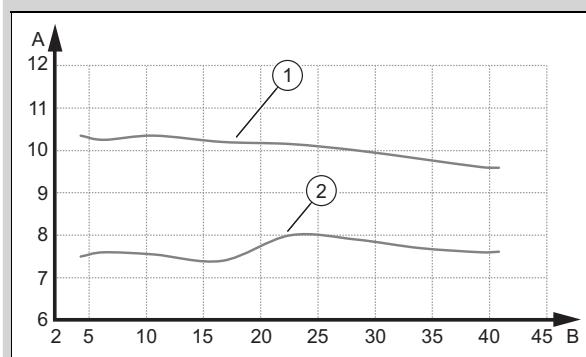

A	Obsah O ₂ [obj. %]	B	Topný výkon [kW]
1	Max. obsah O ₂ zemní plyn	2	Min. obsah O ₂ zemní plyn

Platnost: VU 35CS/1-5 (N-INT2)

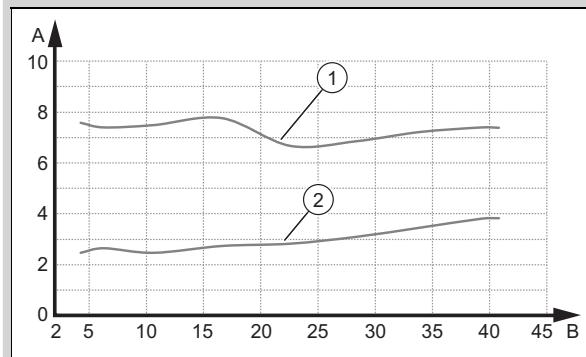

A	Obsah O ₂ [obj. %]	B	Topný výkon [kW]
1	Max. obsah O ₂ zemní plyn	2	Min. obsah O ₂ zemní plyn

Výsledek:

Hodnota mimo přípustný rozsah

- Zkontrolujte celou délku potrubí systému přívodu vzduchu a odvodu spalin.
- Zkontrolujte systém přívodu vzduchu a odvodu spalin s ohledem na recirkulaci a zablokování.
- Změřte znova obsah CO₂ na hrdle pro měření spalin a naměřenou hodnotu zaznamenejte.
- Je-li výrobek nastaven pro provoz se zemním plynem a hodnota CO₂ leží nadále mimo přípustný rozsah, upravte poměr plynu a vzduchu přes D.158

- ▶ a změřte znovu obsah CO₂ na hrdle pro měření spalin.
 - ▶ Je-li výrobek nastaven pro provoz se zemním plynem a hodnota CO₂ leží nadále mimo přípustný rozsah, vyměňte regulační elektrodu (→ Strana 35) a nastavte D.158 na nastavení z výroby.
 - ▶ Změřte znovu obsah CO₂ na hrdle pro měření spalin a naměřenou hodnotu zaznamenejte.
 - ▶ Je-li hodnota mimo přípustný rozsah, neuvádějte výrobek do provozu a uvědomte servis.
7. Odstraňte senzor zařízení pro měření CO₂ a zavřete měřící otvor na hrdle pro měření spalin.

7.12 Kontrola topného režimu

1. Ujistěte se, že byl vydán požadavek na topení.
2. Přejděte k **HLAVNÍ MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalatéry → Přehled údajů**.
 - Pracuje-li výrobek správně, objeví se na displeji **S.004**.

7.13 Kontrola ohřevu teplé vody

1. Ujistěte se, že byl vydán požadavek na ohřev teplé vody.

Platnost: výrobek s připojeným zásobníkem teplé vody

- ▶ Přejděte k **HLAVNÍ MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalatéry → Přehled údajů**.
 - Nabíjí-li se zásobník teplé vody správně, objeví se na displeji **S.024**.

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

- ▶ Přejděte k **HLAVNÍ MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalatéry → Přehled údajů**.
 - Když se na některém vodovodním kohoutu pustí teplá voda, zobrazí se na displeji **S.014**.

Podmínka: Regulátor připojen

- ▶ Nastavte teplotu teplé vody na kotli na maximální hodnotu.
- ▶ Nastavte na regulátoru požadovanou teplotu pro připojený zásobník teplé vody (→ Návod k obsluze a instalaci regulátoru).
 - Kotel převezme požadovanou teplotu nastavenou na regulátoru.

7.14 Kontrola těsnosti

- ▶ Zkontrolujte součásti vedoucí plyn, vnitřní těsnost přívodu vzduchu / odvodu spalin, těsnost topného okruhu a okruhu teplé vody (pro tyto kontrolní práce demontujte přední kryt, a po ukončení kontrolních prací přední kryt opět namontujte).
- ▶ Zkontrolujte bezvadnou instalaci odvodu spalin.
- ▶ Zkontrolujte, zda je namontovaný přední kryt.


7.15 Změna výrobku na jiný druh plynů

Pokyn

Při prvním uvedení do provozu se požadovaný druh plynu stanoví již při použití průvodce instalací. Při výběru zkopalněného plynu musí být neleneny dodané nálepky.

Pokyn

Je-li druh plynu později změněn, použije se sada pro přestavbu (výměna regulační elektody).

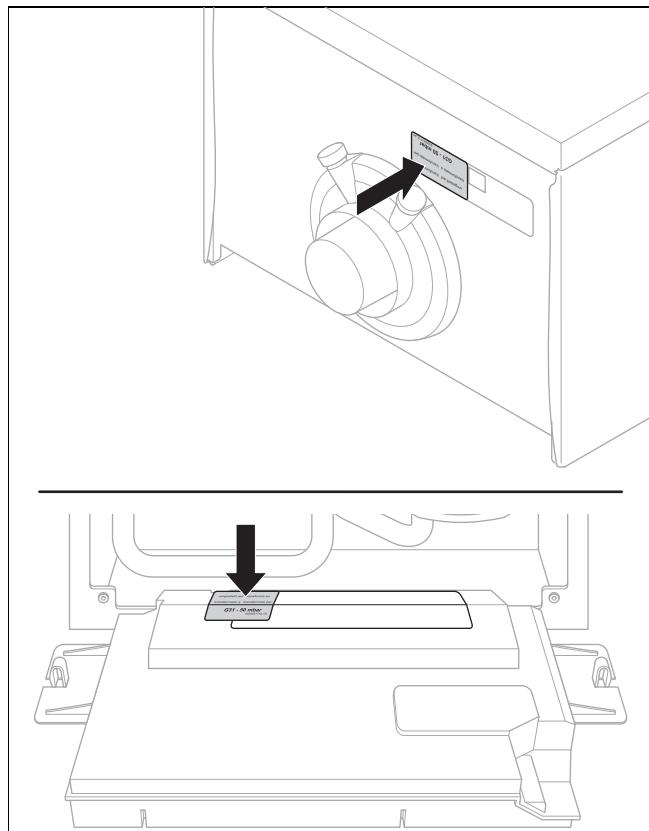

Podmínka: Změna druhu plynu v pozdějším okamžiku

- ▶ Postupujte podle pokynů v návodu dodaném se sadou pro přestavbu.

7.16 Přizpůsobení maximálního zatížení výrobku

Platnost: C13 nebo C13x, vodorovná stěnová/střešní průchodka, přívod vzduchu a odvod spalin ø 60/100 mm


Nastavení diagnostického kódu **D.164** je nutné, aby byl zajištěn maximální výkon výrobku v závislosti na délce přívodu vzduchu a odvodu spalin.

Tato kapitola platí výhradně pro tyto výrobky:

Výrobek – číslo zboží

VU 10CS/1-5 (N-INT2)	0010024597
VU 15CS/1-5 (N-INT2)	0010024598
VU 20CS/1-5 (N-INT2)	0010024599
VU 25CS/1-5 (N-INT2)	0010024600
VU 30CS/1-5 (N-INT2)	0010024601
VU 35CS/1-5 (N-INT2)	0010024602

VUW 26CS/1-5 (N-INT2)	0010024603
VUW 32CS/1-5 (N-INT2)	0010024604

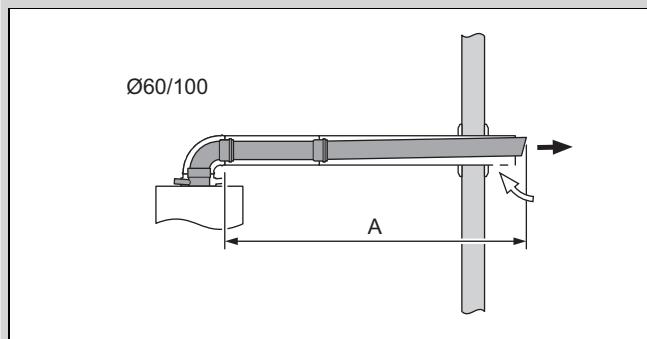

- Nastavte diagnostický kód D.164. (→ Strana 16)

Délka (A) [m] + odpovídající délka odbočky ¹⁾	Nastavení
< 5	Nastavení není nutné, použije se standardní hodnota.
≥ 5 ²⁾	+5

¹⁾ Maximální délka potrubí se při přídavných odbočkách snižuje takto: na každé koleno 87° o 1 m, na každé koleno 45° o 0,5 m.
²⁾ Pro maximální délku potrubí viz návod k montáži systému přívodu vzduchu a odvodu spalin.

8 Přizpůsobení systému

8.1 Nastavení parametrů

- Přejděte k menu Konfigurace zařízení a nastavte nejdůležitější parametry systému.
- Přejděte k menu Průvodce instalací a spusťte znova průvodce instalací.
- Přejděte k menu Diagnostické menu a nastavte další parametry systému.

Diagnostické kódy (→ Strana 39)

8.2 Aktivace přídavné komponenty Modulboxu

Podmínka: Připojení komponenty k relé 1

- Pro přiřazení funkce relé 1 zvolte parametr D.027. (→ Strana 16)

Podmínka: Připojení komponenty k relé 2

- Pro přiřazení funkce relé 2 zvolte parametr D.028. (→ Strana 16)

8.3 Přizpůsobení nastavení pro topení

8.3.1 Doba blokování hořáku

Aby nedocházelo k častému zapínání a vypínání hořáku, a tím k energetickým ztrátám, je po každém vypnutí hořáku na určitou dobu aktivováno elektronické blokování opětovného zapnutí. Doba blokování hořáku je aktivní pouze pro topný režim. Ohřev teplé vody během aktuální časové prodelevy hořáku nemá vliv na časový člen (výrobní nastavení: 20 min).

8.3.2 Nastavení časové prodelevy hořáku

- Nastavte diagnostický kód D.002. (→ Strana 16)

T _{vor} (pož.) [°C]	Nastavená maximální doba blokování hořáku [min]						
	1	5	10	15	20	25	30
30	2,0	4,0	8,5	12,5	16,5	20,5	25,0
35	2,0	4,0	7,5	11,0	15,0	18,5	22,0
40	2,0	3,5	6,5	10,0	13,0	16,5	19,5
45	2,0	3,0	6,0	8,5	11,5	14,0	17,0
50	2,0	3,0	5,0	7,5	9,5	12,0	14,0
55	2,0	2,5	4,5	6,0	8,0	10,0	11,5
60	2,0	2,0	3,5	5,0	6,0	7,5	9,0
65	2,0	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
70	2,0	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	3,5
75	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0


T _{vor} (pož.) [°C]	Nastavená maximální doba blokování hořáku [min]					
	35	40	45	50	55	60
30	29,0	33,0	37,0	41,0	45,0	49,5
35	25,5	29,5	33,0	36,5	40,5	44,0
40	22,5	26,0	29,0	32,0	35,5	38,5
45	19,5	22,5	25,0	27,5	30,5	33,0
50	16,5	18,5	21,0	23,5	25,5	28,0
55	13,5	15,0	17,0	19,0	20,5	22,5
60	10,5	11,5	13,0	14,5	15,5	17,0
65	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	11,5
70	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
75	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

- Opusťte diagnostické kódy. (→ Strana 16)

- Opusťte úroveň pro instalatéry. (→ Strana 15)


8.3.3 Charakteristika čerpadla

Platnost: VU 10CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 15CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 20CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 25CS/1-5 (N-INT2) NEBO VUW 26CS/1-5 (N-INT2)

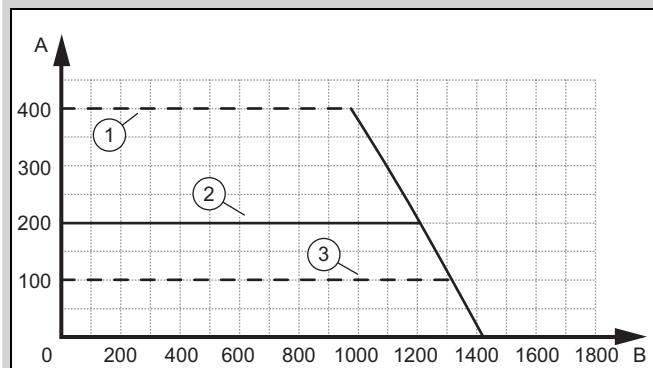


A Výška tlaku [mbar]
1 Maximální výška tlaku [l/h]
2 Nastavení z výroby
3 Minimální výška tlaku

Platnost: VU 30CS/1-5 (N-INT2) NEBO VUW 32CS/1-5 (N-INT2)

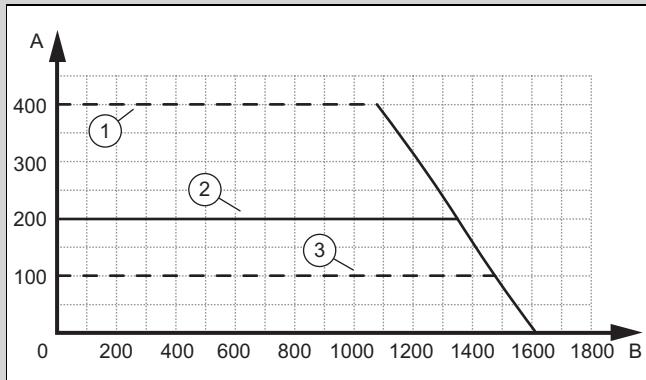


A Výška tlaku [mbar] B Dopravované množství [l/h]
 1 Maximální výška tlaku 3 Minimální výška tlaku
 2 Nastavení z výroby

Platnost: VU 35CS/1-5 (N-INT2)

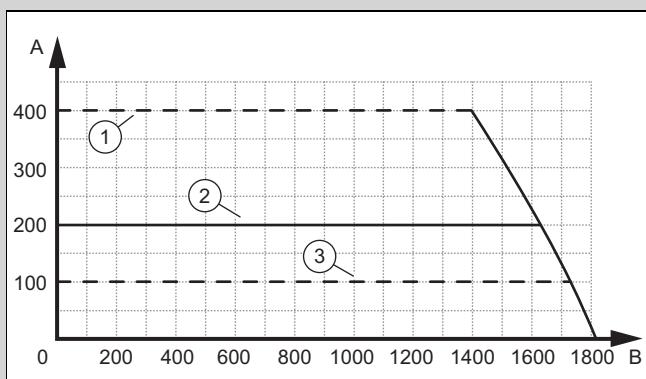


A Výška tlaku [mbar] B Dopravované množství [l/h]
 1 Maximální výška tlaku 3 Minimální výška tlaku
 2 Nastavení z výroby

8.3.4 Nastavení topné křivky

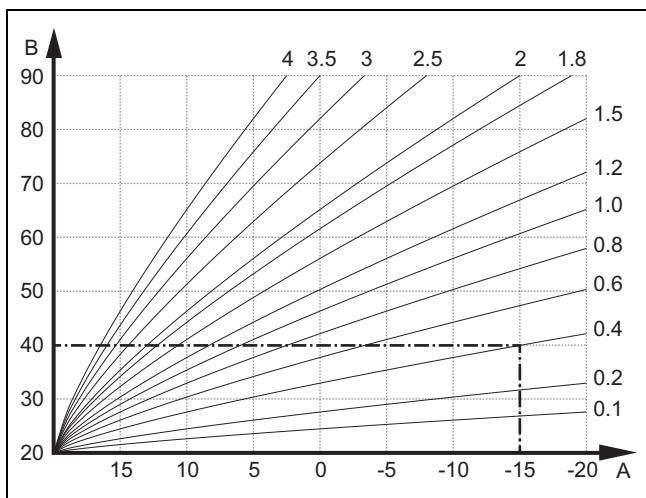

A Venkovní teplota °C B Požadovaná výstupní teplota °C

Na obrázku jsou možné topné křivky od 0,1 do 4,0 pro požadovanou teplotu místo 20 °C. Pokud se zvolí např. topná křivka 0,4, potom při venkovní teplotě -15 °C bude teplota na výstupu do topení řízena na 40 °C.

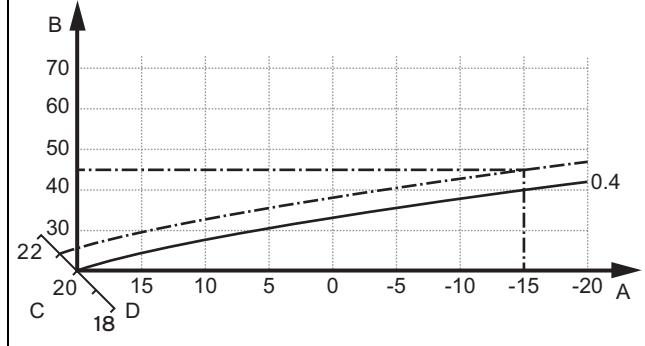

A Venkovní teplota °C C Požadovaná teplota v místnosti °C
 B Požadovaná výstupní teplota °C D Osa a

Je-li zvolena topná křivka 0,4 a zadána požadovaná teplota v místnosti 21 °C, topná křivka se posune podle obrázku. Na ose skloněné pod úhlem 45° se topná křivka paralelně posune podle hodnoty požadované teploty místnosti. Při venkovní teplotě -15 °C zajistí regulace výstupní teplotu 45 °C.


- ▶ Přejděte k **HLAVNÍ MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace systému → Topení → Topná křivka:**
- ▶ Pomocí rolovací lišty zvolte požadovanou hodnotu.
- ▶ Opusťte úroveň pro instalatéry. (→ Strana 15)

8.3.5 Nastavení výšky tlaku

1. Nastavte diagnostický kód **D.171**. (→ Strana 16)
2. Nastavte výšku tlaku na požadovanou hodnotu.
3. Opusťte diagnostické kódy. (→ Strana 16)
4. Opusťte úroveň pro instalatéry. (→ Strana 15)

8.3.6 Nastavení přepouštěcího ventilu

1. Demontujte přední kryt. (→ Strana 13)
2. Odklopte spínací skříňku dolů.

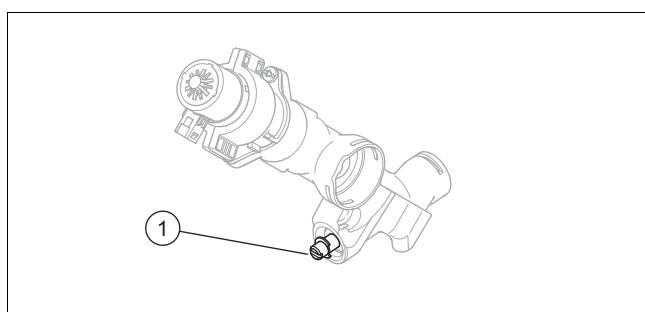

3. Tlak regulejte pomocí seřizovacího šroubu (1).

Poloha seřizovacího šroubu	Tlak v MPa (mbar)	Poznámka/použití
Pravý doraz (otočení až dolů)	0,035 (350)	Nejsou-li radiátory při výrobě nastavení dostatečně teplé.
Střední poloha (5 otáček)	0,025 (250)	Nastavení z výroby
Ze střední polohy 5 otáček vlevo	0,017 (170)	Ozývají-li se z radiátorů nebo ventilů radiátorů zvuky.

4. Vyklopte spínací skříňku nahoru.
5. Namontujte přední kryt. (→ Strana 20)

8.3.7 Nastavení hydraulického druhu provozu



Pokyn

V závislosti na konstrukci kotle jsou k dispozici různé provozní režimy čerpadla.

- Zvolte parametr **D.170**, aby se přizpůsobil provozní režim čerpadla zdroje tepla topnému systému. (→ Strana 16)

Hodnoty nastavení	Popis
0: Bez obtoku Δp konst.	Při tomto druhu regulace se čerpadlo provozuje s konstantním tlakem. Přesné nastavení režimu čerpadla můžete provést parametrem D.171 .
1: Bez obt. Δp konst. s rázem	Při tomto druhu regulace se čerpadlo provozuje s konstantním tlakem. Není-li k dispozici dostatečné množství cirkulační vody pro spuštění topného provozu a je vydán požadavek na vytápení, lze s tímto provozním režimem čerpadla vytvořit množství cirkulační vody automatickým zvýšením tlaku. Přesné nastavení režimu čerpadla můžete provést parametry D.171 a D.174 .
2: Obtok Δp konst.	Při tomto druhu regulace se čerpadlo provozuje s konstantním tlakem. Pro dodržování minimálního cirkulačního množství se podle potřeby se zvýšením tlaku otevře obtok. Přesné nastavení režimu čerpadla můžete provést parametry D.171 a D.174 .
3: Rozdíl ΔT	Při tomto druhu regulace se reguluje požadovaný rozdíl čerpadla. Provoz vymezuje požadované cirkulační množství pro spuštění topného provozu jakož i minimální resp. maximální úroveň tlaku čerpadla. Požadovaný rozdíl se nastavuje parametrem D.172 . Minimální úroveň tlaku čerpadla se nastavuje parametrem D.173 . Maximální úroveň tlaku čerpadla se nastavuje parametrem D.174 .
4: Pevný čerpací stupeň	Při tomto druhu regulace se čerpadlo provozuje s nastaveným stupněm. Tento druhu provozu čerpadla se upřednostňuje pro homogenní šíření tepla, je-li instalována hydraulická výhybka, systémové oddělení, hydraulická kaskáda jakož i vyrovnávací zásobník atd. Pevný stupeň čerpadla se nastavuje parametrem D.175 .

8.3.8 Nastavení výstupní/požadované teploty

1. V základním zobrazení stiskněte .
 - Na displeji se zobrazí již nastavená výstupní/požadovaná teplota.
2. Nastavte výstupní/požadovanou teplotu.

8.4 Přizpůsobení nastavení pro teplou vodu

8.4.1 Nastavení teploty teplé vody

Platnost: výrobek s integrovaným ohrevem teplé vody NEBO výrobek s připojeným zásobníkem teplé vody



Nebezpečí!

Ohrožení života bakteriemi Legionella!

Bakterie Legionella se vyvíjejí při teplotách nižších než 60 °C.

- Zajistěte, aby provozovatel znal všechna opatření pro termickou dezinfekci (ochrana před bakteriemi Legionella) a splnil tak platné předpisy prevence šíření bakterií Legionella.

1. Jako opatření proti bakterii Legionella dodržujte platné předpisy.
2. V základním zobrazení stiskněte .
3. Nastavte požadovanou teplotu teplé vody.

8.4.2 Odvápnění vody

S rostoucí teplotou vody stoupá pravděpodobnost usazování vodního kamene.

- Podle potřeby vodu odvápněte.

8.4.3 Nastavení solárního dohřevu

Platnost: výrobek s integrovaným ohrevem teplé vody

Podmínka: K dispozici je snímač teploty vstupu

- Nastavte diagnostický kód **D.058**. (→ Strana 16)
- Zajistěte, aby teplota na přípojce studené vody výrobku nepřekročila 70 °C.

8.5 Interval údržby

Servisní interval lze určit dvěma způsoby.

Pomocí **D.084** vytvoříte vztah k uplynutí provozních hodin.

Pomocí **D.161** vytvoříte vztah k datu.

Servisní hlášení se objeví s ohledem na událost, která nastane dříve (uplynutí hodin nebo dosažení data).

Nastavíte-li pouze jeden z obou diagnostických kódů (**D.084** nebo **D.161**), vrátí se vždy druhý diagnostický kód automaticky na nastavení z výroby.

Použijete-li pro **D.084** volbu **Není nastaveno**, deaktivuje se servisní hlášení ve vztahu k provozním hodinám. Servisní hlášení pro datum je nadále aktivní a nelze je deaktivovat.

Po skončení servisních prací musíte znova nastavit intervaly údržby. (→ Strana 25)

8.5.1 Nastavení/resetování intervalu údržby

1. Nastavte diagnostický kód **D.084** nebo **D.161**. (→ Strana 16)



Pokyn

Provozní hodiny do příští kontroly/údržby se nastavují individuálně (podle typu zařízení a tepelného výkonu).

Druh provozu	Orienteční hodnoty provozní hodiny (pro 1 rok)
Topný režim	4000 h
Topný provoz a ohřev teplé vody	5000 h

- Opusťte diagnostické kódy. (→ Strana 16)
- Opusťte úroveň pro instalatéry. (→ Strana 15)

9 Předání provozovateli

- Po ukončení instalace nalepte na přední stranu výrobku přiložený štítek s požadavkem na přečtení návodu v jazyce provozovatele.
- Vysvětlete provozovateli polohu a funkci bezpečnostních zařízení.
- Seznamte provozovatele s ovládáním výrobku.
- Informujte provozovatele zejména o bezpečnostních pokynech, které musí dodržovat.
- Informujte provozovatele o nutnosti provádět údržbu výrobku v určených intervalech.
- Předejte provozovateli všechny návody a dokumentaci k výrobku.
- Informujte provozovatele o přijatých opatřeních pro zásobování spalovacím vzduchem a odvod spalin a upozorněte jej, že nesmí provádět žádné změny.
- Upozorněte provozovatele na to, že v místě instalace výrobku nesmí skladovat a používat žádné výbušné ani hořlavé látky (např. benzín, barvy).

10 Inspekce a údržba

- Dodržujte stanovené intervaly revizí a údržby.
- Údržbu výrobku proveděte dříve, pokud je na základě výsledků revize dřívější údržba.


10.1 Test pohonů

HLAVNÍ MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalatéry → Test aktorů

Pomocí testu pohonů můžete aktivovat a testovat jednotlivé komponenty topného systému.

Test pohonů (→ Strana 53)

10.2 Demontáž/montáž kompaktního topného modulu

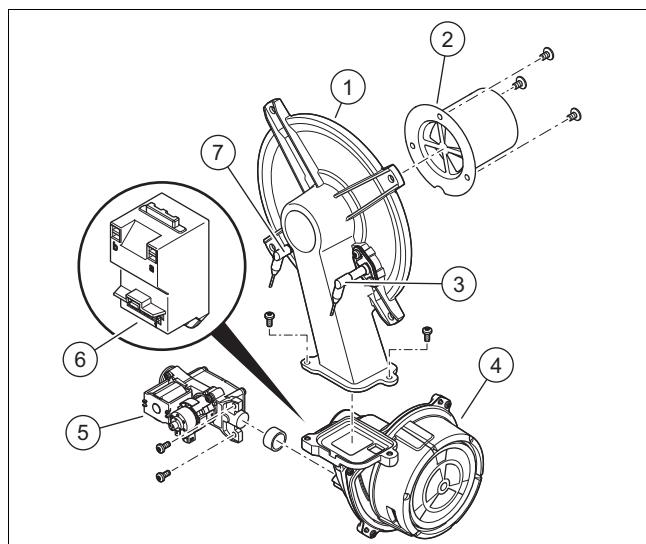

- | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Příruba hořáku | 5 | Plynová armatura |
| 2 | Předsměšovací hořák | 6 | Zapalovací transformátor |
| 3 | Regulační elektroda | 7 | Zapalovací elektroda |
| 4 | Ventilátor s regulací otáček | | |



Pokyn

Regulační elektrody se dotýkejte pouze na keramické části. Čištění regulační elektrody je zakázáno.

10.2.1 Demontáž kompaktního topného modulu




Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života a riziko věcných škod v důsledku horkých spalin!


Těsnění, izolační vložka a samojistné matice na přírubě hořáku nesmějí být poškozeny. V opačném případě mohou unikat horké spaliny a způsobit zranění a věcné škody.

- Po každém otevření příruby hořáku vyjměte těsnění.
- Po každém otevření příruby hořáku vyjměte samojistné matice na přírubě hořáku.
- Vykazuje-li izolační vložka na přírubě hořáku nebo na zadní stěně výměníku tepla známky poškození, izolační vložku vyjměte.

- Odpojte výrobek od napájení.
- Zavřete plynový kohout.
- Demontujte přední kryt. (→ Strana 13)
- Odklopte spínací skříňku dolů.

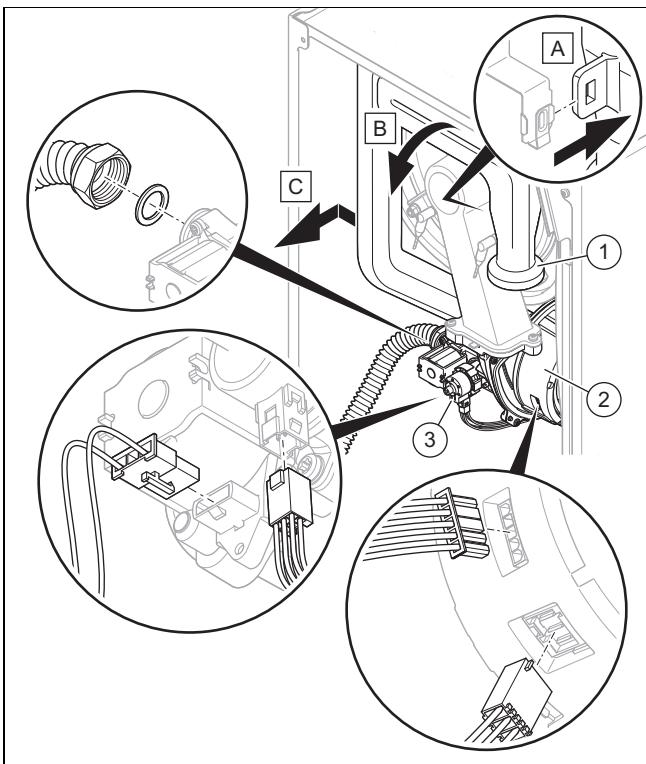

5. Vytáhněte trubku přívodu vzduchu (1) z horního držáku a sejměte trubku přívodu vzduchu z hrdla přívodu vzduchu, jak je znázorněno na obrázku.
6. Odšroubujte převlečnou matici na plynové armatuře (3).
7. Odpojte dva konektory na plynové armatuře.
8. Odpojte konektor příp. oba konektory na motoru ventilátoru (2) zatlačením na západku.

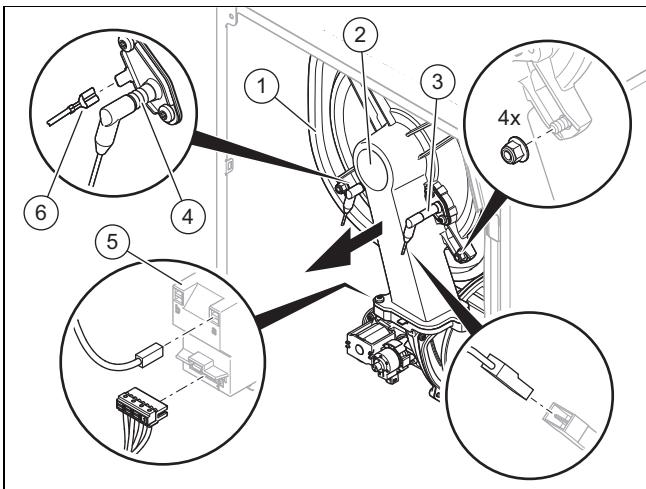

9. Odpojte uzemňovací kabel (6) od zapalovací elektrody (4), dva konektory od zapalovacího transformátoru (5) a konektor kabelu regulační elektrody (3).
10. Odšroubujte čtyři matice příruby hořáku (2).
11. Stáhněte kompletní kompaktní topný modul z výměníku tepla (1).
12. Zkontrolujte poškození hořáku a izolační vložky. (→ Strana 28)
13. Zkontrolujte případné poškození výměníku tepla.

Výsledek:

Výměník tepla znečištěný

Výsledek:

Výměník tepla znečištěný


- Očistěte výměník tepla. (→ Strana 28)
- 15. Zkontrolujte případná poškození izolační vložky výměníku tepla.

Výsledek:


Izolační vložka poškozená

- Vyměňte izolační vložku (→ návod pro náhradní díl izolační vložka výměník tepla).

10.2.2 Montáž kompaktního topného modulu

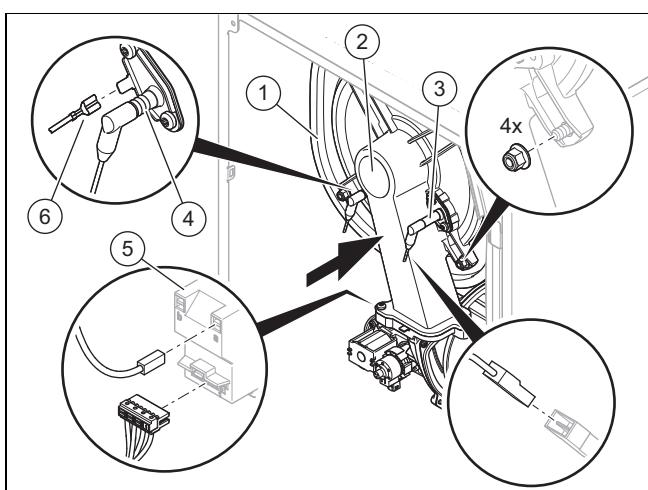


1. Nasadte kompaktní topný modul na výměník tepla (1).
2. Čtyři nové matice dotáhněte pevně křížem, až příruba hořáku rovnoměrně doléhá na dotykové plochy.
 - Utahovací moment: 6 Nm
3. Připojte znova konektor uzemňovacího kabelu (6) zapalovací elektrody (4), dva konektory k zapalovacímu transformátoru (5) a konektor kabelu regulační elektrody (3).

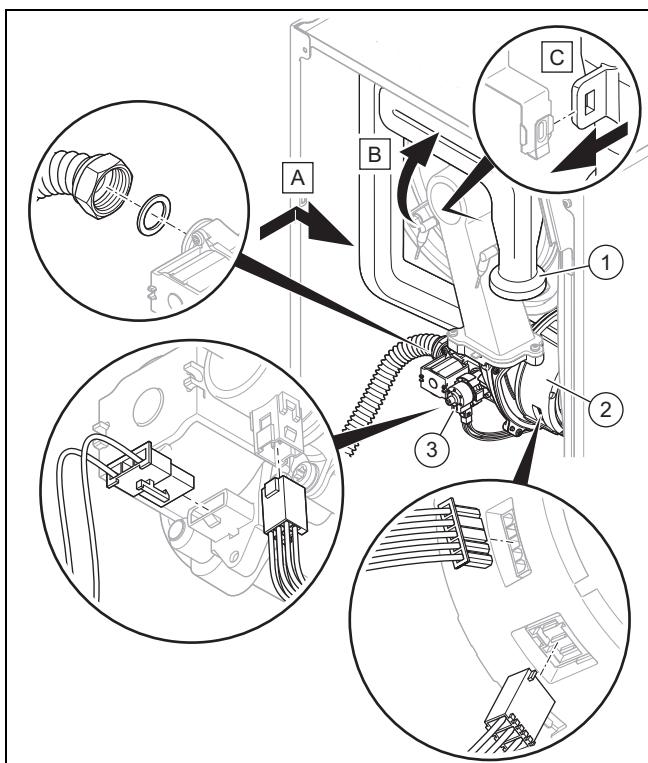

4. Znovu připojte konektor příp. oba konektory motoru ventilátoru (2).

5. Znovu připojte dva konektory plynové armatury (3).
6. **Alternativa 1:**
 - Našroubujte převlečnou matici na plynovou armaturu s novým těsněním. Zajistěte přitom plynové potrubí proti otočení.
– Utahovací moment: 40 Nm
6. **Alternativa 2:**

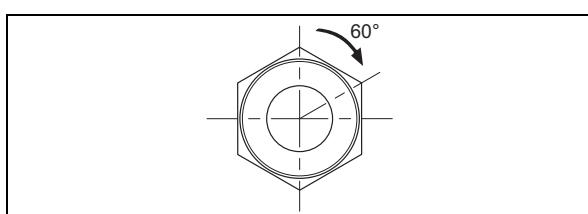

- Našroubujte převlečnou matici na plynovou armaturu s novým těsněním. Zajistěte přitom plynové potrubí proti otočení.
– Utahovací moment: 15 Nm + 60°
7. Otevřete plynový kohout.
8. Zkontrolujte těsnost výrobku. (→ Strana 22)
9. Zkontrolujte, zda má těsnící kroužek v trubce přívodu vzduchu správnou polohu.
10. Nasadte trubku přívodu vzduchu (1) na hrdlo přívodu vzduchu a trubku přívodu vzduchu zatlačte do horního držáku, jak je znázorněno na obrázku.
11. Zkontrolujte tlak na přívodu plynu / průtočný tlak plynu. (→ Strana 19)


10.3 Čištění/kontrola součástí

1. Před každým čištěním/kontrolou proveděte přípravné práce. (→ Strana 28)
2. Po každém čištění/kontrole proveděte dokončovací práce. (→ Strana 29)

10.3.1 Příprava čisticích a kontrolních prací

1. Odstavte výrobek dočasně z provozu. (→ Strana 37)
2. Případně demontujte nainstalované moduly pod výrobkem (→ Návod k instalaci modulu).
3. Demontujte přední kryt. (→ Strana 13)
4. Odklopte spínací skříňku dolů.
5. Chraňte spínací skříňku před střikající vodou.
6. Demontujte kompaktní topný modul. (→ Strana 26)

10.3.2 Čištění výměníku tepla

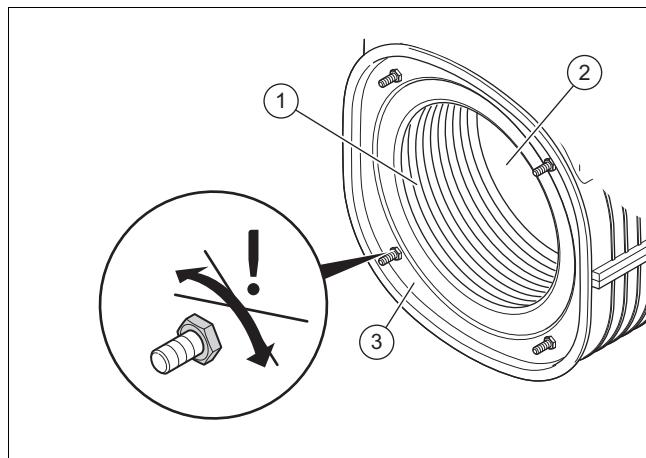

1. Topnou spirálu (1) výměníku tepla (3) vyčistěte vodou nebo v případě potřeby octem (do max. kyselosti 5 %).
– Doba působení čisticí prostředek: 20 min
2. Vypláchněte uvolněné nečistoty prudkým proudem vody nebo použijte plastový kartáč. Proud vody ne-směrujte přímo na izolační vložku (2) na zadní straně výměníku tepla.
△ Voda z výměníku tepla vytéká sifonem na kondenzát.
3. Zkontrolujte případná poškození izolační vložky výměníku tepla.


Výsledek:

Izolační vložka poškozená

- Vyměňte izolační vložku (→ návod pro nahradní díl izolační vložka výměník tepla).

4. Očistěte sifon kondenzátu. (→ Strana 29)

10.3.3 Kontrola poškození hořáku a izolační vložky

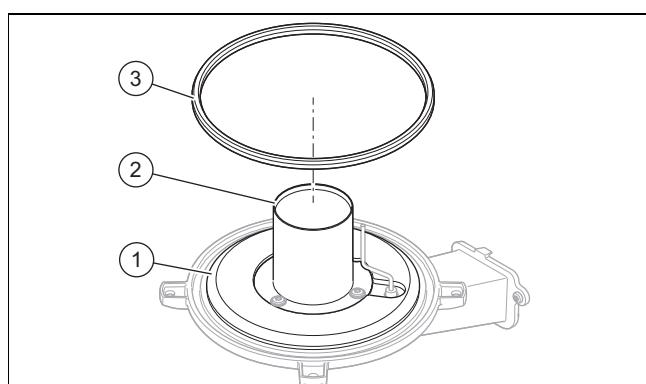

1. Zkontrolujte povrch hořáku (2) z hlediska poškození.

Výsledek:

Hořák poškozený

- Vyměňte hořák.

2. Namontujte nové těsnění příruby hořáku (3).

3. Zkontrolujte případné poškození izolační vložky (1) na přírubě hořáku.


Výsledek:

Izolační vložka poškozená

- Vyměňte izolační vložku (→ návod pro nahradní díl izolační vložka příruba hořáku).

10.3.4 Kontrola přednastaveného tlaku expanzní nádoby

- Vypusťte výrobek. (→ Strana 30)

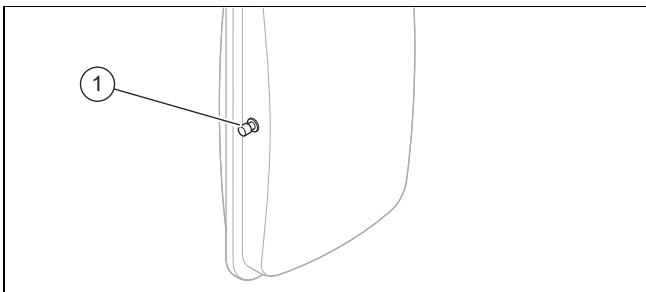

- Zkontrolujte přednastavený tlak expanzní nádoby na jejím ventili (1).

- Pracovní materiál: Trubicový manometr ve tvaru U
- Pracovní materiál: Digitální manometr

Výsledek 1:

≥ 0,075 MPa (≥ 0,750 bar)

Přednastavený tlak je v povoleném rozsahu.

Výsledek 2:

< 0,075 MPa (< 0,750 bar)

- Doplňte expanzní nádobu podle statické výšky topného systému ideálně dusíkem, jinak vzduchem. Zajistěte, aby byl vypouštěcí ventil při doplňování otevřený.

- Vytéká-li vodou ventilem expanzní nádoby voda, musíte expanzní nádobu vyměnit. (→ Strana 33)
- Napustěte topný systém. (→ Strana 18)
- Odvzdušněte topný systém. (→ Strana 18)


10.3.5 Čištění sifonu kondenzátu

- Odpojte hadici pro odvod kondenzátu od dolní části sifonu.
- Povolte pojistný kroužek.
- Sejměte spodní část sifonu.
- Odstraňte plovák.
- Spodní část sifonu vymyjte vodou.
- Naplňte dolní část sifonu vodou až do výšky 10 mm pod potrubí k odvodu kondenzátu.
- Nasadte plovák.
- Spodní část sifonu upevněte na sifon kondenzátu.
- Upevněte pojistný kroužek.
- Upevněte odtokovou hadici kondenzátu k dolní části sifonu.

10.3.6 Čištění sítko ve vstupu studené vody

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody


- Zavřete ventil studené vody.
- Vypusťte výrobek na straně teplé vody.
- Odklopte spínací skříňku dopředu.

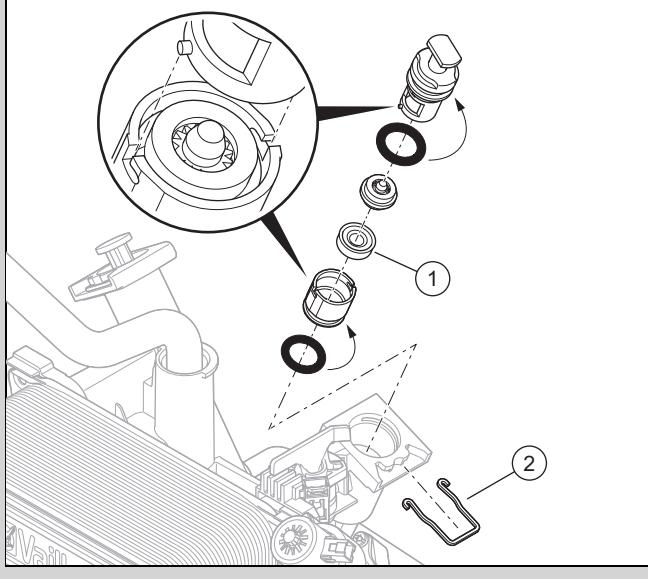

- Vytáhněte svorku (2).
- Omezovač průtočného množství vyjměte přímo a bez otáčení z výrobku.
- Oddělte horní část omezovače průtočného množství od dolní části.
- Promyjte sítko (1) pod proudem vody proti směru prouďení.
- Je-li sítko poškozeno nebo je již nelze dostatečně vyčistit, vyměňte sítko.
- Používejte vždy nová těsnění a omezovač průtočného množství znova nasad'te.
- Znovu nasad'te svorku.
- Otevřete ventil studené vody.

10.3.7 Ukončení čisticích a kontrolních prací

- Namontujte kompaktní topný modul. (→ Strana 27)
- Vyklopte spínací skříňku nahoru.
- Otevřete všechny uzavírací kohouty a plynový uzavírací kohout, pokud jste tak ještě neučinili.
- Zkontrolujte těsnost výrobku. (→ Strana 22)
- Namontujte přední kryt. (→ Strana 20)

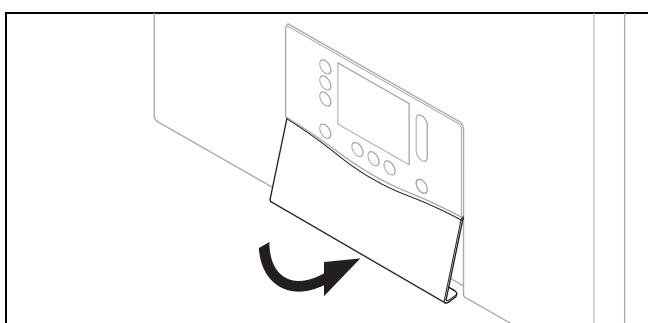

- Případně namontujte přední kryt pod displejem.
- Případně namontujte moduly pod výrobkem (→ Návod k instalaci modulu).
- Připojte napájení, pokud jste tak ještě neučinili.
- Zapněte znovu výrobek, pokud jste tak ještě neučinili. (→ Strana 17)

10.4 Vypouštění výrobku

1. Odstavte výrobek dočasně z provozu. (→ Strana 37)
2. Zavřete kohouty pro údržbu výrobku.
3. Zavřete plynový kohout.
4. Uveděte výrobek do provozu.
5. Spusťte testovací program P.008. (→ Strana 16)
6. Otevřete vypouštěcí ventily.
 - Výrobek (topný okruh) se vypustí.
7. Zavřete vypouštěcí ventily.
8. Odstavte výrobek dočasně z provozu. (→ Strana 37)

10.5 Ukončení kontrolních a údržbových prací

- Zkontrolujte tlak na přívodu plynu / průtočný tlak plynu. (→ Strana 19)
- Zkontrolujte obsah CO₂. (→ Strana 20)
- Zkontrolujte těsnost výrobku. (→ Strana 22)
- Nastavte příp. nově interval údržby. (→ Strana 25)
- Kontrolu/údržbu zaprotokolujte.

11 Odstranění poruch

11.1 Kontrola přehledu údajů

1. Přejděte k **HLAVNÍ MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalatéry → Přehled údajů**.
2. Chcete-li zjistit, zda je komponenta vadná, načtěte historii nouzového režimu a historii závad. (→ Strana 30)

11.2 Servisní hlášení

Pokud uplynul nastavený interval údržby nebo se vyskytuje servisní hlášení, zobrazí se na displeji . Výrobek není v chybiovém režimu.

Pokud se vyskytne více servisních hlášení, zobrazí se na displeji. Každé servisní hlášení se musí potvrdit.

Kódy údržby (→ Strana 53)

11.3 Chybiová hlášení

Pokud se vyskytne více poruch současně, ukáže je displej. Každá porucha se musí potvrdit.

11.3.1 Odstranění poruch

- Odstraňte poruchy (poruchová hlášení / kódy poruch) po kontrole opatření.
Chybiové kódy (→ Strana 45)
- Pro opětné uvedení výrobku do provozu stiskněte odblokovací tlačítko.
 - Maximální počet opakování: 3
- Nemůžete-li poruchu odstranit a objevuje-li se porucha rovněž po opakovaných pokusech o odblokování, obraťte se na servis.

11.3.2 Historie poruch

Dojde-li k poruše, je v historii poruch k dispozici max. 10 posledních hlášení o poruše.

11.3.2.1 Zjištění/vymazání historie poruch

1. Vyvolezte úroveň pro instalatéry. (→ Strana 15)
2. Přejděte k menu **Historie poruch**.
 - Na displeji se zobrazí počet nastalých poruch, číslo poruchy a příslušná textová zpráva.
3. Vyberte pomocí rolovací lišty požadované poruchové hlášení.
4. Pro vymazání historie poruch nastavte diagnostický kód **D.094**. (→ Strana 16)
5. Opusťte úroveň pro instalatéry. (→ Strana 15)

11.4 Hlášení nouzového provozu

Hlášení nouzového provozu se dělí na vratná a nevratná hlášení. Vratné L.XXX kódy se odstraní samostatně a nevratné N.XXX kódy vyžadují zárok.

Pokud se vratný L.XXX kód vyskytne poprvé, můžete zkoušit pomocí odblokovacího tlačítka odstranit krátkodobé omezení komfortu. Při opakovaném výskytu stejného vratného nouzového provozu, provedte opatření z tabulky.

Pokud se vyskytne více nevratných hlášení nouzového provozu, zobrazí se na displeji. Každé nevratné hlášení nouzového provozu se musí potvrdit.

Vratné kódy nouzového provozu (→ Strana 54)

Nevratné kódy nouzového provozu (→ Strana 54)

11.4.1 Vyžádání historie nouzového režimu

1. Vyvolezte úroveň pro instalatéry. (→ Strana 15)
2. Přejděte k menu **Historie nouzového provozu**.
 - Na displeji se zobrazí seznam vzniklých hlášení nouzového provozu.
3. Vyberte pomocí rolovací lišty požadované hlášení nouzového provozu.
4. Opusťte úroveň pro instalatéry. (→ Strana 15)

11.5 Vrácení parametrů na nastavení z výroby

1. Příp. si poznamenejte všechna relevantní nastavení. (→ Strana 16)



Pokyn

Při resetu na tovární nastavení se vymažou všechna nastavení specifická pro zařízení.

2. Nastavte diagnostický kód **D.096**. (→ Strana 16)
 - Parametry jsou vráceny na výrobní nastavení.
3. Zkontrolujte všechna nastavení specifická pro zařízení a přizpůsobte je.
4. Opusťte diagnostické kódy. (→ Strana 16)
5. Opusťte úroveň pro instalatéry. (→ Strana 15)

11.6 Výměna vadných součástí

- Před každou opravou provedte přípravné práce.
→ Strana 31)
- Po každé opravě provedte dokončovací práce.
→ Strana 37)

11.6.1 Nákup náhradních dílů



Originální díly výrobku byly certifikovány výrobcem v souladu s ověřením shody. Používáte-li při údržbě nebo opravě jiné, necertifikované, resp. neschválené díly, může dojít k zániku souladu výrobku, který tak již neodpovídá platným normám.

Důrazně doporučujeme, abyste používali originální náhradní díly výrobce, protože je tím zaručen bezporuchový a bezpečný provoz výrobku. Informace o dostupných originálních náhradních dílech získáte na kontaktní adresu, která je uvedena na zadní straně příslušného návodu.

- Potřebujete-li při údržbě nebo opravě náhradní díly, používejte výhradně ty, které jsou pro výrobek schváleny.

11.6.2 Příprava opravy

- Chcete-li vyměnit součásti výrobku vedoucí vodu, vypusťte výrobek. → Strana 30)
- Odstavte výrobek dočasně z provozu. → Strana 37)
- Odpojte výrobek od elektrické sítě.
- Případně demontujte nainstalované moduly pod výrobkem → Návod k instalaci modulu).
- Demontujte přední kryt. → Strana 13)
-

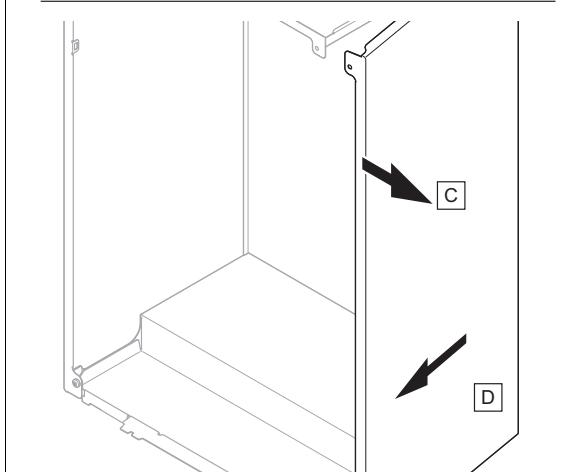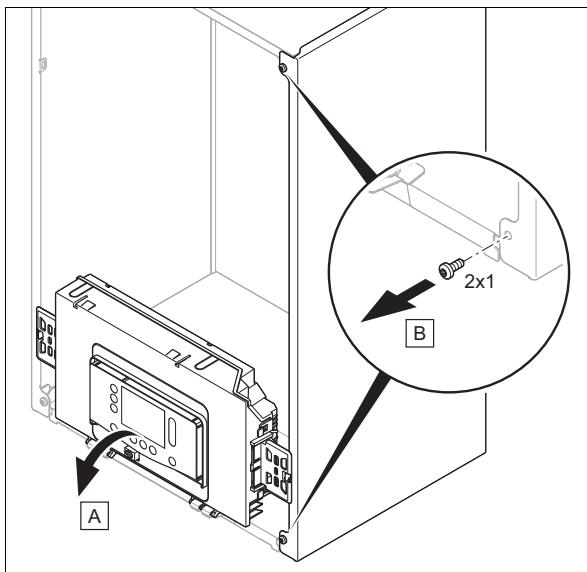

Pozor!

Riziko věcných škod způsobených mechanickou deformací!


Demontujete-li oba boční kryty, může se výrobek mechanicky deformovat, což může poškodit např. potrubí, které může být netěsné.

- Demontujte vždy pouze jeden boční kryt, nikdy oba současně.

- Zavřete plynový kohout.
- Pokud jste tak dosud neučinili, zavřete uzavírací kohouty na výstupu do topení, vstupu z topení a v potrubí studené vody.
- Zajistěte, aby na součásti pod proudem (např. spínací skříňka) nekapala žádná voda.
- Použijte pouze nové těsnění a šrouby.

11.6.3 Výměna hořáku


- Demontujte kompaktní topný modul. → Strana 26)

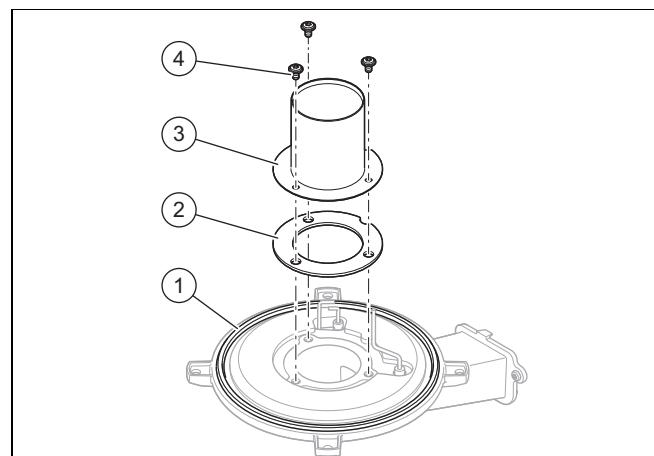

- Povolte tři šrouby (4) na hořáku.
- Sejměte hořák (3).
- Namontujte nový hořák s novým těsněním hořáku (2) a novým těsněním přírudy hořáku (1).
- Utáhněte tři šrouby.
 - Utahovací moment: 4 Nm
- Všechny tři šrouby otočte proti směru hodinových ručiček o 72°.
- Namontujte kompaktní topný modul. → Strana 27)

11.6.4 Výměna ventilátoru


- Demontujte plynovou armaturu. → Strana 32)

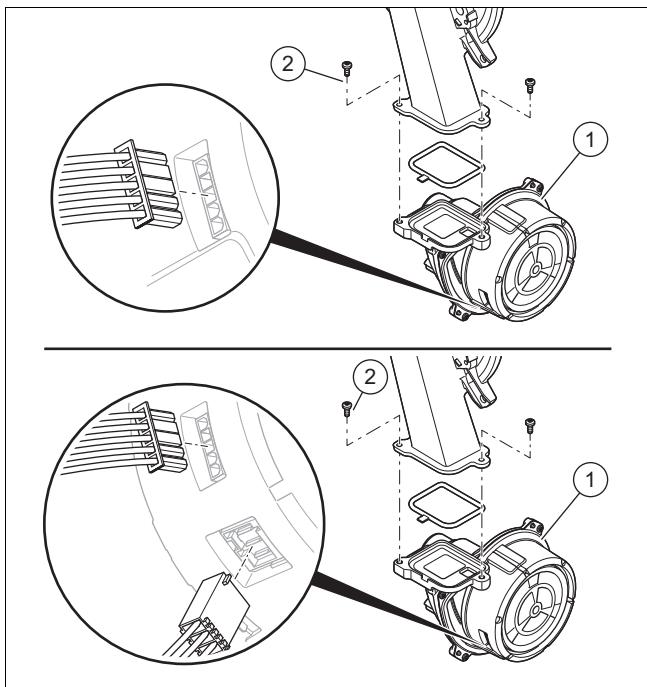

2. Odpojte konektor příp. oboje konektory od motoru ventilátoru.
3. Vytáhněte trubku přívodu vzduchu z horního držáku, skloňte ji směrem dopředu a sejměte ji z hrdla přívodu vzduchu.
4. Vyšroubujte dva šrouby (2) mezi směšovacím potrubím a přírubou ventilátoru.
5. Odstraňte ventilátor (1).
6. Nasadte nový ventilátor. Odstraňte přitom všechna těsnění.
7. Přišroubujte dva šrouby mezi směšovacím potrubím a přírubou ventilátoru.
 - Utahovací moment: 5,5 Nm
8. Namontujte plynovou armaturu. (→ Strana 32)
9. Nasadte trubku přívodu vzduchu na hrdlo přívodu vzduchu, skloňte ji směrem dozadu a zatlačte ji do horního držáku.
10. Připojte konektor příp. oboje konektory motoru ventilátoru.

11.6.5 Výměna plynové armatury

Demontáž plynové armatury

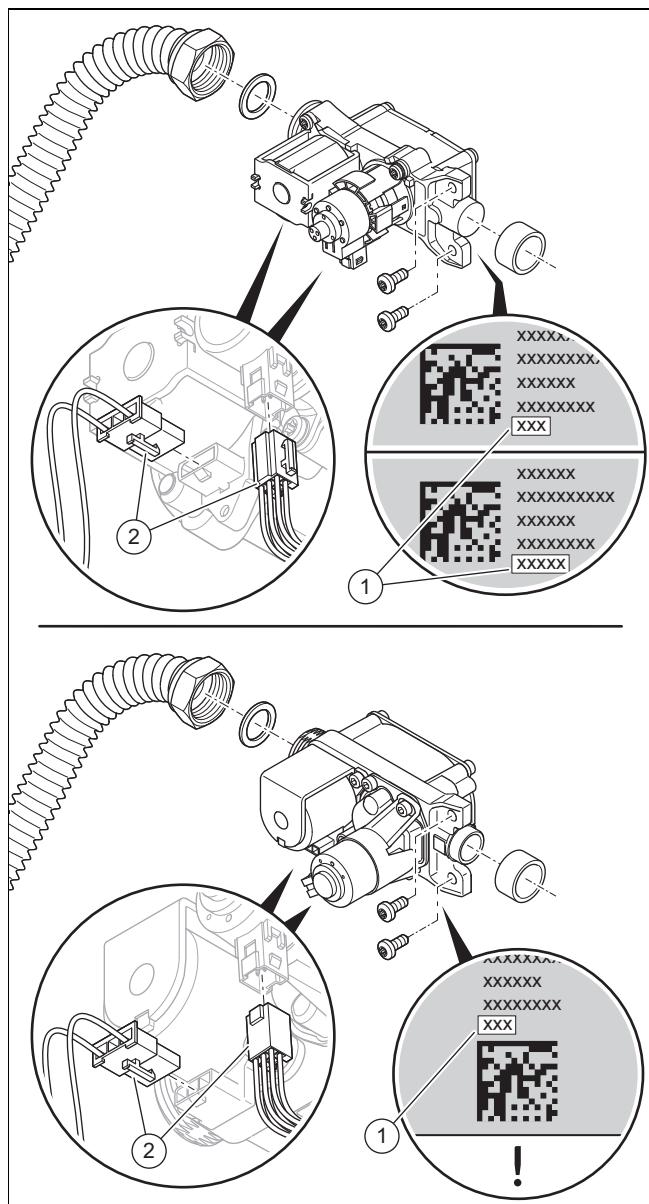


1. Odpojte dva konektory (2) od plynové armatury.
2. Odšroubujte převlečnou matici na plynové armatuře.
3. Povolte oba šrouby pro upevnění plynové armatury na ventilátoru.
4. Odstraňte plynovou armaturu.
5. Na zadní nebo přední straně nové plynové armatury přečtěte natištěnou hodnotu vyrovnání (1).

Montáž plynové armatury

6. Nasadte plynovou armaturu. Odstraňte přitom všechna těsnění.
7. Pomocí obou šroubů upevněte plynovou armaturu na ventilátoru.
 - Utahovací moment: 5,5 Nm
8. **Alternativa 1:**
 - Našroubujte převlečnou matici na plynovou armaturu s novým těsněním. Zajistěte přitom plynové potrubí proti otočení.

– Utahovací moment: 40 Nm

8. Alternativa 2:

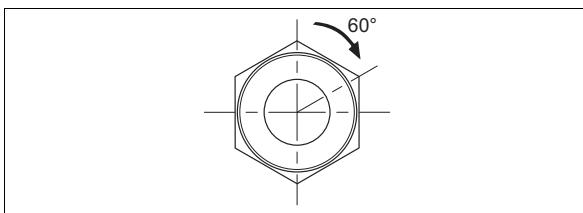


- ▶ Našroubujte převlečnou matici na plynovou armaturu s novým těsněním. Zajistěte přitom plynové potrubí proti otvoření.
- Utahovací moment: 15 Nm + 60°

9. Nasaděte dva konektory na plynovou armaturu.
10. Zkontrolujte těsnost plynové armatury a přípojek. (→ Strana 22)
11. Namontujte přední kryt. (→ Strana 20)
12. Zapněte výrobek. (→ Strana 17)
13. Má-li odečtené vyrovnání 5 míst, nastavte diagnostický kód D.052 s posledními 3 místy. (→ Strana 16)
14. Má-li odečtené vyrovnání 3 místa, nastavte diagnostický kód D.052. (→ Strana 16)
15. Je-li nastaven výrobek s druhem plynu zkapalněný plyn a odečtené vyrovnání má 5 míst, nastavte diagnostický kód D.182 s posledními 2 místy. (→ Strana 16)
16. Opusťte diagnostické kódy. (→ Strana 16)
17. Zkontrolujte obsah CO₂. (→ Strana 20)

11.6.6 Výměna výměníku tepla


1. Demontujte připojovací kus pro přívod vzduchu a odvod spalin. (→ Strana 12)
2. Demontujte boční kryt. (→ Strana 31)
3. Demontujte kompaktní topný modul. (→ Strana 26)

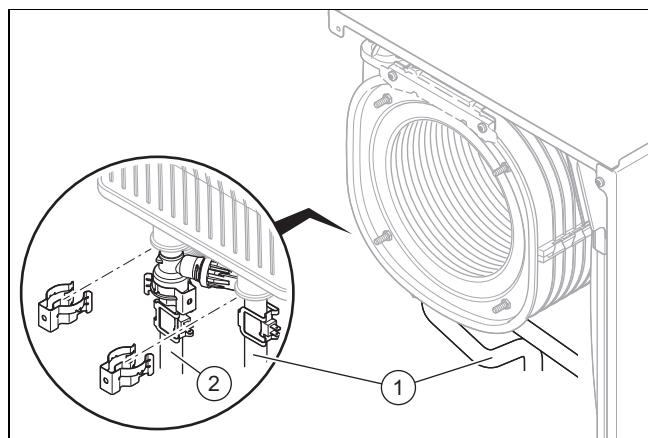

4. Odstraňte svorky na výstupní trubce (2) a na vstupní trubce (1).
5. Povolte trubky výstupu/vstupu na výměníku tepla.

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

- ▶ Odstraňte svorku trubky užitkové vody na tepelném výměníku.
- ▶ Povolte trubku užitkové vody na výměníku tepla.

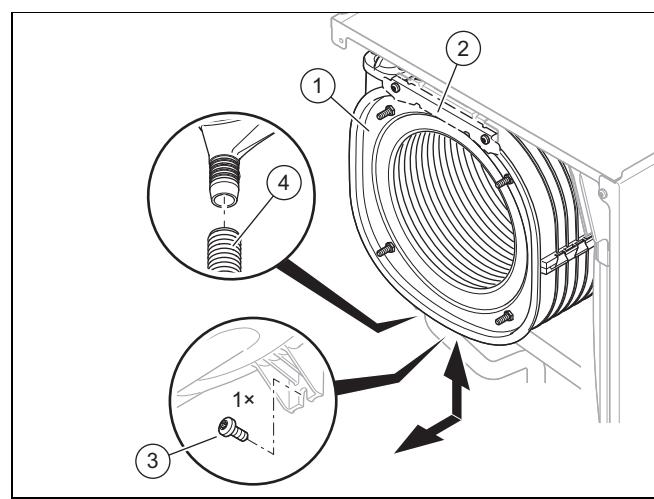


6. Odtáhněte odtokovou hadici kondenzátu (4) od výměníku tepla (1).
7. Je-li k dispozici přední držák (2), odstraňte dva šrouby na držáku a držák sejměte.
8. Odstraňte šroub (3) na dolní straně výměníku tepla.
9. Vytáhněte výměník tepla směrem dolů a šikmo dopředu.
10. Nasaděte nový výměník tepla do drážek zadní stěny.
11. Zašroubujte nový šroub na dolní straně výměníku tepla.
12. Po sejmoutí příslušného předního držáku přišroubujte držák vždy dvěma novými šrouby.
13. Upevněte odtokovou hadici kondenzátu na výměníku tepla.

Platnost: výrobek s integrovaným ohřevem teplé vody

- ▶ Nasaděte trubku užitkové vody nadoraz do výměníku tepla. Odstraňte přitom všechna těsnění.
 - ▶ Upevněte svorku na trubce užitkové vody.
14. Nasaděte trubku výstupního/vstupního potrubí nadoraz do výměníku tepla. Odstraňte přitom všechna těsnění.
 15. Upevněte svorky na výstupním/vstupním potrubí.
 16. Namontujte kompaktní topný modul. (→ Strana 27)
 17. Namontujte boční kryt. (→ Strana 37)
 18. Namontujte připojovací kus pro přívod vzduchu a odvod spalin. (→ Strana 12)
 19. Napusťte topný systém. (→ Strana 18)
 20. Odvzdušněte topný systém. (→ Strana 18)

11.6.7 Výměna expanzní nádoby

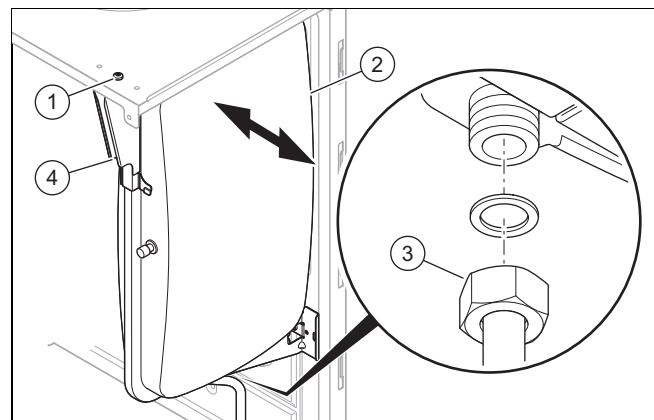

1. Povolte matici (3).


- Povolte šrouby (1) přídržného plechu (4) a přídržný plech sejměte.
- Vytáhněte stranou expanzní nádobu (2).
- Vložte do výrobku novou expanzní nádobu.
- Utáhněte matici pod expanzní nádobou. Použijte přitom nové těsnění.
- Upevněte šroubem přídržný plech.
- Napustěte topný systém. (→ Strana 18)
- Odvzdušněte topný systém. (→ Strana 18)

11.6.8 Vyměňte displej



Pokyn

Náhradní díly se smí použít jen jednou.

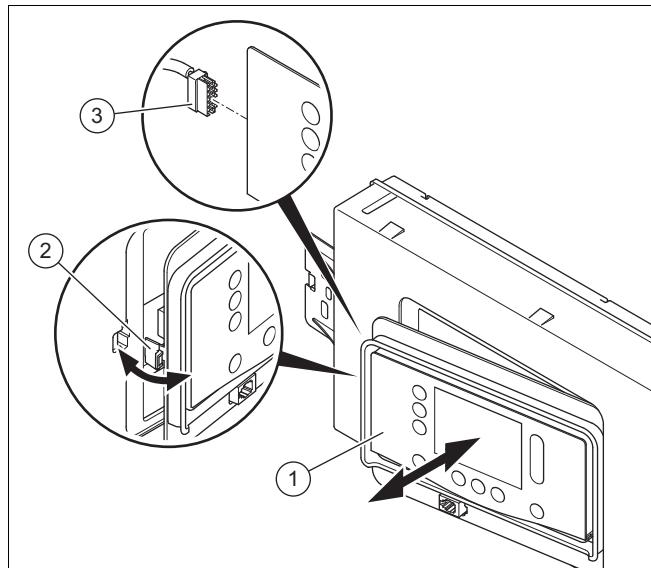

- Uvolněte displej (1) z držáku (2) na levé straně.
- Odpojte konektor (3) na displeji.
- Vyměňte displej.
- Připojte konektor na nový displej.
- Namontujte displej do držáků.
- Připojte napájení.
 - Probíhá výměna dat mezi deskou plošných spojů a displejem.

11.6.9 Výměna desky plošných spojů



Pokyn

Náhradní díly se smí použít jen jednou.


- Otevřete spínací skříňku. (→ Strana 14)
- Vyměňte desku plošných spojů podle příslušných návodů k montáži a instalaci.
- Zavřete spínací skříňku. (→ Strana 15)
- Připojte napájení.
 - Probíhá výměna dat mezi deskou plošných spojů a displejem.

11.6.10 Výměna desky plošných spojů a displeje



Pokyn

Náhradní díly se smějí používat pouze jednou.

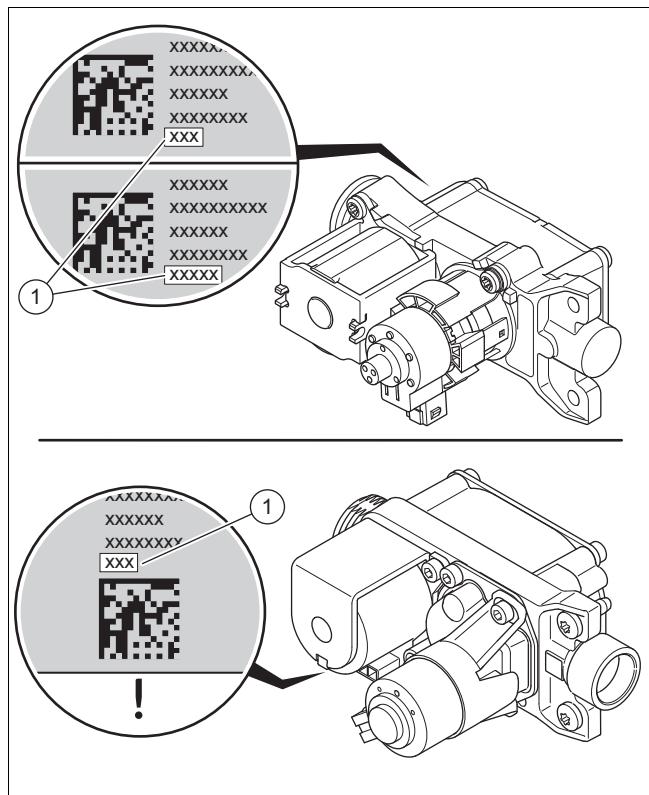

- Odečtěte vytištěné vyrovnání (1) na zadní nebo přední straně plynové armatury. Použijte např. zrcátko.
- Otevřete spínací skříňku. (→ Strana 14)
- Vyměňte desku plošných spojů a displej podle příslušných návodů k montáži a instalaci.
- Zavřete spínací skříňku. (→ Strana 15)
- Vyměňte regulační elektrodu. (→ Strana 35)
- Namontujte přední kryt. (→ Strana 20)
- Připojte napájení.
- Zapněte výrobek. (→ Strana 17)
 - Wýrobek po zapnutí přejde přímo do menu pro nastavení jazyka.
- Zvolte požadovaný jazyk.
- Odečtěte DSN-Code (kód zařízení) z typového štítku na zadní straně spínací skříňky.
- Nastavte správnou hodnotu (přes D.093) pro příslušný typ výrobku. (→ Strana 16)
 - Elektronika je nyní nastavena na typ výrobku a parametry všech diagnostických kódů odpovídají výrobnímu nastavení.
 - Spustí se průvodce instalací.
- Má-li odečtené vyrovnání 5 míst, nastavte diagnostický kód D.052 s posledními 3 místy. (→ Strana 16)
- Má-li odečtené vyrovnání 3 místa, nastavte diagnostický kód D.052. (→ Strana 16)
- Je-li nastaven výrobek s druhem plynu zkapalněný plyn a odečtené vyrovnání má 5 míst, nastavte diagnostický kód D.182 s posledními 2 místy. (→ Strana 16)
- Zkontrolujte speciální nastavení zařízení a upravte je.
- Spusťte kontrolní programy P.001 a P.003 (→ Strana 16).

11.6.11 Výměna zapalovací elektrody




Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života horkými spalinami!

Těsnění, šrouby a izolace na regulační elektrodě a spalovací komoře nesmí být poškozené.

- ▶ Zabraňte poškození izolační vložky na zadní straně víka spalovací komory.
- ▶ Izolační vložku hořáku vyměňte, jakmile vykazuje známky poškození.
- ▶ Při každé výměně regulační elektody vyměňte těsnění a šrouby.

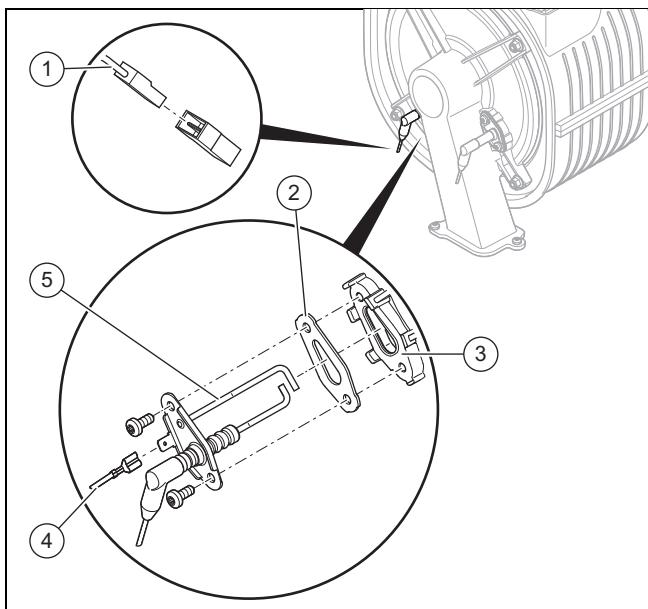

1. Odpojte uzemňovací kabel (4).
2. Vytáhněte konektor (1) kabelu zapalovací elektrody.
3. Vyšroubujte oba šrouby.
4. Opatrně vyvlekněte zapalovací elektrodu (5) z příruby hořáku (3). Dbejte na to, abyste nepoškodili izolační vložku hořáku na zadní straně víka spalovací komory.
5. Odstraňte zbytky těsnění na přírubě hořáku.
6. Nasadte novou zapalovací elektrodu s novým těsněním (2).



Pokyn

Nové zapalovací elektrody se dotýkejte pouze na keramické části. Čištění zapalovací elektrody je zakázáno.

7. Zapalovací elektodu přišroubujte dvěma novými šrouby.
 - Utahovací moment: 3 Nm
8. Znovu nasadte konektor zapalovacího vedení zapalovací elektrody.
9. Znovu připojte konektor uzemňovacího kabelu.

11.6.12 Výměna regulační elektrody




Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života horkými spalinami!

Těsnění, šrouby a izolace na regulační elektrodě a spalovací komoře nesmí být poškozené.

- ▶ Zabraňte poškození izolační vložky na zadní straně víka spalovací komory.
- ▶ Izolační vložku hořáku vyměňte, jakmile vykazuje známky poškození.
- ▶ Při každé výměně regulační elektody vyměňte těsnění a šrouby.

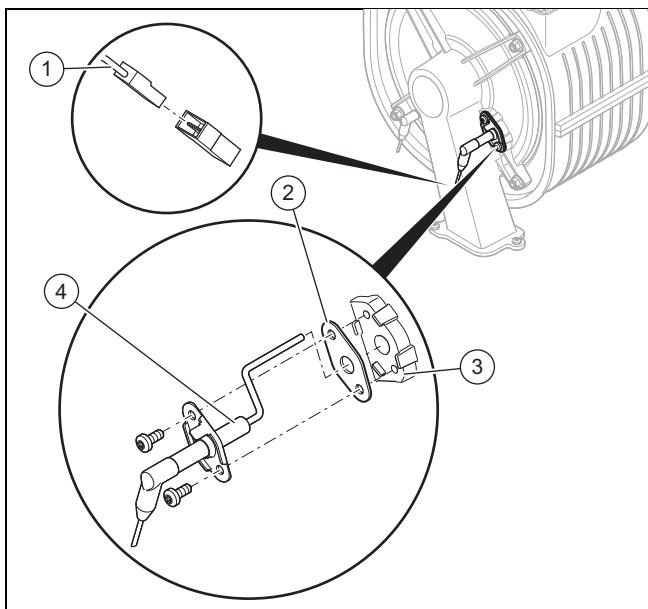

1. Vytáhněte konektor (1) kabelu regulační elektrody.
2. Vyšroubujte oba šrouby.
3. Opatrně vyvlekněte regulační elektrodu (4) z příruby hořáku (3). Dbejte na to, abyste nepoškodili izolační vložku hořáku na zadní straně víka spalovací komory.
4. Odstraňte zbytky těsnění na přírubě hořáku.
5. Nasadte novou regulační elektrodu s novým těsněním (2).



Pokyn


Nové regulační elektrody se dotýkejte pouze na keramické části. Čištění regulační elektrody je zakázáno.

6. Regulační elektodu přišroubujte dvěma novými šrouby.
 - Utahovací moment: 3 Nm
7. Znovu nasadte konektor zapalovacího vedení regulační elektrody.
8. Namontujte přední kryt. (→ Strana 20)
9. Otevřete plynový kohout.
10. Připojte výrobek k elektrickému napájení.
11. Prostřednictvím **D.146**, povolte diagnostický kód **D.147**. (→ Strana 16)
12. Nastavte diagnostický kód **D.147** na **Nová elektroda** (→ Strana 16).

13. Zkontrolujte obsah CO₂. (→ Strana 20)


11.6.13 Instalace kabelových svazků

Platnost: VU 10CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 15CS/1-5 (N-INT2) NEBO
VU 20CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 25CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 30CS/1-5
(N-INT2)

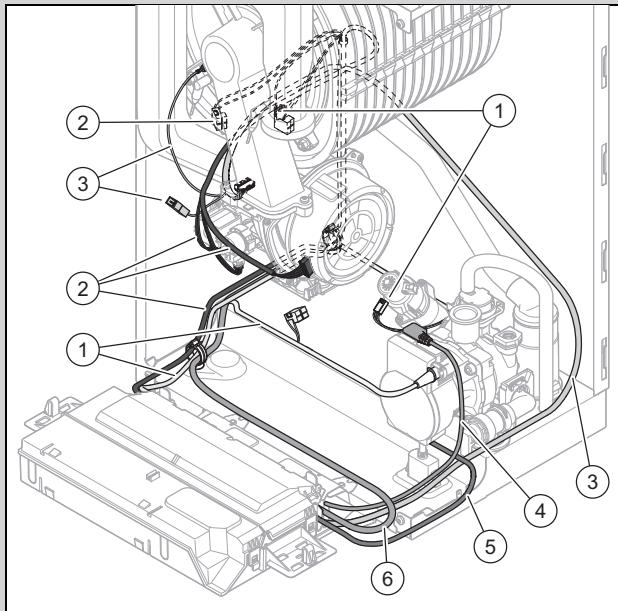

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| 1 | Kabelový svazek hydrauliky (snímač průtoku vody oběžného kola, snímač tlaku vody, trojcestný přepínací ventil) | 3 | Kabelový svazek zapalování |
| 2 | Kabelový svazek (ventilátor, plynová armatura, teplotní snímače) | 4 | Kabel vysoké výkoné čerpadlo |
| | | 5 | Kabel zasouvací patice |
| | | 6 | Síťový napájecí kabel |


Platnost: VU 35CS/1-5 (N-INT2)

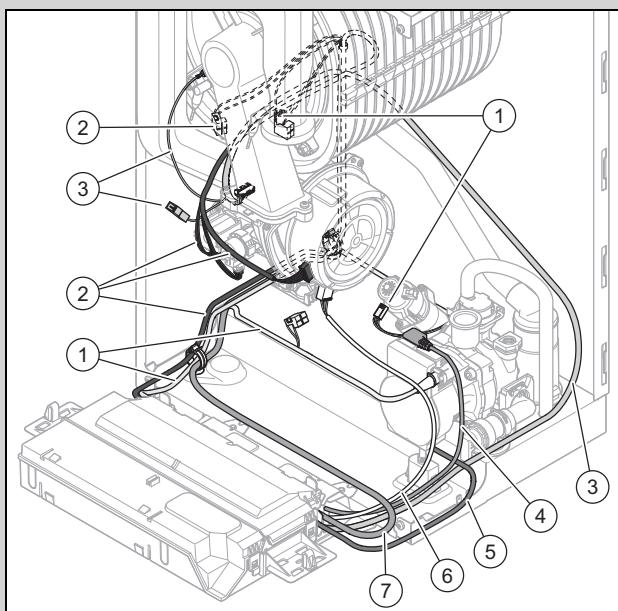

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Kabelový svazek hydrauliky (snímač průtoku vody oběžného kola, snímač tlaku vody, trojcestný přepínací ventil) | 2 | Kabelový svazek (ventilátor, plynová armatura, teplotní snímače) |
| | | 3 | Kabelový svazek zapalování |

4	Kabel vysoké výkoné čerpadlo	6	Kabel ventilátoru 230 V
5	Kabel zasouvací patice	7	Síťový napájecí kabel


Platnost: VUW 26CS/1-5 (N-INT2) NEBO VUW 32CS/1-5 (N-INT2)

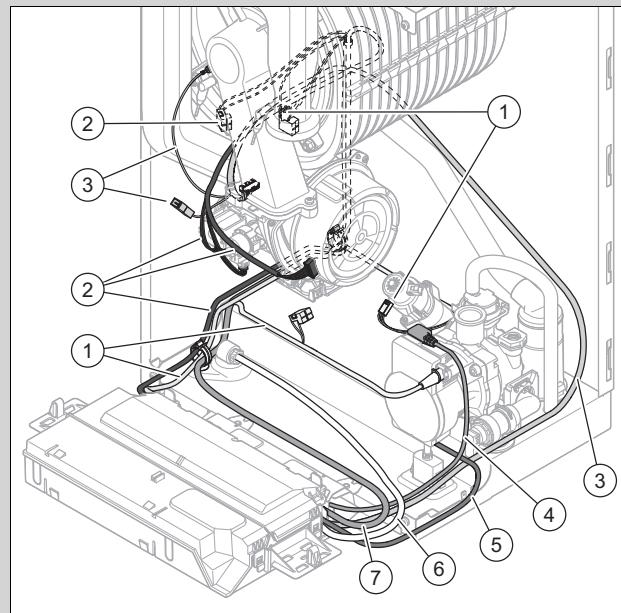

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| 1 | Kabelový svazek hydrauliky (snímač průtoku vody oběžného kola, snímač tlaku vody, trojcestný přepínací ventil) | 3 | Kabelový svazek zapalování |
| 2 | Kabelový svazek (ventilátor, plynová armatura, teplotní snímače) | 4 | Kabel vysoké výkoné čerpadlo |
| | | 5 | Kabel zasouvací patice |
| | | 6 | Napouštěcí zařízení |
| | | 7 | Síťový napájecí kabel |

1. Namontujte kabelové svazky, jak je znázorněno na obrázku.
2. Při zapojování konektorů dbejte na barevné kódování.

11.6.14 Ukončení opravy

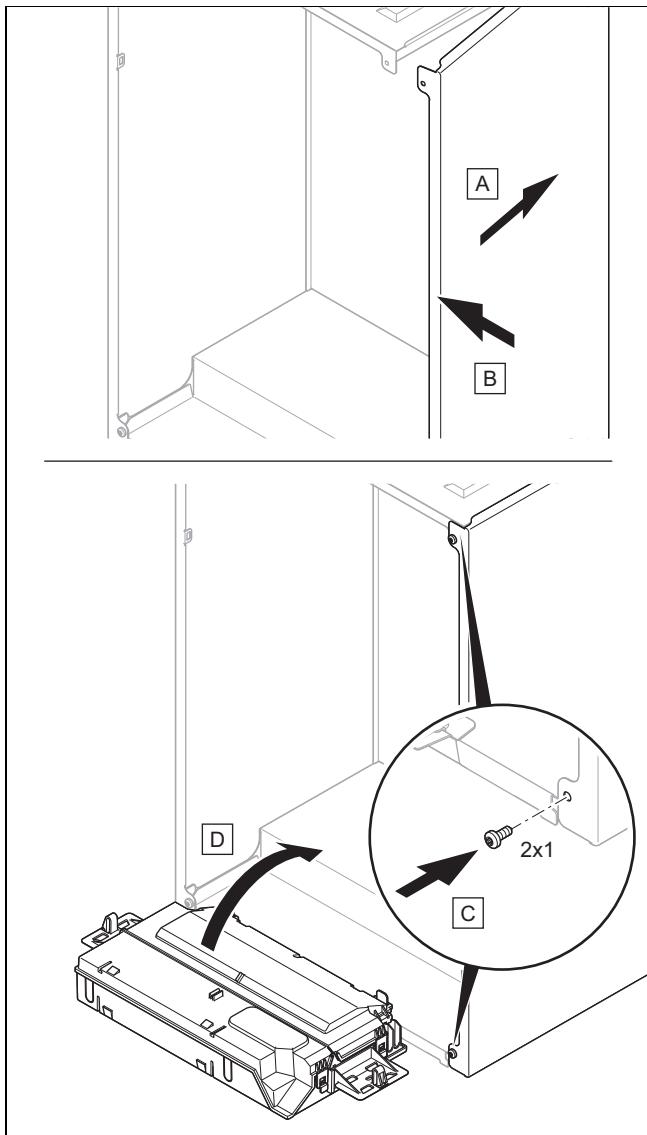

1. Pokud jste demontovali boční kryt, namontujte jej, jak je znázorněno na obrázku.
2. Boční kryt přišroubujte dvěma novými šrouby.
3. Otevřete všechny uzavírací kohouty a plynový uzavírací kohout, pokud jste tak ještě neučinili.
4. Zkontrolujte těsnost výrobku. (→ Strana 22)
5. Namontujte přední kryt. (→ Strana 20)
6. Případně namontujte přední kryt pod displejem.
7. Případně namontujte moduly pod výrobkem (→ Návod k instalaci modulu).
8. Připojte napájení, pokud jste tak ještě neučinili.
9. Zapněte znova výrobek, pokud jste tak ještě neučinili.
(→ Strana 17)

12 Odstavení z provozu

12.1 Dočasné odstavení z provozu

1. Stiskněte .
▫ Displej zhasne.
2. Zavřete plynový kohout.
3. U výrobků s připojeným zásobníkem teplé vody zavřete ještě uzavírací ventil studené vody.

12.2 Definitivní odstavení z provozu

1. Vypusťte výrobek. (→ Strana 30)
2. Stiskněte .
▫ Displej zhasne.
3. Odpojte výrobek od elektrické sítě.
4. Zavřete plynový kohout.
5. U výrobků s připojeným zásobníkem teplé vody zavřete ještě uzavírací ventil studené vody.

13 Recyklace a likvidace

Likvidace obalu

- Obal odborně zlikvidujte.
- Dodržujte všechny příslušné předpisy.

14 Servis

Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

Příloha

A Úroveň pro instalatéry



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobu viditelné.

Úroveň pro nastavení	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení z výroby
	min.	max.			
Zadat kód	00	99		1 (kód FHW 17)	
Přehled údajů	aktuální hodnota				
Průvodce instalací					
→ Jazyk:				Volitelné jazyky	Deutsch
→ Datum:				aktuální datum	
→ Čas:				aktuální čas	
→ Identifikace kotle (DSN)	0	199		Nastavení kódu zařízení (zobrazuje se pouze v případě dvojitě výměny náhradních dílů)	
→ Naplňte systém vodou				Zkontrolujte plnicí tlak a příp. topný systém doplňte.	
→ Hydraulický druh provozu	0	4		0: Bez obtoku Δp konst. 1: Bez obt. Δp konst. s rázem 2: Obtok Δp konst. 3: Rozdíl ΔT 4: Pevný čerpací stupeň	*
→ Nastavení dostupného tlaku			mbar		
→ Výběr druhu plynu				Zemní plyn Propan 30/37 mbar Propan 50 mbar Zobrazuje se pouze výběr pro příslušný výrobek. Při nastavení výrobku na zkapalněný plyn a při volbě zkapalněného plynu je třeba nalepit příslušné nálepky. (→ Strana 22)	
→ Regulace podle venkovní teploty				0: Deaktivov. 1: Aktivováno Tato funkce musí být aktivována v případě, že je instalováno venkovní čidlo a žádný prostorový termostat.	
→ Kontakt instalatér				Firma, Telefonní číslo	
Hydraulický test					
Testovací programy					
→ P.000 - P.008	aktuální hodnota			Podrobnější informace najeznete v tabulce zkušebních programů.	
Test aktorů					
→ T.001 - T.007	aktuální hodnota			Podrobnější informace najeznete v tabulce testu aktorů.	
Diagnostické kódy					
→ D.XXX - D.XXX	aktuální hodnota			Podrobnější informace najeznete v tabulce diagnostických kódů.	
Historie poruch					
→ F.XXX - F.XXX	aktuální hodnota			Poruchové kódy se zobrazují a lze je smazat pouze v případě, že se vyskytly poruchy. Podrobnější informace najeznete v tabulce poruchových kódů.	
Historie nouzového provozu					
* Zvolte optimální provozní bod pro místní systém.					

Úroveň pro nastavení	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení z výroby
	min.	max.			
→ L.XXX - L.XXX → N.XXX - N.XXX	aktuální hodnota			Reverzní kódy Ireverzní kódy Podrobnější informace naleznete v tabulce kódů nouzového provozu.	
Nastavení z výroby				Ne, Ano	
Konfigurace systému (Výběr je možný pouze v případě, že je instalován regulační modul VRC 710.)					
→ Stav:				S.XXX	
→ Topení	aktuální hodnota	°C		Požadovaná výstupní teplota	
	aktuální hodnota	°C		Skutečná výstupní teplota:	
	10	99	°C	Vypínačí mez AT:	20
	0.10	4.00		Topná křivka:	0.10
	30	80	°C	Min. požad. výstupní teplota	30
	40	80	°C	Max. požad. výstupní teplota	40
				Režim poklesu: Eco, Normál.	Normál.
→ Teplá voda				Cirkul. čerpadlo: Vyp, Zap	Vyp
				Term. dezinfekce den: Vyp, Denně, Den v týdnu	Vyp
				Term. dezinfekce čas:	
→ Profil vysoušení potěru	0	90	°C	Zobrazení a nastavení požadované teploty na výstupu pro den 1–29.	
Vysoušení potěru (Výběr je možný pouze v případě, že je instalován regulační modul VRC 710.)				Aktivuje vysoušení čerstvě položeného potěru podle nastavení pod Profil vysoušení potěru . Vysoušení den: Vysoušení potěru teplota: °C	
* Zvolte optimální provozní bod pro místní systém.					

B Diagnostické kódy



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobku viditelné.

Diagnostický kód	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení z výroby
	min.	max.			
D.000 Maximální zatížení v topném provozu	v závislosti na výkonu		kW	nastavitelné dílčí zatížení topení: rozsah nastavení je uveden v technických údajích. Ne všechny výrobky mají rozsah nastavení. auto : výrobek automaticky přizpůsobuje max. dílčí zatížení topení aktuální potřebě systému.	auto
D.001 Doba doběhu oběhového čerpadla topení	1	60	min	1 (doběh interního čerpadla pro topný provoz)	5
D.002 Maximální časová prodleva hořáku	2	60	min	1 (max. doba blokování hořáku topení při 20 °C výstupní teploty)	20
D.003 Teplota teplé vody Skutečná hodnota	aktuální hodnota	°C		1	
D.004 Teplota zásobníku teplé vody	aktuální hodnota	°C		Měřená hodnota teplotního čidla zásobníku.	
D.005 Teplota na výstupu do topení požadovaná hodnota	aktuální hodnota	°C		Maximální hodnota nastavená v D.071 , omezená eBUS regulátorem, je-li připojen.	

Diagnostický kód	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení z výroby
	min.	max.			
D.006 Teplota teplé vody Požadovaná hodnota	aktuální hodnota		°C		35
D.008 Stav prostorového termostatu (230V)				Vyp, Zap	
D.009 Požad. hodnota regulátoru eBUS	aktuální hodnota			Zobrazí se, je-li připojen regulátor.	
D.010 Stav oběhového čerpadla topení	aktuální hodnota			Vyp, Zap	
D.011 Stav externího čerpadla	aktuální hodnota			Vyp, Zap	
D.012 Stav čerpadlo nabíjení zásobníku	aktuální hodnota			Vyp, Zap	
D.013 Stav cirkulačního čerpadla	aktuální hodnota			Vyp, Zap	
D.015 Otáčky čerpadla Skutečná hodnota	aktuální hodnota		%		
D.016 Stav prostorového termostatu (24V)	aktuální hodnota			Vyp, Zap	
D.017 Druh regulace topení				Regulace podle výst. tepl. Regulace podle vst. tepl. (Pokud jste aktivovali regulaci teploty na vstupu, funkce automatického zjišťování topného výkonu není aktivní.)	Regulace podle výst. tepl.
D.018 Druh provozu oběh. čerpadlo topení				Komfort (Čerpadlo běží při požadavku prostorového termostatu.) Eco (Čerpadlo běží přerušovaně podle provozu hořáku. Cyklus čerpadla: 5 min zap. / 25 min vyp.)	Eco
D.020 Nastavení max. teploty teplé vody	50	70	°C	1 (pouze výrobek s ohřevem teplé vody)	70 (kotel k vytápění) 65 (kombinovaný kotel)
D.021 Stav teplého startu pro teplou vodu	aktuální hodnota			Vyp, Zap	
D.022 Stav požadavku na ohřev teplé vody	aktuální hodnota			Vyp, Zap	
D.023 Stav požadavku na vytápění	aktuální hodnota			Vyp, Zap	
D.025 Stav požadavku teplé vody regulátor eBUS	aktuální hodnota			Vyp, Zap (Zobrazí se, je-li připojen regulátor.)	
D.026 Funkce vnitřního přídavného relé	1	9		1: Cirkulační čerpadlo 2: Externí čerpadlo 3: Nabíjecí čerpadlo zásob. 4: Odsavač par 5: Externí magnetický ventil 6: Externí hlášení o poruše 7: eBUS dálkové ovládání 8: Čerpadlo termické dezinf. 9: Obtok. ventil solár. zásob.	2
D.027 Funkce externího přídavného relé 1					
D.028 Funkce externího přídavného relé 2					
D.029 Průtok topný okruh	aktuální hodnota		l/h	Aktuální průtočné množství snímačem průtoku vody	
D.031 Automatické napouštěcí zařízení	aktuální hodnota			1. Poloautomatický 2. Automatický	
D.033 Otáčky ventilátoru požadovaná hodnota	aktuální hodnota		ot/min		

Diagnostický kód	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení z výroby
	min.	max.			
D.034 Otáčky ventilátoru skutečná hodnota	aktuální hodnota		ot/mín		
D.035 Poloha troj.přep. ventilu	aktuální hodnota		%	0: Topný provoz 1: Paralelní provoz (střední poloha) 2: Teplá voda	1
D.036 Průtok okruh teplé vody	aktuální hodnota		l/min	Aktuální průtočné množství snímačem průtoku vody oběžného kola	
D.039 Teplota studené vody	aktuální hodnota		°C	Vstupní teplota teplé vody	
D.040 Výstupní teplota skutečná hodnota	aktuální hodnota		°C		
D.041 Vstupní teplota topný okruh	aktuální hodnota		°C		
D.043 Topná křivka	0,1	4,0		0,05	1,2
D.045 Vyrovnání topná křivka	5	30	°C	1	21
D.047 Venkovní teplota	aktuální hodnota		°C	Pouze ve spojení s čidlem venkovní teploty.	
D.052 Korekce krok. motor plyn. armatura	101	188		Platné pro první 3 místa 3- nebo 5místného vyrovnání. Vyrovnání je uvedeno na zadní straně plynové armatury.	100
	10	80		Platné pro poslední 2 místa 3místného vyrovnání. Vyrovnání je uvedeno na dolní straně plynové armatury.	100
D.058 Dodatečný ohřev solárního okruhu	3	5		3: Min.pož.hod.tep.vody 60 °C 5: Auto Pouze pro výrobky s integrovaným ohřevem teplé vody.	5
D.060 Počet poruch přehřátí	aktuální hodnota				
D.061 Počet poruch zapalování	aktuální hodnota				
D.062 Noční útlum	0	30	°C	1	0
D.064 Průměrná doba zapalování	aktuální hodnota		s		
D.065 Maximální doba zapalování	aktuální hodnota		s		
D.067 Zbývající časová prodleva hořáku	aktuální hodnota		min		
D.068 Počet neúspěšných zapálení při 1. pokusu	aktuální hodnota				
D.069 Počet neúspěšných zapálení při 2. pokusu	aktuální hodnota				
D.070 Nastavení trojcest. přepín. ventilu	0	2		0: Auto 1: Topný provoz Pouze pro výrobky bez integrovaného ohřevu teplé vody.	0
D.071 Maximální požadovaná výstupní teplota	40	80	°C	1	75
D.072 Doběh čerpadla po nabíjení zásobníku	0	10	min	Interní čerpadlo	2
D.073 Vyrovnání požadovaná hodnota teplá voda	-15	5	K	1	0

Diagnostický kód	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení z výroby
	min.	max.			
D.074 Termická dezinfekce				Vyp, Zap	Zap
D.075 Maximální trvání nabíjení zásobníku	20	90	min	1	45
D.077 Maximální zatížení ohřev teplé vody	v závislosti na výkonu		kW	1	max. zatížení
D.078 Maximální výstupní teplota požadovaná hodnota teplá voda	50	80	°C	1 Pokyn Zvolená hodnota musí být nejméně o 15 K, resp. o 15 °C vyšší než nastavená požadovaná hodnota zásobníku.	75
D.080 Hodiny provozu topení	aktuální hodnota		hod		
D.081 Provozní hodiny přípravy teplé vody	aktuální hodnota		hod		
D.082 Spuštění hořáku v topném režimu	aktuální hodnota				
D.083 Počet startů hořáku příprava teplé vody	aktuální hodnota				
D.084 Provozní hodiny do údržby	“— —”	7000	hod	1 “— —” = deaktivováno	5 000
D.085 Minimální zatížení zařízení	v závislosti na výkonu		kW	1	min. zatížení
D.088 Minimální průtok teplé vody	aktuální hodnota			1,5 l/min (bez zpož.) 3,7 l/min (2 s zpoždění)	
D.090 Regulátor eBUS				Nerozpoznáno Rozpoznáno	
D.091 Stav spojení DCF				Žádný příjem Příjem probíhá Synchronizovaný Platný	
D.092 Vrstvený zásobník				Nepřipojeno Porucha komunikace Spojení aktivní	
D.093 Kód zařízení (DSN)	0	250			
D.094 Zobrazení/smazání historie poruch				Ne, Ano	
D.095 Verze softwaru	aktuální hodnota				
D.096 Nastavení z výroby				Ne, Ano	
D.098 Hodnota kódovacího odporu				Kódovací odpor 1 Kódovací odpor 3	
D.124 Smart ECO aktuální stav	aktuální hodnota				
D.125 Výstupní teplota zásobníku teplé vody	aktuální hodnota		°C		
D.128 Minimální požadovaná výstupní teplota topení	aktuální hodnota		°C		40
D.129 Minimální požadovaná hodnota teplá voda	aktuální hodnota		°C		40
D.145 Deaktivace detekce přívodu vzduchu a odvodu spalin blokovaná	aktuální hodnota				

Diagnostický kód	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr, vysvětlení	Nastavení z výroby
	min.	max.			
D.146 Aktivace výměny regulační elektrody				Ne, Ano	
D.147 Výměna regulační elektrody				Ne Nová elektroda (Výběr Nová elektroda možný pouze v případě, že je aktivováno D.146.)	
D.156 Aktivace změny plynu				Ne, Ano	
D.157 Výběr druhu plynu				Zemní plyn Propan 30/37 mbar Propan 50 mbar Zde je zobrazen pouze výběr pro příslušný výrobek.	
D.158 Nastavení poměru plynu a vzduchu	0	5		0: Standardní hodnota 1: Ochuzení 1 2: Ochuzení 2 3: Ochuzení 3 4: Ochuzení 4 5: Ochuzení 5 Pouze při provozu se zemním plynem.	0
D.159 Doba blokování postupu přepnutí				Deaktivov., Aktivováno Proces přepínání času mezi horkou vodou a topením.	
D.160 Tlak vody požadovaná hodnota	1,0	2,0	bar	0,1	1,5
D.161 Datum údržby	aktuální hodnota				Aktuální datum + 1 rok
D.162 Ekvitemrní regulace				0: Deaktivov. 1: Aktivováno Platí pouze v případě, že je instalováno venkovní čidlo a žádný prostorový termostat.	1
D.163 Funkce externího přídavného relé 2				1: Cirkulační čerpadlo 11: Autom. napouštěcí zařízení U výrobků s automatickým napouštěcím zařízením je použito nastavení z výroby 11.	V závislosti na výrobku
D.164 Nastavení maximální zatížení	-5	+5	%		0
D.170 Hydraulický druh provozu	0	4		0: Bez obtoku Δp konst. 1: Bez obt. Δp konst. s rázem 2: Obtok Δp konst. 3: Rozdíl ΔT 4: Pevný čerpací stupeň Diagnostické kódy D.171 - D.175 se vztahují na výběr v D.170.	V závislosti na výrobku
D.171 Požadovaná hodnota úroveň tlaku	100	400	mbar	Platnost pro Bez obtoku Δp konst. , Bez obt. Δp konst. s rázem a Obtok Δp konst.	200
D.172 Požadovaná hodnota rozpětí	aktuální hodnota		K	Platnost pro Rozdíl ΔT .	20
D.173 Minimální úroveň tlaku	aktuální hodnota		mbar	Platnost pro Rozdíl ΔT .	100
D.174 Maximální úroveň tlaku	aktuální hodnota		mbar	Platnost pro Bez obt. Δp konst. s rázem , Obtok Δp konst. a Rozdíl ΔT .	400
D.175 Čerpací stupeň	aktuální hodnota		%	10 Platnost pro Pevný čerpací stupeň .	100
D.182 Korekce krok. motor plyn. armatura 2	10	80		Platné pro poslední dvě místa plynové armatury s vyrovnaním s 5 mísť. Platné pro výrobky s nastaveným druhem plynu zkapalněný plyn.	100

C Stavové kódy



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobcu viditelné.

Kód	Význam
S.000	Pro topný provoz není k dispozici žádný požadavek.
S.001	Topný provoz je aktivní a ventilátor má předběh.
S.002	Topný provoz je aktivní a oběhové čerpadlo topení má předběh.
S.003	Topný provoz je aktivní a kotel se zapaluje.
S.004	Topný provoz je aktivní a hořák je v provozu.
S.005	Topný provoz je aktivní a oběhové čerpadlo topení a ventilátor dobíhají.
S.006	Topný provoz je aktivní a ventilátor dobíhá.
S.007	Topný provoz je aktivní a oběhové čerpadlo topení dobíhá.
S.008	Topný provoz je aktivní a kotel má časovou prodlevu hořáku.
S.009	Topný provoz je aktivní a kotel provádí automatickou úpravu posunutí regulační elektrody pro vyrovnaní opotřebení elektrody.
S.010	Pro odběr teplé vody není k dispozici žádný požadavek.
S.011	Odběr teplé vody je aktivní a ventilátor je v rozběhu.
S.012	Odběr teplé vody je aktivní a oběhové čerpadlo topení je v předběhu.
S.013	Odběr teplé vody je aktivní a kotel se zapaluje.
S.014	Odběr teplé vody je aktivní a hořák je v provozu.
S.015	Odběr teplé vody je aktivní a oběhové čerpadlo topení a ventilátor dobíhají.
S.016	Odběr teplé vody je aktivní a ventilátor dobíhá.
S.017	Odběr teplé vody je aktivní a oběhové čerpadlo topení dobíhá.
S.019	Odběr teplé vody je aktivní a kotel provádí automatickou úpravu posunutí regulační elektrody pro vyrovnaní opotřebení elektrody.
S.020	Pro nabíjení zásobníku teplé vody není k dispozici žádný požadavek.
S.021	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a ventilátor se rozvíhá.
S.022	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a čerpadlo je v předběhu.
S.023	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a kotel se zapaluje.
S.024	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a hořák je v provozu.
S.025	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a čerpadlo a ventilátor dobíhají.
S.026	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a ventilátor dobíhá.
S.027	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a oběhové čerpadlo topení dobíhá.
S.028	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a kotel se nachází v časové prodlevě hořáku.
S.029	Nabíjení zásobníku teplé vody je aktivní a kotel provádí automatickou úpravu posunutí ionizační elektrody pro vyrovnaní opotřebení elektrody.
S.030	Není aktuální žádný požadavek termostatu. Topný provoz je blokován.
S.031	Topný provoz je deaktivován a není k dispozici žádný požadavek na ohřev teplé vody.
S.032	Ventilátor se nově spouští kvůli příliš vysoké odchylce otáček.
S.034	Funkce ochrany proti zamrznutí je aktivní.
S.039	Podlahový příložný termostat nebo čerpadlo na kondenzát blokují provoz hořáku. Kotel se nachází v čekací době.
S.041	Tlak vody v topném systému je příliš vysoký.
S.042	Externí jednotka (např. čerpadlo na kondenzát nebo externí spalinová klapka) blokují provoz hořáku. Kotel se nachází v čekací době.
S.054	Kvůli nedostatku vody se kotel nachází v čekací době.
S.057	Nouzový provoz regulace spalování blokuje provoz hořáku. Kotel se nachází v čekací době.
S.059	Aktivní požadavek na vytápění. Oběhové množství vody není pro spuštění hořáku dostatečné.
S.088	Odvzdušňovací program je aktivní.
S.091	Předváděcí režim s omezenou funkcí je aktivní.
S.092	Automatický test oběhového množství vody je aktivní.

Kód	Význam
S.093	Měření spalin aktuálně není možné.
S.096	Automatický test pro vstupní teplotní čidlo je aktivní. Požadavky na vytápění jsou blokovány.
S.097	Automatický test pro snímač tlaku vody je aktivní. Požadavky na vytápění jsou blokovány.
S.098	Automatický test výstupního a vstupního teplotního čidla je aktivní. Požadavky na vytápění jsou blokovány.
S.109	Pohotovostní režim je aktivní.
S.199	Zařízení se automaticky plní vodou.
S.326	Hydraulický test senzorů a aktorů je aktivní.
S.328	Externí čerpadlo běží trvale a není spojeno se zařízením.
S.335	Zkontroluje se, zda nedochází k blokování výfukových plynů.
S.599	Zařízení má poruchu.

D Chybové kódy



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobku viditelné.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.000 Signál výstupního teplotního čidla je přerušen.	Konektor výstupního teplotního čidla není zapojený/je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a zapojení výstupního teplotního čidla.
	Výstupní teplotní čidlo vadné	► Vyměňte výstupní teplotní čidlo.
	Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
F.001 Signál vstupního teplotního čidla je přerušen.	Konektor vstupního teplotního čidla není zapojený/je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a zapojení vstupního teplotního čidla.
	Vstupní teplotní čidlo vadné	► Vyměňte vstupní teplotní čidlo.
	Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
F.002 Signál teplotního senzoru připojení teplé vody je přerušen.	Konektor teplotního senzoru připojení teplé vody není zapojený/je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a zapojení teplotního senzoru připojení teplé vody.
	Teplotní senzor připojení teplé vody je vadný	► Vyměňte teplotní senzor připojení teplé vody.
	Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
F.003 Signál teplotního čidla zásobníku je přerušen.	Teplotní senzor zásobníku s vrstveným ukládáním vody je vadný nebo není připojen	► Zkontrolujte konektor teplotního senzoru, desky plošných spojů a svazek kabelů na zásobníku s vrstveným ukládáním teplé vody.
F.010 Výstupní teplotní čidlo je zkratováno.	Výstupní teplotní čidlo vadné	► Vyměňte výstupní teplotní čidlo.
	Zkrat ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Kabel výstupního teplotního čidla vadný	► Zkontrolujte kabel výstupního teplotního čidla.
F.011 Vstupní teplotní čidlo je zkratováno.	Vstupní teplotní čidlo vadné	► Vyměňte vstupní teplotní čidlo.
	Zkrat ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Kabel vstupního teplotního čidla vadný	► Zkontrolujte kabel vstupního teplotního čidla.
F.012 Teplotní senzor připojení teplé vody je zkratován.	Teplotní senzor připojení teplé vody je vadný	► Vyměňte teplotní senzor připojení teplé vody.
	Zkrat ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Kabel teplotního senzoru připojení teplé vody je vadný	► Zkontrolujte kabel teplotního senzoru připojení teplé vody.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.013 Teplotní čidlo zásobníku je zkratováno.	Teplotní čidlo zásobníku vadné	► Vyměňte teplotní čidlo zásobníku.
	Zkrat ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Zkrat v propojovacím kabelu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte propojovací kabel.
F.020 Pojistný bezpečnostní termostat (STB) přerušuje řízení plynového ventilu. Plynový ventil byl uzavřen, protože teplota výstupního nebo vstupního teplotního čidla překročila maximální mezní hodnotu.	Výstupní teplotní čidlo vadné	► Vyměňte výstupní teplotní čidlo.
	Vstupní teplotní čidlo vadné	► Vyměňte vstupní teplotní čidlo.
	Vadné ukostření	► Zkontrolujte ukostření.
	Nežádoucí vybijení přes kabel zapalování, zapalovací konektor nebo zapalovací elektrodu	► Zkontrolujte kabel zapalování, zapalovací konektor nebo zapalovací elektrodu.
F.022 Žádná voda či příliš málo vody ve výrobku nebo příliš nízký tlak vody.	Ve výrobku je příliš málo vody/není žádná voda.	► Napusťte topný systém.
	Vadný snímač tlaku vody	► Vyměňte snímač tlaku vody.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Kabel k čerpadlu / k snímači tlaku vody povolený/nezasunutý/vadný	► Zkontrolujte kabel k čerpadlu / k snímači tlaku vody.
F.023 Teplotní rozpětí mezi výstupem/vstupem je příliš velké.	Zablokované čerpadlo	► Zkontrolujte funkci čerpadla.
	Vzduch ve výrobku	► Odvzdušněte topný systém.
	Čerpadlo běží na nižší výkon	► Zkontrolujte funkci čerpadla.
	Přípojky výstupního a vstupního teplotního čidla zaměněné	► Zkontrolujte připojení výstupního a vstupního teplotního čidla.
F.024 Nárůst teploty je příliš rychlý.	Zablokované čerpadlo	► Zkontrolujte funkci čerpadla.
	Čerpadlo běží na nižší výkon	► Zkontrolujte funkci čerpadla.
	Vzduch ve výrobku	► Odvzdušněte topný systém.
	Tlak v systému příliš nízký	► Zkontrolujte tlak v systému.
	Zablokovaná zpětná klapka	► Zkontrolujte funkci zpětné klapky.
	Zpětná klapka nesprávně namontovaná	► Zkontrolujte montážní polohu zpětné klapky.
F.025 Teplota spalin je příliš vysoká.	Nesprávný druh plynu (např. propan)	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu.
F.027 Byl zjištěn signál plamene při vypnutí hořáku.	Vlhkost na desce plošných spojů	► Zkontrolujte funkci desky plošných spojů.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Netěsný plynový magnetický ventil	► Zkontrolujte funkci plynového magnetického ventilu.
F.028 Během fáze zapalování nebyl zjištěn signál plamene.	Plynový uzavírací kohout zavřený	► Otevřete plynový kohout.
	Aktivoval se manostat	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu.
	Vzduch v plynovém rozvodu (např. při prvním uvedení do provozu)	► Zařízení jednorázově resetujte.
	Hydraulický tlak příliš malý	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu.
	Aktivovalo se termické uzavírací zařízení	► Zkontrolujte termické uzavírací zařízení.
	Ucpané potrubí k odvodu kondenzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Trubka přívodu vzduchu blokovaná	► Zkontrolujte trubku přívodu vzduchu.
	Špatně uložené vyrovnání plynového ventilu v D.052	► Zkontrolujte nastavení korekce plynové armatury.
	Špatná plynová armatura ET	► Zkontrolujte plynovou armaturu ET.
	Plynová armatura vadná	► Zkontrolujte plynovou armaturu.
	Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.028 Během fáze zapalování nebyl zjištěn signál plamene.	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Zapalovací elektroda vadná	► Vyměňte zapalovací elektrodu.
	Přerušení ionizačního proudu	► Zkontrolujte regulační elektrodu, spojovací kabel a konektory.
	Vadné uzemnění	► Zkontrolujte uzemnění výrobku.
	Elektronika vadná	► Zkontrolujte desku plošných spojů.
	Regulační elektroda má kontakt s hořákem	► Zkontrolujte vzdálenost mezi regulační elektrodou a hořákem.
F.029 Zapálení po výpadku plamene během provozu bylo neúspěšné.	Přerušen přívod plynu	► Zkontrolujte přívod plynu.
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Vadné uzemnění	► Zkontrolujte uzemnění výrobku.
	Výpadky zapalování	► Zkontrolujte funkci zapalovacího transformátoru.
	Ucpané potrubí k odvodu kondenzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
	Regulační elektroda má kontakt s hořákem	► Zkontrolujte vzdálenost mezi regulační elektrodou a hořákem.
F.032 Otáčky ventilátoru jsou mimo toleranci.	Konektor na ventilátoru není zapojený/je uvolněný	► Zkontrolujte konektor na ventilátoru a jeho zapojení.
	Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Ventilátor blokován	► Zkontrolujte funkci ventilátoru.
	Hallův snímač vadný	► Vyměňte Hallův snímač.
	Elektronika vadná	► Zkontrolujte desku plošných spojů.
F.035 Přívod vzduchu a odvod spalin je blokovaný.	Hydraulický tlak příliš malý	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu.
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Ucpané potrubí k odvodu kondenzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
	Přívod spalovacího vzduchu není dostatečný	► Zkontrolujte přívod spalovacího vzduchu.
	Vadná regulační elektroda	► Vyměňte regulační elektrodu.
F.040 Vzduchové číslo je příliš malé.	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Ucpané potrubí k odvodu kondenzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
	Hydraulický tlak příliš malý	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu.
	Nesprávný druh plynu (např. propan)	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu.
	Špatně uložené vyrovnání plynového ventilu v D.052	► Zkontrolujte nastavení korekce plynové armatury.
	Zkrat ve svazku kabelů plynová armatura	► Zkontrolujte svazek kabelů k plynové armatuře.
	Elektrická plynová armatura není připojená / je nesprávně připojená	► Zkontrolujte elektrické připojení plynové armatury.
	Vadná regulační elektroda	► Vyměňte regulační elektrodu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů a regulační elektrodu.
	Ventilátor vadný	► Vyměňte ventilátor.
F.042 Kódovací odporník (ve svazku kabelů) nebo odporník skupiny plynů (na desce plošných spojů, je-li k dispozici) je neplatný.	Přerušení ve svazku kabelů tepelného výměníku	► Zkontrolujte svazek kabelů tepelného výměníku.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.044 Ionizační signál regulační elektrody je příliš malý. Úprava posunutí se nezdařila.	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Ucpané potrubí k odvodu kondenzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
	Hydraulický tlak příliš malý	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu.
	Nesprávný druh plynu (např. propan)	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu.
	Vadná regulační elektroda	► Vyměňte regulační elektrodu.
	Plynová armatura vadná	► Vyměňte plynovou armaturu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
F.047 Signál teplotního senzoru teplé vody na výstupu interního zásobníku je nevěrohodný.	Konektor výstupního teplotního čidla zásobníku není zapojený/je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a zapojení výstupního teplotního čidla zásobníku.
	Výstupní teplotní čidlo zásobníku je vadné	► Vyměňte výstupní teplotní čidlo zásobníku.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
F.049 Sběrnice eBUS je zkratovaná nebo dva aktívni zdroje eBUS mají zaměněnou polaritu.	Zkrat na přípojce eBUS	► Zkontrolujte funkci přípojky eBUS.
	Přetížení eBUS	► Zkontrolujte funkci přípojky eBUS.
	Různé polarity na přípojce eBUS	► Zkontrolujte funkci přípojky eBUS.
F.057 Regulace spalování má výpadek a příslušný nouzový provoz selhal.	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Ucpané potrubí k odvodu kondenzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
	Hydraulický tlak příliš malý	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu.
	Špatně uložené vyrovnaní plynového ventilu v D.052	► Zkontrolujte nastavení korekce plynové armatury.
	Kabelový svazek je poškozený nebo vadný	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Ventilátor vadný	► Zkontrolujte prostřednictvím D.033 a D.034 jestli mají otáčky ventilátoru odchylku více než 20–30 rpm.
F.061 ASIC nebo µController neběží podle stanoveného časového zadání.	Zkrat ve svazku kabelů plynová armatura	► Zkontrolujte svazek kabelů k plynové armatuře.
	Plynová armatura vadná	► Vyměňte plynovou armaturu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.062 Vypínání plamene je detekováno se zpožděním.	Plynová armatura vadná	► Vyměňte plynovou armaturu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Zapalovací elektroda vadná	► Vyměňte zapalovací elektrodu.
F.063 EEPROM hlásí poruchu při testu čtení/zápisu.	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.064 Signál senzoru se nepodařilo správně přeměnit.	Zkrat výstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte funkci výstupního teplotního čidla.
	Zkrat vstupní teplotní čidlo	► Zkontrolujte funkci vstupního teplotního čidla.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.065 Byl překročen přípustný rozsah provozní teploty elektronické komponenty.	Elektronika přehřátá	► Zkontrolujte vnější tepelné účinky na elektroniku.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.067 Čidlo plamene je vadné.	Signál plamenu nepřijatelný	► Zkontrolujte signál plamenu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Závada v odvodu spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Vadná elektronika	► Vyměňte elektroniku.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.068 Čidlo plamene hlásí nestabilní signál.	Vzduch v plynovém rozvodu (např. při prvním uvedení do provozu)	► Zařízení jednorázově resetujte.
	Hydraulický tlak příliš malý	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu.
	Špatné vzduchové číslo	► Zkontrolujte obsah CO ₂ na hridle pro měření spalin.
	Přerušení ionizačního proudu	► Zkontrolujte regulační elektrodu, spojovací kabel a konektory.
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Ucpané potrubí k odvodu kondenzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
F.070 Identifikace kotle (DSN) je chybná, chybí nebo neodpovídá kódovacímu odporu.	Identifikace kotle není nastavená/správná	► Nastavte správnou identifikaci kotle.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
F.071 Výstupní teplotní čidlo poskytuje nevěrohodné hodnoty.	Výstupní teplotní čidlo hlásí konstantní hodnotu	► Zkontrolujte pozici výstupního teplotního čidla.
	Výstupní teplotní čidlo špatná poloha	► Zkontrolujte pozici výstupního teplotního čidla.
	Výstupní teplotní čidlo vadné	► Vyměňte výstupní teplotní čidlo.
F.072 Teplotní rozsah mezi výstupním a vstupním teplotním čidlem je neplatný.	Výstupní teplotní čidlo vadné	► Vyměňte výstupní teplotní čidlo.
	Vstupní teplotní čidlo vadné	► Vyměňte vstupní teplotní čidlo.
F.073 Snímač tlaku vody je zkratován.	Zkrat ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Vadný snímač tlaku vody	► Vyměňte snímač tlaku vody.
F.074 Signál snímače tlaku vody je přerušen.	Zkrat ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Vadný snímač tlaku vody	► Vyměňte snímač tlaku vody.
F.075 Nárůst tlaku při rozběhu oběhového čerpadla topení je příliš malý.	Vadný snímač tlaku vody	► Vyměňte snímač tlaku vody.
	Interní oběhové čerpadlo topení vadné	► Vyměňte interní oběhové čerpadlo topení.
	Tlak v systému příliš nízký	► Zkontrolujte tlak v systému.
	Ve výrobku je příliš málo vody/není žádná voda.	► Napustěte topný systém.
	Vzduch ve výrobku	► Odvzdušněte topný systém.
	Přerušení v kabelovém svazku (kabel Lin)	► Zkontrolujte kabelový svazek (kabel Lin).
F.076 Ochrana přehřátí primárního výměníku tepla je aktivní.	Pojistný bezpečnostní termostat nepřipojen	► Zkontrolujte připojení pojistného bezpečnostního termostatu.
	Pojistný bezpečnostní termostat vadný	► Vyměňte pojistný bezpečnostní termostat.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
F.077 Čerpadlo na kondenzát nebo externí spalinová klapka blokují provoz hořáku.	Potvrzení ze spalinové klapky chybí / je chybné	► Zkontrolujte funkci spalinové klapky.
	Vadná spalinová klapka	► Vyměňte spalinovou klapku.
	Čerpadlo na kondenzát vadné	► Vyměňte čerpadlo na kondenzát.
F.078 Regulační modul není kotlem podporován.	Připojen špatný regulační modul	► Zkontrolujte, zda je regulační modul slučitelný s výrobkem.
F.080 Vstupní teplotní senzor studené vody ve vnitřním zásobníku je vadný.	Teplotní čidlo na přívodu je vadné nebo není připojeno	► Zkontrolujte senzor NTC, konektor, svazek kabelů a desku plošných spojů.
F.081 Nabíjení zásobníku selhalo.	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Trojcestný motorový ventil je vadný	► Vyměňte trojcestný motorový ventil.
	Zablokované čerpadlo	► Zkontrolujte funkci čerpadla.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.081 Nabíjení zásobníku selhalo.	Čerpadlo je vadné.	► Vyměňte čerpadlo.
	Sekundární výměník tepla ucpaný/blokovaný	► Zkontrolujte případné znečištění sekundárního výměníku tepla.
	Zpětný ventil čerpadla zabloko-vaný	► Zkontrolujte funkci zpětného ventila čerpadla.
	Konektor teplotního senzoru připojení teplé vody není zapojený/je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a zapojení teplotního senzoru připojení teplé vody.
F.083 Při spuštění hořáku není za-znamenán žádný nárůst teploty nebo je zaznamenán příliš pomalý nárůst teploty na výstupním nebo vstupním teplotním čidle.	Tlak v systému příliš nízký	► Zkontrolujte tlak v systému.
	Výstupní teplotní čidlo žádný kontakt	► Zkontrolujte, zda výstupní teplotní čidlo správně doléhá na trubku výstupního potrubí.
	Vstupní teplotní čidlo žádný kontakt	► Zkontrolujte, zda vstupní teplotní čidlo správně doléhá na trubku vstupního potrubí.
	Ve výrobku je příliš málo vody/není žádná voda.	► Napustěte topný systém.
F.084 Rozdíl teplot výstupního a vstupního teplotního čidla poskytuje nevěrohodné hodnoty.	Výstupní teplotní čidlo špatně namontované	► Zkontrolujte, zda je výstupní teplotní čidlo správně namonto-vané.
	Vstupní teplotní čidlo špatně namontované	► Zkontrolujte, zda je vstupní teplotní čidlo správně namonto-vané.
	Výstupní a vstupní teplotní čidla jsou zaměněna	► Zkontrolujte, zda je správně namontováno výstupní a vstupní teplotní čidlo.
F.085 Čidla NTC jsou nesprávně namontována.	Výstupní/vstupní teplotní čidlo namontované na stejně/špatné trubce	► Zkontrolujte, zda jsou výstupní a vstupní teplotní čidlo namon-továny na správné trubce.
F.087 Transformátor zapalování není připojen k hlavní desce.	Zapalovací transformátor nepri-pojen	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
F.088 Elektrické spojení s plynovým ventilem je přerušeno.	Plynová armatura není připo-jená	► Zkontrolujte připojení plynové armatury.
	Plynová armatura špatně připo-jená	► Zkontrolujte připojení plynové armatury.
	Zkrat ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
F.089 Instalované oběhové čerpadlo topení neodpovídá typu kotle.	Připojeno špatné čerpadlo	► Zkontrolujte, zda se u připojeného čerpadla jedná o čerpadlo doporučené pro výrobek.
F.090 Komunikace s vnitřním zásobníkem je přerušena.	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
F.092 Změna druhu plynu nebyla správně ukončena.	Změna plynu v D.156 neukon-čena	► Zkontrolujte nastavení v D.156 .
F.095 Krokový motor plynového ven-tílu dosáhl minimálního přípust-ného počtu kroků.	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spa-lin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Ucpané potrubí k odvodu kon-denzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
	Nesprávný druh plynu (např. propan)	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu.
	Špatně uložené vyrovnání ply-nového ventilu v D.052	► Zkontrolujte nastavení korekce plynové armatury.
	Zkrat ve svazku kabelů plynová armatura	► Zkontrolujte svazek kabelů k plynové armatuře.
	Elektrická plynová armatura není připojená / je nesprávně připojená	► Zkontrolujte elektrické připojení plynové armatury.
	Vadná regulační elektroda	► Vyměňte regulační elektrodu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.096 Krokový motor plynového ven-tílu dosáhl maximálního přípust-ného počtu kroků.	Tlak na přívodu plynu je příliš nízký	► Zkontrolujte tlak připojení plynu.
	Nesprávný druh plynu (např. propan)	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.096 Krokový motor plynového ventilu dosáhl maximálního přípustného počtu kroků.	Špatně uložené vyrovnání plynového ventilu v D.052	► Zkontrolujte nastavení korekce plynové armatury.
	Zkrat ve svazku kabelů plynová armatura	► Zkontrolujte svazek kabelů k plynové armatuře.
	Elektrická plynová armatura není připojená / je nesprávně připojená	► Zkontrolujte elektrické připojení plynové armatury.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.105 V případě výměny plynového ventilu nebo dvojitě výměny BMU a Al musí být správně nastavena korekce plynového ventilu podle jeho aktuálního provedení.	Špatně uložené vyrovnání plynového ventilu v D.052	► Zkontrolujte nastavení korekce plynové armatury.
	Špatně uložené vyrovnání plynového ventilu v D.182	► Zkontrolujte nastavení korekce plynové armatury.
F.194 Síťový zdroj základní desky je vadný.	Síťový zdroj základní desky vadný	► Vyměňte desku plošných spojů.
F.195 Kotel zjistil výrazné podpětí napájení.	Kolísání (podpětí) v napájení	► Zkontrolujte síťové napětí. 1. Pokud je síťové napětí v pořádku, vyměňte desku s plošnými spoji. 2. Pokud síťové napětí není v pořádku, kontaktujte dodavatele elektrické energie.
F.196 Kotel zjistil výrazné přepětí napájení.	Přepětí v napájení	► Zkontrolujte síťové napětí. 1. Pokud je síťové napětí v pořádku, vyměňte desku s plošnými spoji. 2. Pokud síťové napětí není v pořádku, kontaktujte dodavatele elektrické energie.
F.317 Signál senzoru průtočného množství v okruhu teplé vody je nevěrohodný.	Konektor senzoru průtočného množství v okruhu teplé vody není zapojený/je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a zapojení senzoru průtočného množství v okruhu teplé vody.
	Senzor průtočného množství v okruhu teplé vody je vadný	► Vyměňte senzor průtočného množství v okruhu teplé vody.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
F.318 3cestný motorový ventil se nepohybuje.	Konektor trojcestného motorového ventilu není zapojený/je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a zapojení trojcestného motorového ventilu.
	Trojcestný motorový ventil je vadný	► Vyměňte trojcestný motorový ventil.
	Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
F.320 Oběhové čerpadlo topení je blokováno. Funkce odblokování nebyla úspěšná.	Nečistoty nebo cizí tělesa v čerpadle	► Vyčistěte čerpadlo, případně jej vyměňte.
F.321 Elektronika čerpadla je vadná.	Čerpadlo je vadné.	► Vyměňte čerpadlo.
F.322 Oběhové čerpadlo topení je přehřáté. Teplotu se nepodařilo snížit během nouzového režimu.	Čerpadlo hlásí krátkodobě příliš vysoké teploty v elektronice	► Zkontrolujte čerpadlo, případně jej vyměňte.
F.323 Oběhové čerpadlo topení je v chodu nasucho.	Vzduch ve výrobku	► Odvzdušněte topný systém.
	Čerpadlo běželo nasucho	► Vyměňte čerpadlo.
F.324 Elektrické spojení s čerpadlem je přerušeno.	Kabel k čerpadlu je vadný	1. Zkontrolujte kabel k čerpadlu, případně kabel vyměňte. 2. Případně vyměňte čerpadlo.
F.325 Oběhové čerpadlo topení má poruchu.	Zablokované čerpadlo	► Zkontrolujte funkci čerpadla.
	Čerpadlo je vadné.	► Vyměňte čerpadlo.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
F.326 Hydraulický test senzorů a aktorů zjistil minimálně dvě hydraulické komponenty, které nefungují.	Trojcestný motorový ventil blokovaný	► Zkontrolujte funkci trojcestného motorového ventilu.
	Konektor na trojcestném motorovém ventilu není zapojený/je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a zapojení na trojcestném motorovém ventilu.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Trojcestný motorový ventil je vadný	► Vyměňte trojcestný motorový ventil.
	Okruh teplé vody není připojen	► Připojte okruh teplé vody.
	Externí čerpadlo běží trvale	► Zkontrolujte externí čerpadlo a systémovou konfiguraci.
F.327 Z důvodu nepřipojeného okruhu teplé vody je omezen minimální průtok topení.	Obtok zásobníku není připojen	► Zkontrolujte připojovací trubky zásobníku.
	Okruh teplé vody ucpáný/blokovaný	► Zkontrolujte případné znečištění sekundárního výměníku tepla.
F.344 Regulační elektrody nelze dále používat.	Chyba přenosu kalibračních hodnot	► Vyměňte regulační elektrodu.
F.346 Bylo zjištěno tvrdé zapalování. Zapalování selhalo.	Vzduch v plynovém rozvodu (např. při prvním uvedení do provozu)	► Zařízení jednorázově resetujte.
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Trubka přívodu vzduchu blokovaná	► Zkontrolujte trubku přívodu vzduchu.
	Špatně uložené vyrovnání plynového ventilu v D.052	► Zkontrolujte nastavení korekce plynové armatury.
	Špatná plynová armatura ET	► Zkontrolujte plynovou armaturu ET.
	Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Zapalovací elektroda vadná	► Vyměňte zapalovací elektrodu.
	Přerušení ionizačního proudu	► Zkontrolujte regulační elektrodu, spojovací kabel a konektory.
	Vadné uzemnění	► Zkontrolujte uzemnění výrobku.
	Elektronika vadná	► Zkontrolujte desku plošných spojů.
	Zapalovací transformátor nepřipojen	► Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Dochází k tvrdému zapalování	1. Zkontrolujte případné poškození výměníku tepla, sifonu, adaptéru sifonu, hadice sifonu (spojení mezi primárním výměníkem tepla a sifonem jakož i hadice sifonu mimo výrobek), adaptér odvodu spalin, pláště kotle, předního krytu a bočních dílů. 2. Poškozené díly podle potřeby bezpodmínečně vyměňte.
F.363 EEPROM displeje hlásí poruchu při testu čtení/zápisu.	Chybné přepsání paměti	► Vyměňte displej.
F.390 Po aktualizaci softwaru nebyla dosud provedena inicializace.	Inicializace chybí	► Vyměňte hlavní desku s plošnými spoji.
F.707 Mezi displejem a základní deskou není možná komunikace.	Porucha komunikace PeBUS mezi displejem a základní deskou	1. Zkontrolujte spojení mezi displejem a základní deskou. 2. Případně vyměňte kabel mezi displejem a základní deskou. 3. Vyměňte displej nebo základní desku.
F.905 Komunikační rozhraní vypnuto	Komunikace s modulem CIM je přerušena	1. Zkontrolujte spojení mezi výrobkem a modulem CIM. 2. Zkontrolujte modul CIM a příp. jej vyměňte.

E Testovací programy



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobcu viditelné.
Aktivní kódy L.XXX mohou dočasně blokovat testovací programy P.XXX.

Testovací program	Význam
P.000	Interní čerpadlo je aktivováno taktovaně. Topný okruh a okruh teplé vody se adaptabilně odvzdušňuje automatickým přepínáním okruhů přes rychloodvzdušňovač (čepička rychloodvzdušňovače musí být povolená). Na displeji se zobrazí aktívni okruh. Pro spuštění odvzdušnění topného okruhu stiskněte jednou ✓. Pro ukončení odvzdušňovacího programu stiskněte jednou ←. Trvání programu odvzdušnění je zobrazeno na čítači. Program je poté ukončen.
P.001	Výrobek bude po úspěšném zapálení provozován s nastaveným tepelným zatížením (dotaz při startu programu).
P.003	Výrobek bude po úspěšném zapálení provozován s dílčím výkonem topení, který byl nastaven pod D.000.
P.008	Trojcestný přepínač ventil se posune do střední polohy. Hořák a čerpadlo jsou vypnuty (pro napouštění a vypouštění výrobku).

F Test pohonů



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobcu viditelné.
Aktivní kódy L.XXX mohou dočasně blokovat testy aktorů T.XXX.

Kód	Význam
T.001	Interní čerpadlo bylo zapnuto a nastaveno na zvolený diferenční tlak.
T.002	Trojcestný přepínač ventil se posune do polohy pro topení nebo ohřev teplé vody.
T.003	Ventilátor se zapíná a vypíná. Ventilátor běží na nejvyšší otáčky.
T.004	Nabijecí čerpadlo zásobníku se zapíná a vypíná.
T.005	Cirkulační čerpadlo se zapíná a vypíná.
T.006	Externí čerpadlo se zapíná a vypíná.
T.007	Výrobek se spustí a přejde do minimálního zatížení. Na displeji se zobrazí teplota na výstupu.

G Kódy údržby



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobcu viditelné.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
I.003 Je dosaženo intervalu údržby výrobku.	Uplynul interval údržby	► Proveďte údržbu a vynulujte servisní interval.
I.020 Tlak vody v topném systému je na spodní hranici.	Nízký plnicí tlak topného systému	► Doplňte topný systém.
I.144 Test posouvání elektrod ukažuje pokročilé opotřebení regulační elektrody.	Test posouvání elektrody dosáhl maximální přípustné hodnoty	► Vyměňte regulační elektrodu a vynulujte hodnoty posunutí prostřednictvím D.146 a D.147.

H Vratné kódy nouzového provozu



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobcu viditelné. Vratné L.XXX kódy se odstraní samostatně. Aktivní kódy L.XXX mohou dočasně blokovat testovací programy P.XXX a testy aktorů T.XXX.

Kód	Význam
L.016	Byla zjištěna ztráta plamene při minimálním výkonu.
L.022	Oběhové množství vody v topném okruhu je příliš malé.
L.025	Teplotní čidlo na přívodu studené vody je zkratováno.
L.032	Senzor průtočného množství je vadný nebo není věrohodný signál.
L.095	Krokový motor plynového ventilu dosáhl minimálního přípustného počtu kroků.
L.096	Krokový motor plynového ventilu dosáhl maximálního přípustného počtu kroků.
L.097	Vzduchové číslo je příliš malé.
L.105	Zařízení není správně odvzdušněno. Odvzdušňovací program se nepodařilo úspěšně ukončit.
L.144	Ionizační signál regulační elektrody je příliš malý. Úprava posunutí se nezdařila.
L.194	Síťový zdroj základní desky je vadný.
L.195	Kotel zjistil podpětí napájení.
L.196	Kotel zjistil přepětí napájení.
L.319	Interní přepouštěcí ventil zařízení je blokován.
L.320	Oběhové čerpadlo topení je blokováno. Kotel se pokouší uvolnit blokování.
L.322	Elektronika čerpadla je přehřátá.

I Nevratné kódy nouzového provozu



Pokyn

Protože se tabulka kódů používá pro různé výrobky, nejsou případně některé kódy příslušného výrobcu viditelné. Nevratné kódy N.XXX vyžadují zákrok.


Kód / význam	Možná příčina	Opatření
N.013 Signál snímače tlaku vody je neplatný.	Vadný snímač tlaku vody	► Vyměňte snímač tlaku vody.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Zkrat v propojovacím kabelu	► Zkontrolujte a příp. vyměňte propojovací kabel.
N.027 Signál teplotního senzoru na připojení teplé vody je nevěrohodný.	Teplotní senzor vadný	► Zkontrolujte a vyměňte příp. teplotní senzor.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
N.032 Senzor průtočného množství je vadný nebo není věrohodný signál.	Vzduch v systému	► Odvzdušněte systém.
	Vadný senzor průtočného množství	► Vyměňte senzor průtočného množství.
	Bypass je blokován (pouze u výrobku s bypassem)	► Odstraňte blokování.
	Vzduch v čerpadle (pouze u výrobku s bypassem)	► Odvzdušněte systém.
	Vadné čerpadlo (pouze u výrobku s bypassem)	► Vyměňte čerpadlo.
N.089 Instalované oběhové čerpadlo topení neodpovídá typu kotle.	Připojeno špatné čerpadlo	► Zkontrolujte, zda se u připojeného čerpadla jedná o čerpadlo doporučené pro výrobek.
N.095 Krokový motor plynového ventilu dosáhl minimálního přípustného počtu kroků.	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Ucpané potrubí k odvodu kondenzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
	Nesprávný druh plynu (např. propan)	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
N.095 Krokový motor plynového ventilu dosáhl minimálního přípustného počtu kroků.	Špatně uložené vyrovnání plynového ventilu v D.052	► Zkontrolujte nastavení korekce plynové armatury.
	Zkrat ve svazku kabelů plynová armatura	► Zkontrolujte svazek kabelů k plynové armatuře.
	Elektrická plynová armatura není připojená / je nesprávně připojená	► Zkontrolujte elektrické připojení plynové armatury.
	Vadná regulační elektroda	► Vyměňte regulační elektrodu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
N.096 Krokový motor plynového ventilu dosáhl maximálního přípustného počtu kroků.	Tlak na přívodu plynu je příliš nízký	► Zkontrolujte tlak připojení plynu.
	Nesprávný druh plynu (např. propan)	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu.
	Špatně uložené vyrovnání plynového ventilu v D.052	► Zkontrolujte nastavení korekce plynové armatury.
	Zkrat ve svazku kabelů plynová armatura	► Zkontrolujte svazek kabelů k plynové armatuře.
	Elektrická plynová armatura není připojená / je nesprávně připojená	► Zkontrolujte elektrické připojení plynové armatury.
N.097 Vzduchové číslo je příliš malé.	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
	Ucpané potrubí k odvodu kondenzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
	Hydraulický tlak příliš malý	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu.
	Nesprávný druh plynu (např. propan)	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu.
N.100 Signál venkovního čidla je přerušen.	Špatně uložené vyrovnání plynového ventilu v D.052	► Zkontrolujte nastavení korekce plynové armatury.
	Zkrat ve svazku kabelů plynová armatura	► Zkontrolujte svazek kabelů k plynové armatuře.
	Elektrická plynová armatura není připojená / je nesprávně připojená	► Zkontrolujte elektrické připojení plynové armatury.
	Vadná regulační elektroda	► Vyměňte regulační elektrodu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
N.144 Ionizační signál regulační elektrody je příliš malý. Úprava posunutí se opět nezdala.	Ventilátor vadný	► Vyměňte ventilátor.
	Snímač venkovní teploty není připojený	► Zkontrolujte nastavení na regulátoru.
	Vadné venkovní čidlo	► Zkontrolujte snímač venkovní teploty.
	Venkovní čidlo není instalováno	► Deaktivujte regulaci podle venkovní teploty přes D.162 .
	Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin	► Zkontrolujte celý odvod spalin.
N.194 Sítový zdroj základní desky je vadný.	Ucpané potrubí k odvodu kondenzátu	► Zkontrolujte potrubí k odvodu kondenzátu.
	Hydraulický tlak příliš malý	► Zkontrolujte průtočný tlak plynu.
	Nesprávný druh plynu (např. propan)	► Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu.
	Vadná regulační elektroda	► Vyměňte regulační elektrodu.
	Plynová armatura vadná	► Vyměňte plynovou armaturu.
	Deska plošných spojů vadná	► Vyměňte desku plošných spojů.
	Přerušení ve svazku kabelů	► Zkontrolujte svazek kabelů.
	Sítový zdroj základní desky vadný	► Vyměňte desku plošných spojů.

Kód / význam	Možná příčina	Opatření
N.317 Signál senzoru průtočného množství v okruhu teplé vody je nevěrohodný.	Přerušení v kabelovém svazku (kabel Lin)	► Zkontrolujte kabelový svazek (kabel lin).
N.324 Elektrické spojení s čerpadlem je přerušeno.	Přerušení v kabelovém svazku (kabel Lin)	► Zkontrolujte kabelový svazek (kabel lin).

J Schéma zapojení


Platnost: VU 10CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 15CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 20CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 25CS/1-5 (N-INT2) NEBO VU 30CS/1-5 (N-INT2)

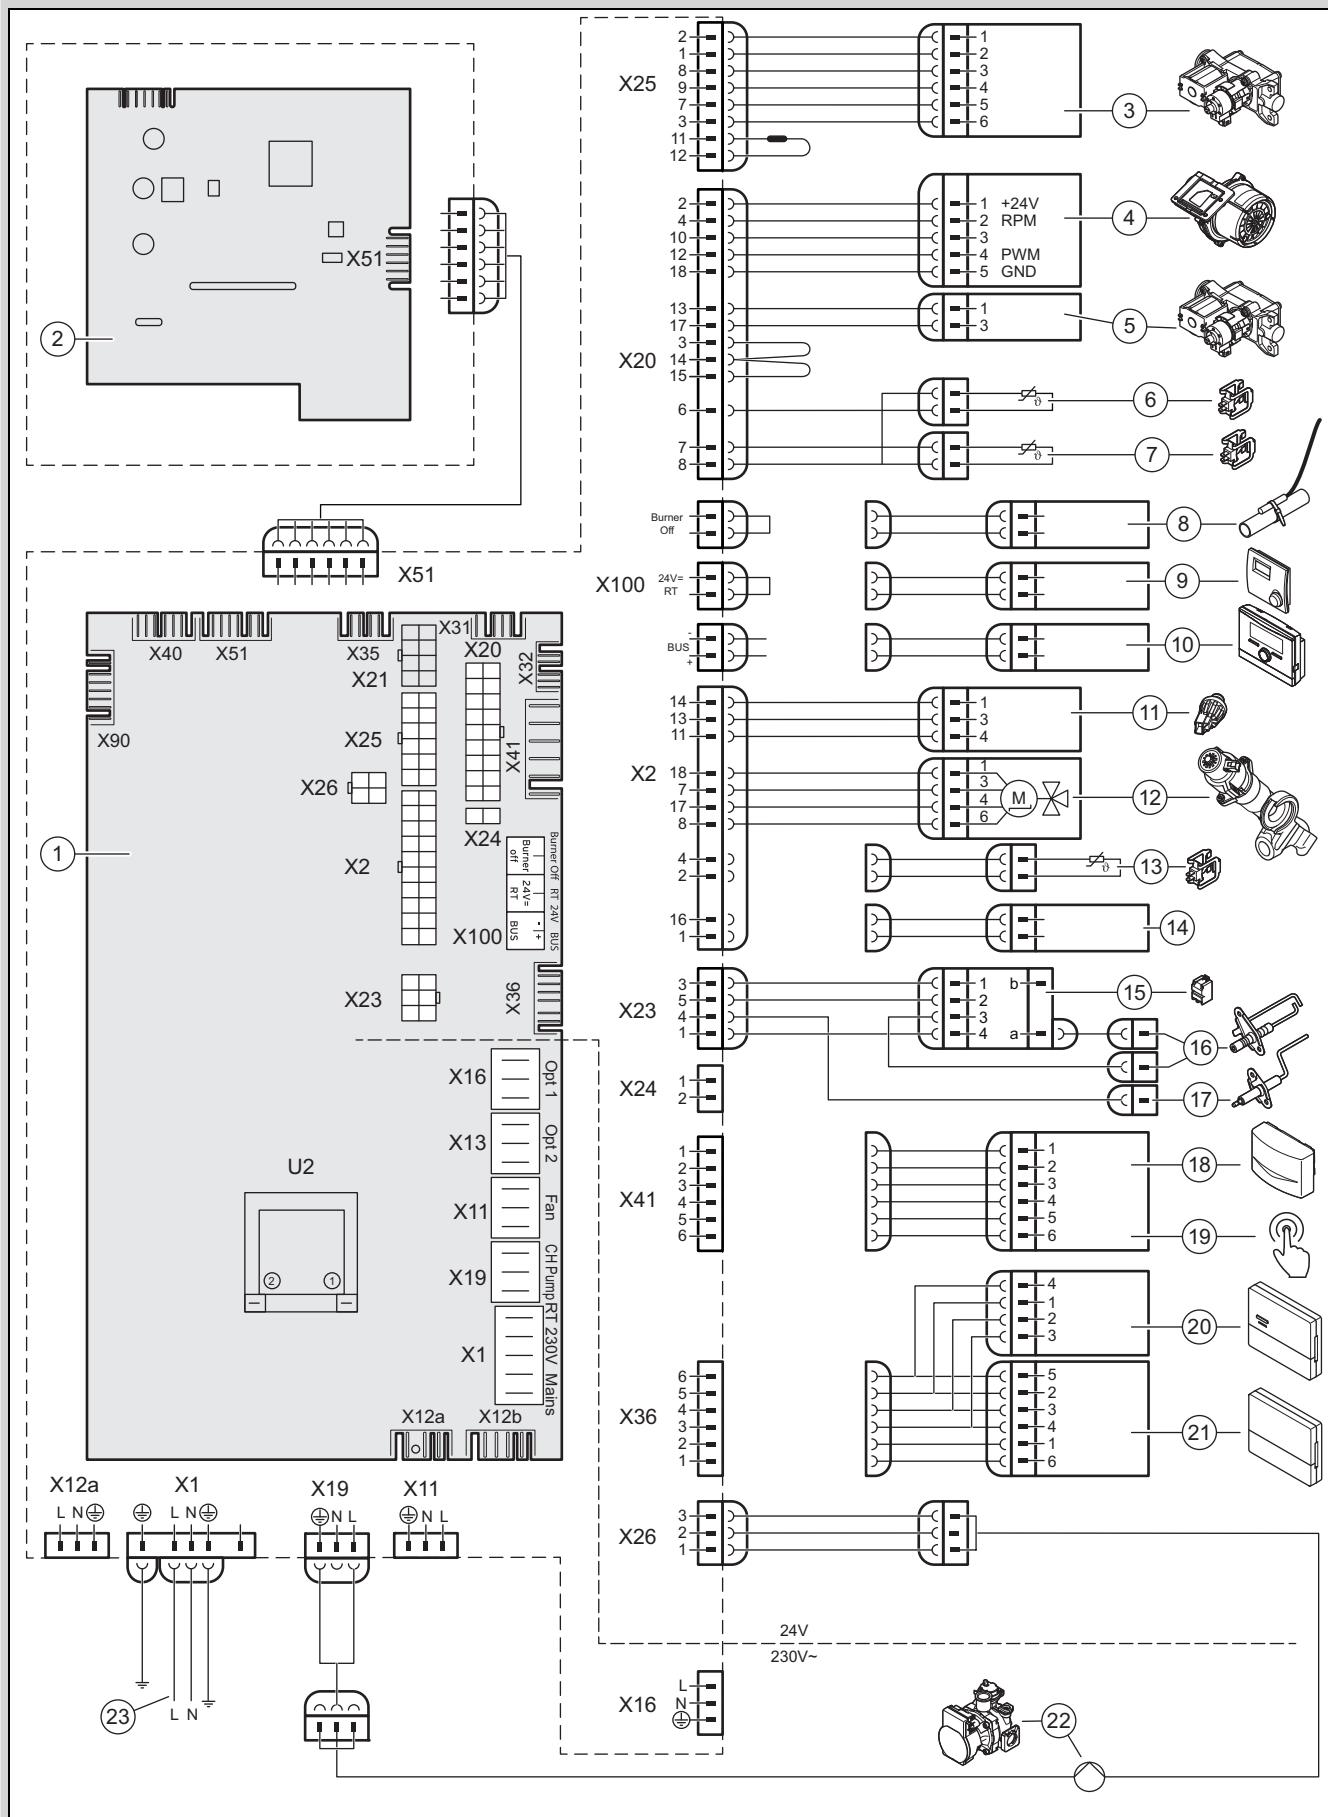

1 Deska s plošnými spoji

2 Deska plošných spojů ovládací pole


3	Plynová armatura	14	Kontakt zásobníku „C1/C2“ (volitelný)
4	Ventilátor	15	Zapalovací transformátor
5	Plynová armatura hlavní plynový ventil	16	Zapalovací elektroda
6	Snímač vstupní teploty	17	Regulační elektroda
7	Snímač výstupní teploty	18	Čidlo venkovní teploty, snímač výstupní teploty (volitelný, externí), přijímač DCF
8	Příložný termostat / Hořák vyp	19	Dálkové ovládání cirkulační čerpadlo
9	Prostorový termostat 24 VDC	20	Regulační modul
10	Sběrnicová přípojka (systémový regulátor / prostorový termostat digitální)	21	Komunikační jednotka
11	Snímač tlaku vody	22	Interní čerpadlo
12	Trojcestný přepínací ventil	23	Hlavní napájení
13	Snímač teploty zásobníku (volitelný)		

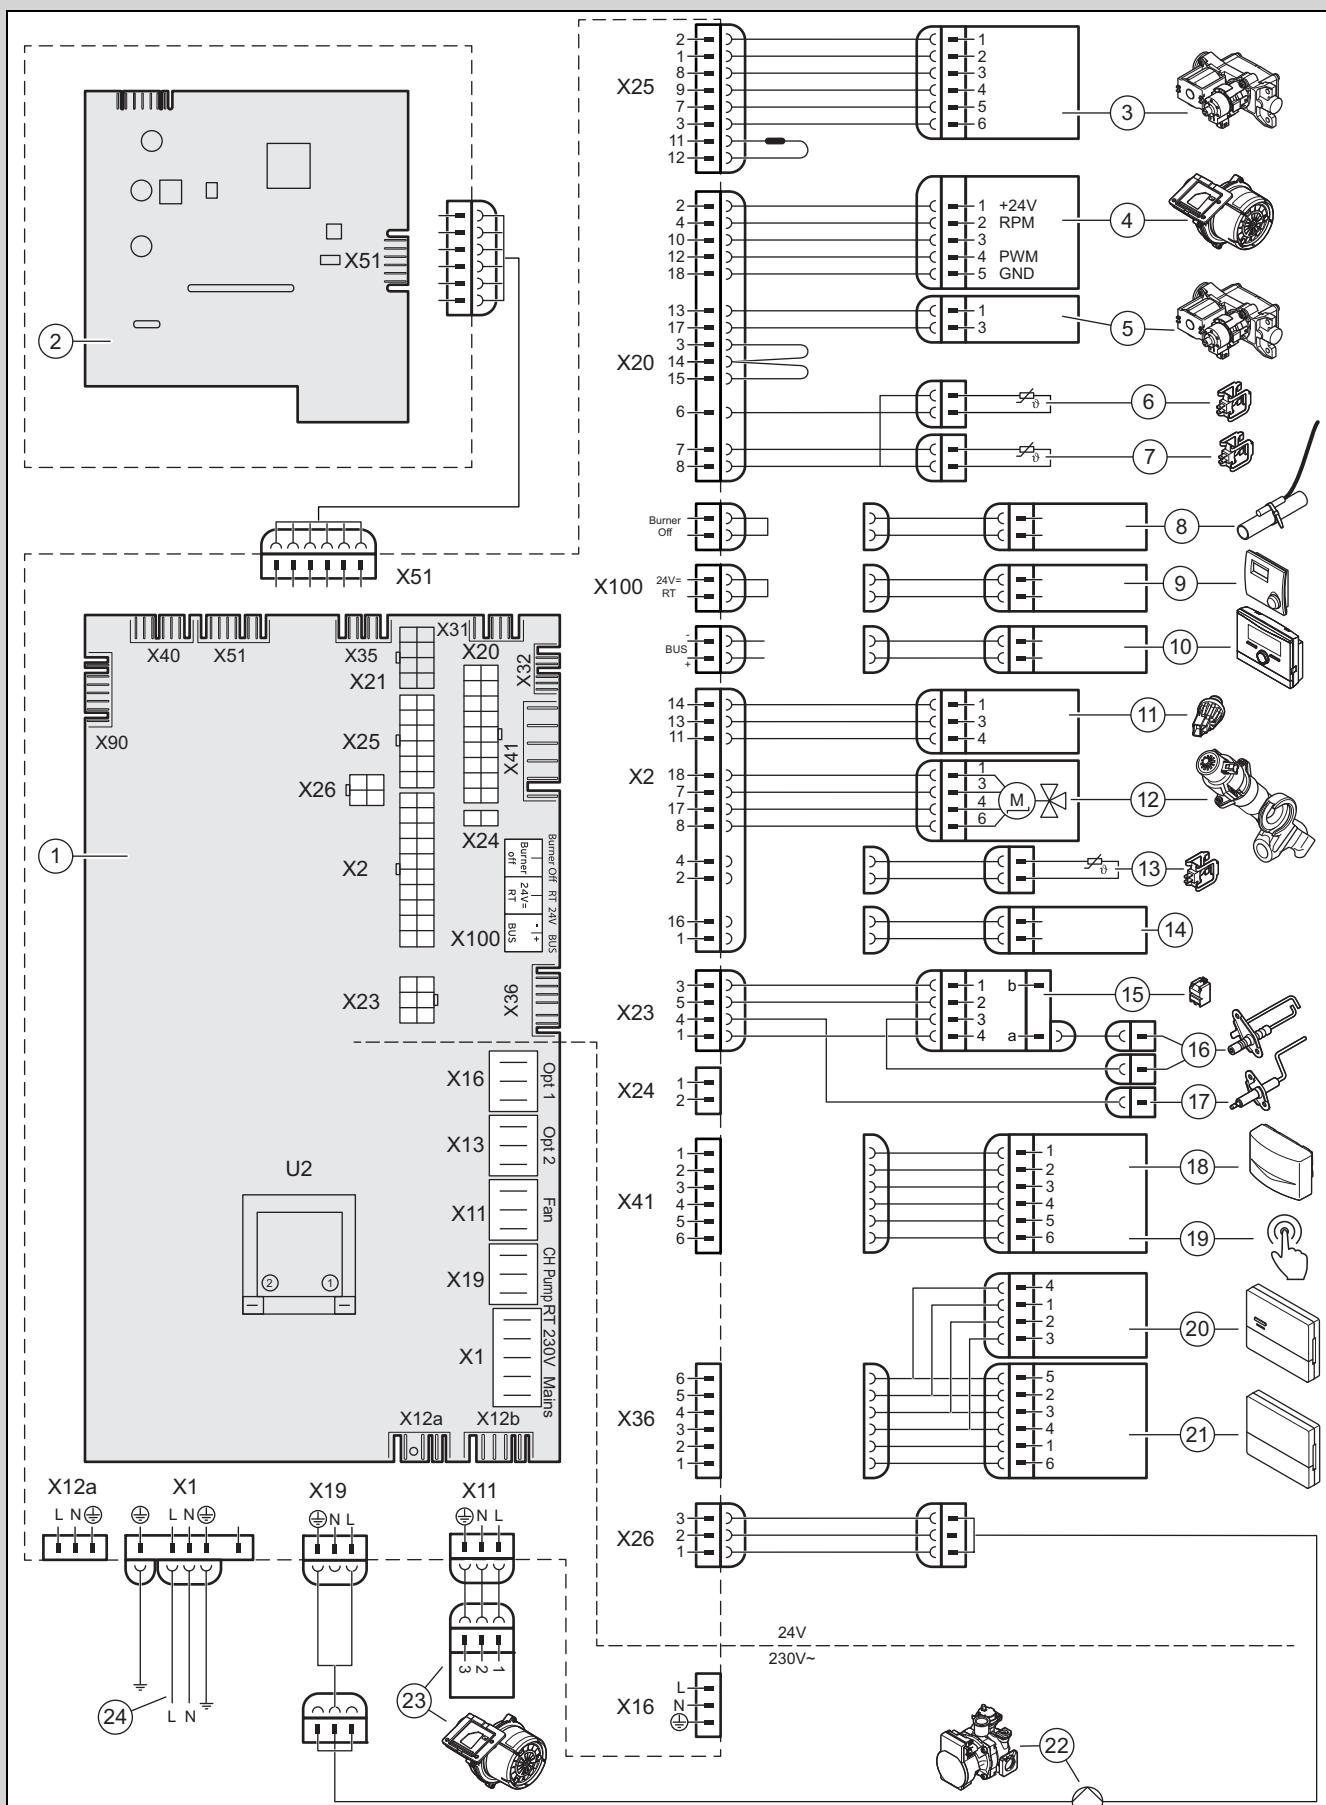

- 1 Deska s plošnými spoji
2 Deska plošných spojů ovládací pole
3 Plynová armatura

- 4 Ventilátor
5 Plynová armatura hlavní plynový ventil
6 Snímač vstupní teploty

7	Snímač výstupní teploty	16	Zapalovací elektroda
8	Příložný termostat / Hořák vyp	17	Regulační elektroda
9	Prostorový termostat 24 V DC	18	Čidlo venkovní teploty, snímač výstupní teploty (volitelný, externí), přijímač DCF
10	Sběrnicová přípojka (systémový regulátor / prostorový termostat digitální)	19	Dálkové ovládání cirkulační čerpadlo
11	Snímač tlaku vody	20	Regulační modul
12	Trojcestný přepínač ventil	21	Komunikační jednotka
13	Snímač teploty zásobníku (volitelný)	22	Interní čerpadlo
14	Kontakt zásobníku „C1/C2“ (volitelný)	23	Ventilátor 230 V
15	Zapalovací transformátor	24	Hlavní napájení

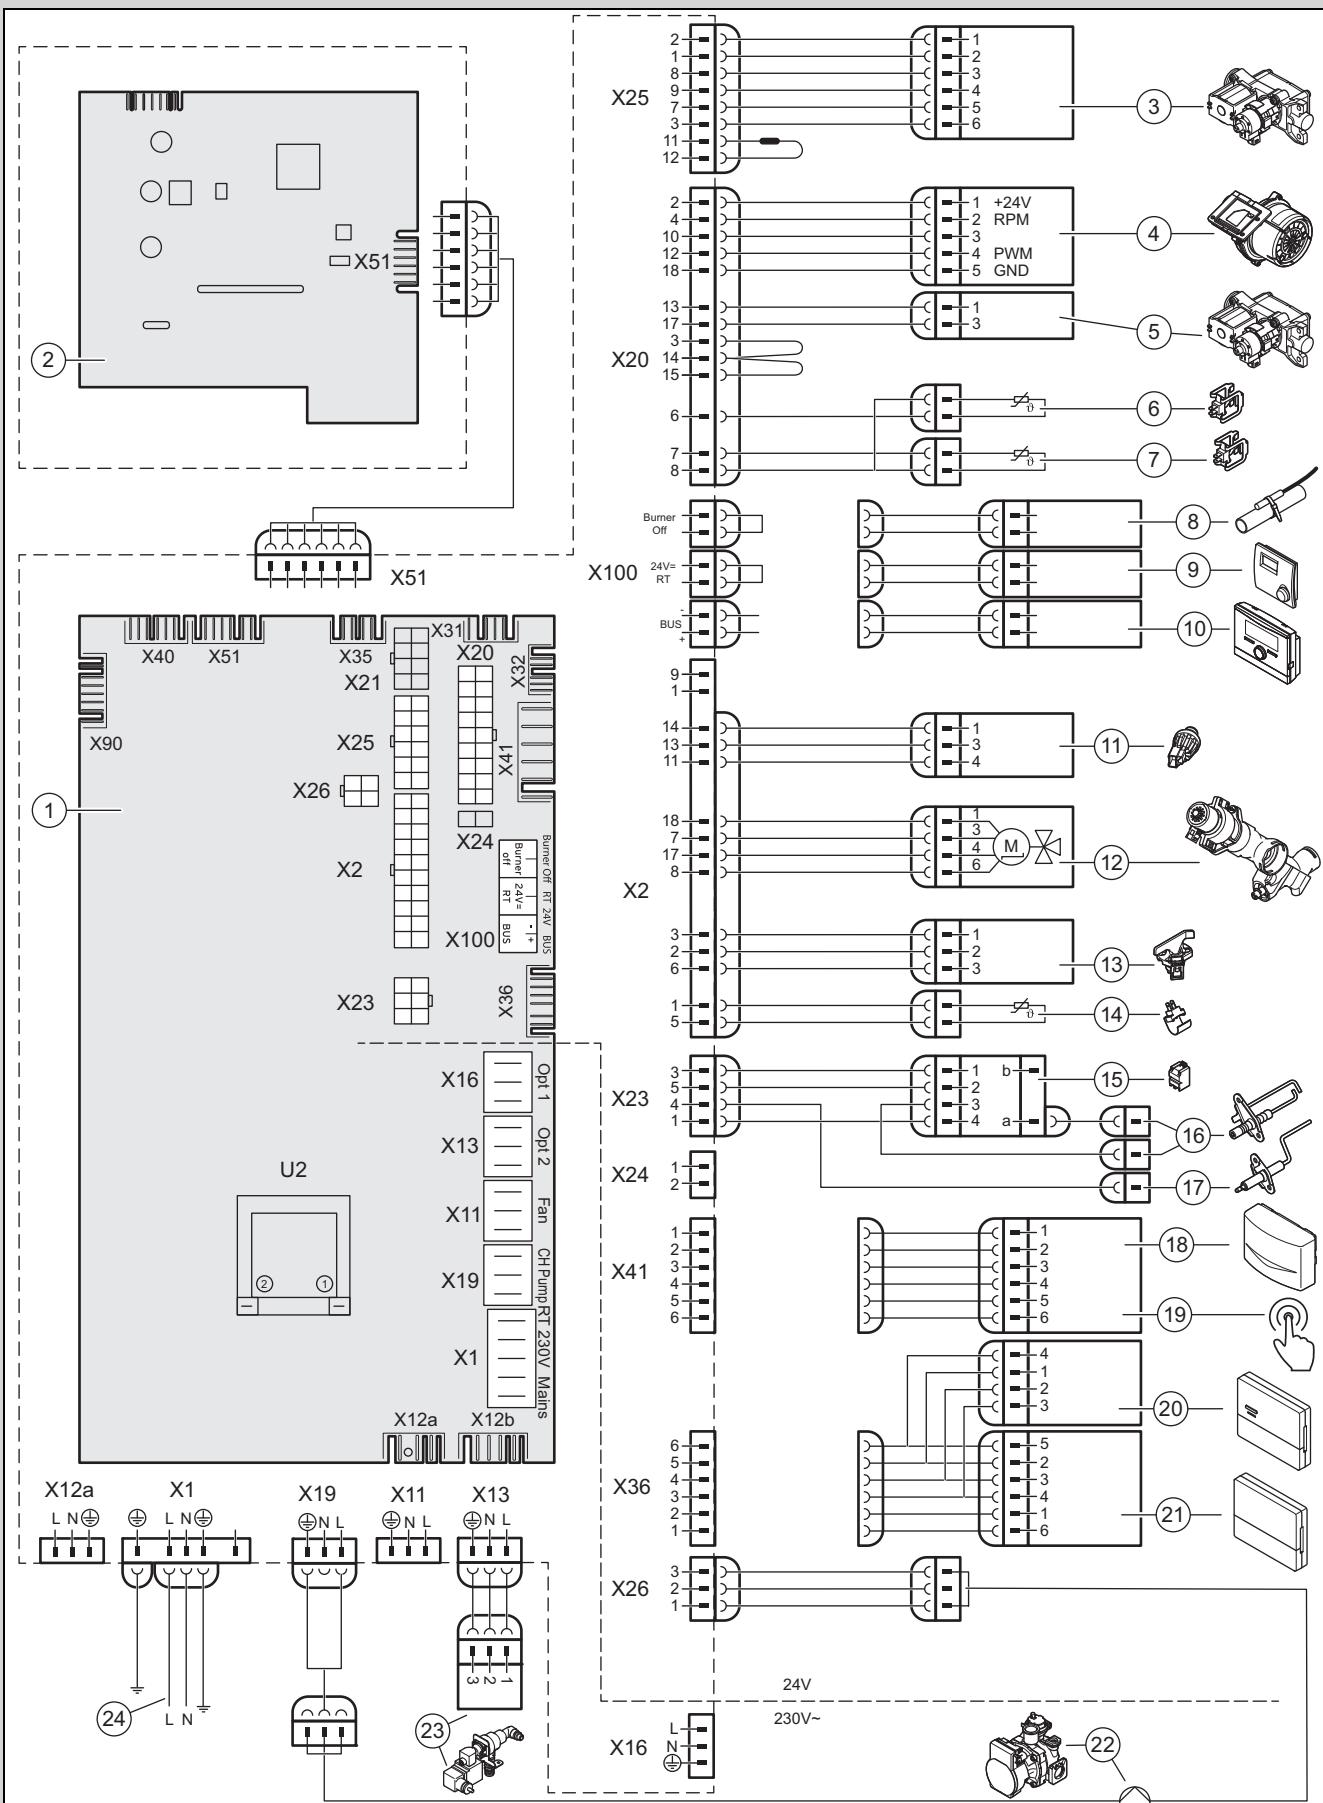

- 1 Deska s plošnými spoji
2 Deska plošných spojů ovládací pole
3 Plynová armatura

- 4 Ventilátor
5 Plynová armatura hlavní plynový ventil
6 Snímač vstupní teploty

7	Snímač výstupní teploty	16	Zapalovací elektroda
8	Příložný termostat / Hořák vyp	17	Regulační elektroda
9	Prostorový termostat 24 V DC	18	Čidlo venkovní teploty, snímač výstupní teploty (volitelný, externí), přijímač DCF
10	Sběrnicová přípojka (systémový regulátor / prostorový termostat digitální)	19	Dálkové ovládání cirkulační čerpadlo
11	Snímač tlaku vody	20	Regulační modul
12	Trojcestný přepínací ventil	21	Komunikační jednotka
13	Snímač průtoku vody oběžného kola	22	Interní čerpadlo
14	Teplá voda snímač teploty připojení	23	Napouštěcí zařízení
15	Zapalovací transformátor	24	Hlavní napájení

K Kontrola a údržba

V následující tabulce jsou uvedeny požadavky výrobce na minimální intervaly kontroly a údržby. Pokud vnitrostátní předpisy a směrnice vyžadují kratší intervaly revizí a údržby, je třeba dodržovat tyto požadované intervaly. Při každé revizi a údržbě provedte nutné přípravné a ukončovací práce.

#	Údržbářské práce	Interval	
1	Kontrola těsnosti, poškození, rádného upevnění a správné montáže přívodu vzduchu / odvodu spalin	Ročně	
2	Odstranění nečistot na výrobku a v podtlakové komoře	Ročně	
3	Vizuální kontrola stavu, koroze, rezu a poškození tepelného článku	Ročně	
4	Kontrola tlaku na přívodu plynu při maximálním tepelném zatížení	Ročně	
5	Zkontrolovat regulační elektrodu podle obsahu CO ₂	Ročně	
6	Protokolování obsahu CO ₂ (vzduchové číslo)	Ročně	
7	Kontrola funkce / správného zapojení elektrických konektorových spojů / přípojek (výrobek musí být bez napětí)	Ročně	
8	Kontrola funkce plynového uzavíracího kohoutu a uzavíracích kohoutů	Ročně	
9	Kontrola znečištění a čistění sifonu na kondenzát	Ročně	
10	Kontrola přednastaveného tlaku expanzní nádoby	Podle potřeby, nejméně každé 2 roky	29
11	Kontrola izolačních vložek ve spalovacím prostoru a výměna poškozených izolačních vložek	Podle potřeby, nejméně každé 2 roky	
12	Kontrola poškození hořáku	Podle potřeby, nejméně každé 2 roky	
13	Výměna regulační elektrody	Podle potřeby nejméně po 5 letech nebo 20 000 provozních hodinách (při dosažení první hodnoty)	35
14	Čištění výměníku tepla	Podle potřeby, nejméně každé 2 roky	28
15	Zajištění přípustného tlaku v systému	Podle potřeby, nejméně každé 2 roky	18
16	Provedení zkušebního provozu výrobku / topného systému vč. ohřevu teplé vody (je-li k dispozici) a příp. odvzdušnění	Ročně	
17	Ukončení kontrolních a údržbových prací	Ročně	30

L Technické údaje

Technické údaje – všeobecně

	VU 10	VU 15	VU 20
Země určená (označení podle ISO 3166)	CZ, SK, SI, UA	CZ, SI, UA	CZ, HU, SI, UA
Schválená kategorie plynového kotla	II _{2H3P}	II _{2H3P}	– II _{2H3P} – HU: II _{2HS3P}
CE PIN	0063CU3910	0063CU3910	0063CU3910
Plynová přípojka na straně kotla	15 mm	15 mm	15 mm
Přípojky výstupu do/vstupu z topení na straně kotla	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "
Přípojky zásobníku výstupu do topení / vstupu z topení na straně kotla	G 1/2 "	G 1/2 "	G 1/2 "
Přípojky studené/teplé vody na straně kotla	–	–	–
Přípojka pojistného ventilu	15 mm	15 mm	15 mm
Hadice pro odvod kondenzátu	19 mm	19 mm	19 mm
Přípojka přívodu vzduchu a odvodu spalin	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm
Tlak připojení plynu zemní plyn G20	2,0 kPa (20,0 mbar)	2,0 kPa (20,0 mbar)	2,0 kPa (20,0 mbar)
Tlak připojení plynu zemní plyn G20 (HU)	–	–	2,5 kPa (25,0 mbar)
Tlak připojení plynu zemní plyn G20 (UA)	– 1,3 kPa (13,0 mbar) – 2,0 kPa (20,0 mbar)	– 1,3 kPa (13,0 mbar) – 2,0 kPa (20,0 mbar)	– 1,3 kPa (13,0 mbar) – 2,0 kPa (20,0 mbar)
Tlak připojení plynu zemní plyn G25.1 (HU)	–	–	2,5 kPa (25,0 mbar)
Tlak připojení plynu zemní plyn G31	3,0 kPa (30,0 mbar)	3,0 kPa (30,0 mbar)	3,0 kPa (30,0 mbar)
Tlak připojení plynu zemní plyn G31 (HR)	–	–	–
Tlak připojení plynu zemní plyn G31 (SI)	3,7 kPa (37,0 mbar)	3,7 kPa (37,0 mbar)	3,7 kPa (37,0 mbar)
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (ohřev teplé vody), G20	2,2 m ³ /h	2,2 m ³ /h	2,6 m ³ /h
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (ohřev teplé vody), G25.1 (HU)	–	–	3,02 m ³ /h
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (ohřev teplé vody), G31	0,8 m ³ /h	0,8 m ³ /h	1,0 m ³ /h
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (vytápění), G20	2,2 m ³ /h	2,2 m ³ /h	2,6 m ³ /h
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (topný provoz), G25.1 (HU)	–	–	3,02 m ³ /h
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (topný provoz), G31	0,8 m ³ /h	0,8 m ³ /h	1,0 m ³ /h
Min. teplota spalin	35 °C	35 °C	35 °C
Max. teplota spalin	85 °C	85 °C	85 °C
Schválené zařízení typu	– CZ, UA: B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93 – SI: B23, B33, B53(P), C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x – SK: B23, B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93	– CZ, UA: B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93 – SI: B23, B33, B53(P), C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x	– CZ, UA: B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93 – SI: B23, B33, B53(P), C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x – HU: B23, B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93
Třída NOx	6	6	6

	VU 10	VU 15	VU 20
Emise NOx váhové	41,6 mg/kW·h	26,2 mg/kW·h	25,5 mg/kW·h
Hmotnost (bez obalu, bez vody)	34 kg	34 kg	34 kg
	VU 25	VU 30	VU 35
Země určení (označení podle ISO 3166)	CZ, HU, RO, SK, SI, UA	CZ, HU, RO, SI, UA	CZ, HU, RO, SI, SK, UA
Schválená kategorie plynového kotla	– II _{2H3P} – HU: II _{2HS3P}	– II _{2H3P} – HU: II _{2HS3P}	– I _{2H} – HU: I _{2HS}
CE PIN	0063CU3910	0063CU3910	0063CU3910
Plynová přípojka na straně kotla	15 mm	15 mm	15 mm
Přípojky výstupu do/vstupu z topení na straně kotla	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "
Přípojky zásobníku výstupu do topení / vstupu z topení na straně kotla	G 1/2 "	G 1/2 "	G 1/2 "
Přípojky studené/teplé vody na straně kotla	–	–	–
Přípojka pojistného ventilu	15 mm	15 mm	15 mm
Hadice pro odvod kondenzátu	19 mm	19 mm	19 mm
Přípojka přívodu vzduchu a odvodu spalin	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm
Tlak připojení plynu zemní plyn G20	2,0 kPa (20,0 mbar)	2,0 kPa (20,0 mbar)	2,0 kPa (20,0 mbar)
Tlak připojení plynu zemní plyn G20 (HU)	2,5 kPa (25,0 mbar)	2,5 kPa (25,0 mbar)	2,5 kPa (25,0 mbar)
Tlak připojení plynu zemní plyn G20 (UA)	– 1,3 kPa (13,0 mbar) – 2,0 kPa (20,0 mbar)	– 1,3 kPa (13,0 mbar) – 2,0 kPa (20,0 mbar)	– 1,3 kPa (13,0 mbar) – 2,0 kPa (20,0 mbar)
Tlak připojení plynu zemní plyn G25.1 (HU)	2,5 kPa (25,0 mbar)	2,5 kPa (25,0 mbar)	2,5 kPa (25,0 mbar)
Tlak připojení plynu zemní plyn G31	3,0 kPa (30,0 mbar)	3,0 kPa (30,0 mbar)	–
Tlak připojení plynu zemní plyn G31 (HR)	–	–	–
Tlak připojení plynu zemní plyn G31 (SI)	3,7 kPa (37,0 mbar)	3,7 kPa (37,0 mbar)	–
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (ohřev teplé vody), G20	3,0 m ³ /h	3,8 m ³ /h	4,3 m ³ /h
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (ohřev teplé vody), G25.1 (HU)	3,48 m ³ /h	4,37 m ³ /h	5,0 m ³ /h
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (ohřev teplé vody), G31	1,07 m ³ /h	1,45 m ³ /h	–
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (vytápění), G20	3,0 m ³ /h	3,8 m ³ /h	4,3 m ³ /h
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (topný provoz), G25.1 (HU)	3,48 m ³ /h	4,37 m ³ /h	5,0 m ³ /h
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (topný provoz), G31	1,07 m ³ /h	1,45 m ³ /h	–
Min. teplota spalin	35 °C	35 °C	35 °C
Max. teplota spalin	85 °C	85 °C	85 °C
Schválené zařízení typu	– CZ, RO, UA: B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93 – SI: B23, B33, B53(P), C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x – HU, SK: B23, B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93	– CZ, RO, UA: B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93 – SI: B23, B33, B53(P), C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x – HU: B23, B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93	– CZ, RO, UA: B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93 – SI: B23, B33, B53(P), C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x – HU, SK: B23, B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93
Třída NOx	6	6	6

	VU 25	VU 30	VU 35
Emise NOx váhové	26,7 mg/kW·h	28,0 mg/kW·h	30,1 mg/kW·h
Hmotnost (bez obalu, bez vody)	34 kg	36 kg	38 kg
	VUW 26	VUW 32	
Země určení (označení podle ISO 3166)	CZ, HU, RO, SK, SI, UA	CZ, HU, RO, SI, UA	
Schválená kategorie plynového kotla	– II _{2H3P} – HU: II _{2HS3P}	– II _{2H3P} – HU: II _{2HS3P}	
CE PIN	0063CU3910	0063CU3910	
Plynová přípojka na straně kotla	15 mm	15 mm	
Přípojky výstupu do/vstupu z topení na straně kotla	G 3/4 "	G 3/4 "	
Přípojky zásobníku výstupu do topení / vstupu z topení na straně kotla	–	–	
Přípojky studené/teplé vody na straně kotla	G 3/4 "	G 3/4 "	
Přípojka pojistného ventilu	15 mm	15 mm	
Hadice pro odvod kondenzátu	19 mm	19 mm	
Přípojka přívodu vzduchu a odvodu spalin	60/100 mm	60/100 mm	
Tlak připojení plynu zemní plyn G20	2,0 kPa (20,0 mbar)	2,0 kPa (20,0 mbar)	
Tlak připojení plynu zemní plyn G20 (HU)	2,5 kPa (25,0 mbar)	2,5 kPa (25,0 mbar)	
Tlak připojení plynu zemní plyn G20 (UA)	– 1,3 kPa (13,0 mbar) – 2,0 kPa (20,0 mbar)	– 1,3 kPa (13,0 mbar) – 2,0 kPa (20,0 mbar)	
Tlak připojení plynu zemní plyn G25.1 (HU)	2,5 kPa (25,0 mbar)	2,5 kPa (25,0 mbar)	
Tlak připojení plynu zemní plyn G31	3,0 kPa (30,0 mbar)	3,0 kPa (30,0 mbar)	
Tlak připojení plynu zemní plyn G31 (HR)	–	–	
Tlak připojení plynu zemní plyn G31 (SI)	3,7 kPa (37,0 mbar)	3,7 kPa (37,0 mbar)	
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (ohřev teplé vody), G20	2,8 m ³ /h	3,4 m ³ /h	
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (ohřev teplé vody), G25.1 (HU)	3,26 m ³ /h	4,01 m ³ /h	
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (ohřev teplé vody), G31	1,07 m ³ /h	1,33 m ³ /h	
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (vytápení), G20	2,8 m ³ /h	3,4 m ³ /h	
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (topný provoz), G25.1 (HU)	3,26 m ³ /h	4,01 m ³ /h	
Max. objem plynu vztaženo na 15 °C a 1 013 mbar, suchý plyn (topný provoz), G31	1,07 m ³ /h	1,33 m ³ /h	
Min. teplota spalin	35 °C	35 °C	
Max. teplota spalin	85 °C	85 °C	
Schválené zařízení typu	– CZ, RO, UA: B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93 – SI: B23, B33, B53(P), C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x – HU, SK: B23, B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93	– CZ, RO, UA: B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93 – SI: B23, B33, B53(P), C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x – HU: B23, B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93	
Třída NOx	6	6	

	VUW 26	VUW 32
Emise NOx váhové	25,5 mg/kW·h	31,0 mg/kW·h
Hmotnost (bez obalu, bez vody)	36 kg	37 kg

Technické údaje – výkon/zatížení G20

	VU 10	VU 15	VU 20
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C	2,9 ... 10,9 kW	2,8 ... 16,4 kW	2,7 ... 21,0 kW
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C	2,5 ... 9,9 kW	2,5 ... 14,8 kW	2,4 ... 19,7 kW
Max. tepelné vytápění	10,2 kW	15,3 kW	20,4 kW
Min. tepelné vytápění	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Min. hmotnostní průtok výfukových plynů	1,22 g/s	1,26 g/s	1,20 g/s
Max. hmotnostní průtok výfukových plynů	9,66 g/s	9,66 g/s	12,54 g/s
Max. tepelný výkon TV	20,0 kW	20,0 kW	24,0 kW
Nominální tepelné zatížení WW	20,4 kW	20,4 kW	24,5 kW
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení	2,7 ... 10,2 kW	2,7 ... 15,3 kW	2,7 ... 20,4 kW
Rozsah nastavení topení	10,2 kW	2,7 ... 15,3 kW	2,7 ... 20,4 kW

	VU 25	VU 30	VU 35
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C	2,8 ... 26,4 kW	3,9 ... 33,3 kW	4,3 ... 37,7 kW
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C	2,5 ... 24,7 kW	3,5 ... 29,9 kW	4,0 ... 34,8 kW
Max. tepelné vytápění	25,5 kW	30,6 kW	35,7 kW
Min. tepelné vytápění	2,7 kW	3,7 kW	4,2 kW
Min. hmotnostní průtok výfukových plynů	1,25 g/s	1,72 g/s	1,97 g/s
Max. hmotnostní průtok výfukových plynů	13,22 g/s	17,70 g/s	21,13 g/s
Max. tepelný výkon TV	27,5 kW	34,8 kW	39,7 kW
Nominální tepelné zatížení WW	28,3 kW	35,5 kW	40,8 kW
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení	2,7 ... 25,5 kW	3,7 ... 30,6 kW	4,2 ... 35,7 kW
Rozsah nastavení topení	2,7 ... 25,5 kW	3,7 ... 30,6 kW	4,2 ... 35,7 kW

	VUW 26	VUW 32
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C	2,7 ... 21,0 kW	3,9 ... 27,0 kW
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C	2,4 ... 19,7 kW	3,4 ... 25,0 kW
Max. tepelné vytápění	20,4 kW	25,5 kW
Min. tepelné vytápění	2,7 kW	3,7 kW
Min. hmotnostní průtok výfukových plynů	1,20 g/s	1,68 g/s
Max. hmotnostní průtok výfukových plynů	13,57 g/s	17,89 g/s
Max. tepelný výkon TV	26,0 kW	31,8 kW
Nominální tepelné zatížení WW	26,5 kW	32,6 kW
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení	2,7 ... 20,4 kW	3,7 ... 25,5 kW
Rozsah nastavení topení	2,7 ... 20,4 kW	3,7 ... 25,5 kW

Technické údaje – výkon/zatížení G25.1 (HU)

	VU 10	VU 15	VU 20
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C	–	–	2,7 ... 21,0 kW
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C	–	–	2,4 ... 19,7 kW
Max. tepelné vytápění	–	–	20,4 kW
Min. tepelné vytápění	–	–	2,7 kW
Min. hmotnostní průtok výfukových plynů	–	–	1,29 g/s
Max. hmotnostní průtok výfukových plynů	–	–	12,39 g/s
Max. tepelný výkon TV	–	–	24,0 kW
Nominální tepelné zatížení WW	–	–	24,5 kW
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení	–	–	2,7 ... 20,4 kW
Rozsah nastavení topení	–	–	2,7 ... 20,4 kW

	VU 25	VU 30	VU 35
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C	2,8 ... 26,4 kW	3,9 ... 33,3 kW	4,3 ... 37,7 kW
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C	2,5 ... 24,7 kW	3,5 ... 29,9 kW	4,0 ... 34,8 kW
Max. tepelné vytápění	25,5 kW	30,6 kW	35,7 kW
Min. tepelné vytápění	2,7 kW	3,7 kW	4,2 kW
Min. hmotnostní průtok výfukových plynů	1,29 g/s	1,70 g/s	1,99 g/s
Max. hmotnostní průtok výfukových plynů	14,83 g/s	17,29 g/s	20,81 g/s
Max. tepelný výkon TV	27,5 kW	34,8 kW	39,7 kW
Nominální tepelné zatížení WW	28,3 kW	35,5 kW	40,8 kW
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení	2,7 ... 25,5 kW	3,7 ... 30,6 kW	4,2 ... 35,7 kW
Rozsah nastavení topení	2,7 ... 25,5 kW	3,7 ... 30,6 kW	4,2 ... 35,7 kW

	VUW 26	VUW 32
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C	2,7 ... 21,0 kW	3,9 ... 27,0 kW
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C	2,4 ... 19,7 kW	3,4 ... 25,0 kW
Max. tepelné vytápění	20,4 kW	25,5 kW
Min. tepelné vytápění	2,7 kW	3,7 kW
Min. hmotnostní průtok výfukových plynů	1,29 g/s	1,91 g/s
Max. hmotnostní průtok výfukových plynů	13,70 g/s	17,73 g/s
Max. tepelný výkon TV	26,0 kW	31,8 kW
Nominální tepelné zatížení WW	26,5 kW	32,6 kW
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení	2,7 ... 20,4 kW	3,7 ... 25,5 kW
Rozsah nastavení topení	2,7 ... 20,4 kW	3,7 ... 25,5 kW

Technické údaje – výkon/zatížení G31

	VU 10	VU 15	VU 20
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C	5,4 ... 10,9 kW	5,4 ... 16,4 kW	5,4 ... 21,0 kW
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C	4,8 ... 9,9 kW	4,8 ... 14,8 kW	4,8 ... 19,7 kW
Max. tepelné vytápění	10,2 kW	15,3 kW	20,4 kW
Min. tepelné vytápění	5,2 kW	5,2 kW	5,2 kW
Min. hmotnostní průtok výfukových plynů	2,46 g/s	2,43 g/s	2,40 g/s
Max. hmotnostní průtok výfukových plynů	9,95 g/s	10,13 g/s	11,99 g/s
Max. tepelný výkon TV	20,0 kW	20,0 kW	24,0 kW
Nominální tepelné zatížení WW	20,4 kW	20,4 kW	24,5 kW
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení	5,2 ... 10,2 kW	5,2 ... 15,3 kW	5,2 ... 20,4 kW
Rozsah nastavení topení	10,2 kW	5,2 ... 15,3 kW	5,2 ... 20,4 kW

	VU 25	VU 30	VU 35
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C	5,4 ... 26,4 kW	8,4 ... 33,3 kW	–
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C	4,8 ... 24,7 kW	7,8 ... 29,9 kW	–
Max. tepelné vytápění	25,5 kW	30,6 kW	–
Min. tepelné vytápění	5,2 kW	8,2 kW	–
Min. hmotnostní průtok výfukových plynů	2,43 g/s	4,21 g/s	–
Max. hmotnostní průtok výfukových plynů	13,01 g/s	19,01 g/s	–
Max. tepelný výkon TV	25,4 kW	34,8 kW	–
Nominální tepelné zatížení WW	26,2 kW	35,5 kW	–
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení	5,2 ... 25,5 kW	8,2 ... 30,6 kW	–
Rozsah nastavení topení	5,2 ... 25,5 kW	8,2 ... 30,6 kW	–

	VUW 26	VUW 32
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C	5,4 ... 21,0 kW	8,4 ... 27,0 kW
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C	4,8 ... 19,7 kW	7,8 ... 25,0 kW
Max. tepelné vytápění	20,4 kW	25,5 kW

	VUW 26	VUW 32
Min. tepelné vytápění	5,2 kW	8,2 kW
Min. hmotnostní průtok výfukových plynů	2,40 g/s	2,63 g/s
Max. hmotnostní průtok výfukových plynů	12,82 g/s	18,84 g/s
Max. tepelný výkon TV	25,4 kW	31,8 kW
Nominální tepelné zatížení WW	26,2 kW	32,6 kW
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení	5,2 ... 20,4 kW	8,2 ... 25,5 kW
Rozsah nastavení topení	5,2 ... 20,4 kW	8,2 ... 25,5 kW

Technické údaje – topení

	VU 10	VU 15	VU 20
Max. teplota na výstupu	85 °C	85 °C	85 °C
Rozsah nastavení max. výstupní teplota (výrobní nastavení: 75 °C)	30 ... 80 °C	30 ... 80 °C	30 ... 80 °C
Max. provozní tlak, topení	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Jmenovité množství cirkulující vody vztaženo na $\Delta T = 20$ K	424 l/h	636 l/h	846 l/h
Zbytková dopravní výška čerpadla při jmenovitém množství cirkulující vody	0,025 MPa (0,250 bar)	0,025 MPa (0,250 bar)	0,025 MPa (0,250 bar)

	VU 25	VU 30	VU 35
Max. teplota na výstupu	85 °C	85 °C	85 °C
Rozsah nastavení max. výstupní teplota (výrobní nastavení: 75 °C)	30 ... 80 °C	30 ... 80 °C	30 ... 80 °C
Max. provozní tlak, topení	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Jmenovité množství cirkulující vody vztaženo na $\Delta T = 20$ K	1 060 l/h	1 283 l/h	1 498 l/h
Zbytková dopravní výška čerpadla při jmenovitém množství cirkulující vody	0,025 MPa (0,250 bar)	0,025 MPa (0,250 bar)	0,025 MPa (0,250 bar)

	VUW 26	VUW 32
Max. teplota na výstupu	85 °C	85 °C
Rozsah nastavení max. výstupní teplota (výrobní nastavení: 75 °C)	30 ... 80 °C	30 ... 80 °C
Max. provozní tlak, topení	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Jmenovité množství cirkulující vody vztaženo na $\Delta T = 20$ K	846 l/h	1 070 l/h
Zbytková dopravní výška čerpadla při jmenovitém množství cirkulující vody	0,025 MPa (0,250 bar)	0,025 MPa (0,250 bar)

Technické údaje – teplá voda

	VU 10	VU 15	VU 20
Množství vody při spuštění	–	–	–
Specifický průtok D ($\Delta T = 30$ K) (EN 13203-1)	–	–	–
Specifický průtok D ($\Delta T = 30$ K) (EN 13203-1), G31	–	–	–
Povolený provozní tlak	–	–	–
Požadovaný připojovací tlak	–	–	–
Rozsah nastavení teploty teplé vody	–	–	–
Omezovač průtočného množství	–	–	–
Klasifikace podle celkového faktoru komfortu (EN 13203-1)	–	–	–

	VU 25	VU 30	VU 35
Množství vody při spuštění	–	–	–
Specifický průtok D ($\Delta T = 30$ K) (EN 13203-1)	–	–	–

	VU 25	VU 30	VU 35
Specifický průtok D ($\Delta T = 30$ K) (EN 13203-1), G31	–	–	–
Povolený provozní tlak	–	–	–
Požadovaný připojovací tlak	–	–	–
Rozsah nastavení teploty teplé vody	–	–	–
Omezovač průtočného množství	–	–	–
Klasifikace podle celkového faktoru komfortu (EN 13203-1)	–	–	–

	VUW 26	VUW 32
Množství vody při spuštění	2 l/min	2 l/min
Specifický průtok D ($\Delta T = 30$ K) (EN 13203-1)	12,4 l/min	15,1 l/min
Specifický průtok D ($\Delta T = 30$ K) (EN 13203-1), G31	12,1 l/min	15,1 l/min
Povolený provozní tlak	0,03 ... 1,0 MPa (0,30 ... 10,0 bar)	0,03 ... 1,0 MPa (0,30 ... 10,0 bar)
Požadovaný připojovací tlak	0,07 MPa (0,70 bar)	0,07 MPa (0,70 bar)
Rozsah nastavení teploty teplé vody	35 ... 65 °C	35 ... 65 °C
Omezovač průtočného množství	8,7 l/min	10,4 l/min
Klasifikace podle celkového faktoru komfortu (EN 13203-1)	***	***

Technické údaje – elektřina

	VU 10	VU 15	VU 20
Jmenovité napětí / frekvence sítě	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Přípustné napájecí napětí	190 ... 253 V	190 ... 253 V	190 ... 253 V
Jištění	4 A	4 A	4 A
Max. elektrický příkon při topném provozu	66 W	68 W	59 W
Max. elektrický příkon při ohřevu teplé vody	75 W	75 W	75 W
Pohotovostní spotřeba elektrické energie	< 2 W	< 2 W	< 2 W
Krytí	IP X4 D	IP X4 D	IP X4 D

	VU 25	VU 30	VU 35
Jmenovité napětí / frekvence sítě	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Přípustné napájecí napětí	190 ... 253 V	190 ... 253 V	190 ... 253 V
Jištění	4 A	4 A	4 A
Max. elektrický příkon při topném provozu	81 W	80 W	95 W
Max. elektrický příkon při ohřevu teplé vody	90 W	110 W	125 W
Pohotovostní spotřeba elektrické energie	< 2 W	< 2 W	< 2 W
Krytí	IP X4 D	IP X4 D	IP X4 D

	VUW 26	VUW 32
Jmenovité napětí / frekvence sítě	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Přípustné napájecí napětí	190 ... 253 V	190 ... 253 V
Jištění	4 A	4 A
Max. elektrický příkon při topném provozu	59 W	84 W
Max. elektrický příkon při ohřevu teplé vody	75 W	95 W
Pohotovostní spotřeba elektrické energie	< 2 W	< 2 W
Krytí	IP X4 D	IP X4 D

Rejstřík

A	
Analýza spalování	16
C	
Chybová hlášení	30
Chybové kódy	30, 45
Č	
Číslo výrobku	8
Čisticí práce	28–29
Čištění plováku	29
D	
Diagnostické kódy	16, 39
Díly	
čištění	28
kontrola	28
Výměna	31
Doba blokování hořáku	23
Dohřev	25
Dokumentace	6
Doplňková komponenta	15
Druh plynu	10
E	
Expanzní nádoba	29
H	
Historie nouzového provozu	30
Historie poruch	30
Hlášení nouzového provozu	30
Hmotnost	9
Hořák	
kontrola	28
Výměna	31
Hydraulický druh provozu	25
I	
Instalace cirkulačního čerpadla	15
Instalace komunikační jednotky	15
Instalace zásobníku teplé vody	11
Interval údržby	25
Izolační vložka	26, 28
K	
Kominický režim	16
Kompaktní topný modul	26
Koncepce ovládání	15
Kontrola	26
Kontrola izolační vložky výměníku tepla	26
Kontrola nastavení plynu	19
Kontrola obsahu CO ₂	20
Kontrola průtočného tlaku plynu	19
Kontrola tlaku na přívodu plynu	19
Kontrolní práce	28–30, 62
L	
Likvidace obalu	37
Likvidace, obal	37
M	
Minimální vzdálenost	8
Montáž kompaktního topného modulu	27
Montáž přívodu vzduchu a odvodu spalin	12
Multifunkční modul	15
N	
Náhradní díly	31
Napájení	14
Nastavení intervalu údržby	25
Nastavení parametrů	23
Nastavení požadované teploty	25
Nastavení přepouštěcího ventilu	24
Nastavení teploty teplé vody	25
Nastavení topné křivky	24
Nastavení výstupní teploty	25
Nastavení výšky tlaku	24
O	
Odstavení z provozu	
definitivní	37
dočasné	37
Odtoková trubka	11
Odvzdušnění	18
Oprava	
příprava	31
ukončit	37
Označení CE	8
P	
Plynová armatura	32
Plynová přípojka	10
Pojistný ventil	11
Použití v souladu s určením	3
Provozovatel, předání	26
Předání, provozovatel	26
Přední kryt	
demontáž	13
montáž	20
Předpisy	5
Přehled údajů	30
vyvolání	16
Připojení přívodu vzduchu a odvodu spalin	12
Připojení regulátoru	14
Připojení zásobníku teplé vody	15
Přípojka studené vody, instalace	11
Připojovací kus zařízení	12
Příruba hořáku	28
Přívod vzduchu a odvod spalin	12
R	
Rozměry výrobku	9
S	
sériové číslo	8
Servisní hlášení	30
Servisní rovina	15, 38
Sifon kondenzátu	
čištění	29
napouštění	19
Sítko, přívod studené vody	29
Sítové připojení	14
Spalovací prostor	26, 28
Spínací skříňka	14–15
Spuštění průvodce instalací	17
Stavové kódy	16, 44
T	
Technologie Sitherm Pro™	6
Těsnost	22
Test komponent	26
Test pohonů	18, 26, 53
Testovací programy	16, 18, 53
Topný systém	
napouštění	18
napouštění bez proudu	17
Typový štítek	8
U	
Usazování vodního kamene	25

Ú

Údržba 26

Údržbové práce 30, 62

Úprava topné vody 16

V

Vstup z topení 10

Výměna desky plošných spojů 34

Výměna displeje 34

Výměna ventilátoru 31

Výměna vnitřní expanzní nádoby 33

Výměna výměníku tepla 33

Výměník tepla

čištění 28

Vypnutí 37

Výrobek

vypnout 37

vypuštění 30

Zapnutí 17

Výstup do topení 10

Z


Zatížení výrobků 22

Zavápnění 25

Zkapalněný plyn 10

Dodavatel**Vaillant Group Czech s. r. o.**

Chrášťany 188 ■ CZ-25219 Praha-západ
Telefon 2 81028011 ■ Telefax 2 57950917
vaillant@vaillant.cz ■ www.vaillant.cz



0020282241_01

Vydavatel/Výrobce**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +492191 18 0 ■ Fax +492191 18 2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Tyto návody nebo jejich částí jsou chráněny autorským právem a smějí být rozmnožovány nebo rozšiřovány pouze s písemným souhlasem výrobce.
Technické změny vyhrazeny.